

УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Мосинжпроект»
№ 58 от 24 января 2022 г.

СТАНДАРТ
Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»
СТО-75-05

ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА

Управление версиями документа:

Изд.	Дата	Описание основных изменений	Разработчик	Введено
01	04.03.2021	Выпуск первой версии	Руководитель отдела охраны труда, методологии, статистики и анализа Калмыкова И.А.	Приказом АО «Мосинжпроект» № 191 от 04.03.2021
02		Выпуск второй версии. Обновлены название документа, основные термины и сокращения, требования к содержанию строительной площадки, по охране окружающей среды. Добавлены приложения 1-33.	Главный специалист Отдела охраны труда, методологии, статистики и анализа Логутев П.В.	Приказом АО «Мосинжпроект» № <u>58</u> от <u>24.01.2022</u>

Примечания для пользователя

Контрольный экземпляр текущей версии настоящего документа находится в Управлении по охране труда и промышленной безопасности АО «Мосинжпроект». Прежде чем ссылаться на настоящий документ, пользователь обязан убедиться, что его твердая или электронная версия является текущей. За помощью обращайтесь к разработчику документа.

Авторские права и ограничение ответственности

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Мосинжпроект». Все права защищены. Без получения предварительного письменного разрешения от владельца данного документа не разрешается воспроизводить, хранить в какой бы то ни было поисковой системе или передавать в любой форме или виде (электронном, бумажном, механическом и пр.) настоящий документ как частично, так и в полном объеме.

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 2 Листов: 118

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ	4
1.2	ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА.....	4
1.3	ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	4
1.4	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА.....	6
1.5	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	7
1.6	РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПРОЦЕССОВ	9
2.	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА	10

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 3 Листов: 118

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт устанавливает единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ с целью унификации требований к:

- составу временных зданий и сооружений на строительных площадках и вспомогательным объектам производственной инфраструктуры;
- составу временных зданий и сооружений бытовых городков строителей и временных жилых городков;
- общему виду временных зданий и сооружений строительных площадок, участков производства работ, бытовых городков строителей;
- внешнему виду рабочего персонала, ИТР, менеджменту по управлению проектом;
- внешнему виду машин и механизмов, применяемых при производстве работ.

1.2 ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Настоящий Стандарт применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, учредительным документам Общества, а также другим документам Общества, основанным на вышеперечисленных документах.

Настоящий Стандарт составлен исключительно для внутреннего пользования АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ. Стандарт применяется и подлежит толкованию исключительно в интересах АО «Мосинжпроект» ДЗО.

Действие настоящего Стандарта распространяется на процедуру организации строительной площадки и возведения вспомогательных объектов производственной инфраструктуры строительства и на деятельность всех работников АО «Мосинжпроект» (кроме Девелопмента), дочерних и зависимых обществ.

В субподрядных организациях ДЗО требования настоящего стандарта подлежат адаптации, с учетом специфики деятельности и особенностей организационной структуры, но не могут быть ниже требований, установленных АО «Мосинжпроект».

Электронная копия Стандарта размещена в СЭД.

Документ отменяет действие издания 1 Стандарта АО «Мосинжпроект» № СТО-75-05 «Требования по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды к организации строительной площадки перед началом производства строительного-монтажных работ на объектах ГК «Мосинжпроект».

1.3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины и определения:

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 4 Листов: 118

Сокращения и ключевые понятия	Описание
Группа компаний «Мосинжпроект»	АО «Мосинжпроект», дочерние и зависимые общества.
Документ	Информация и ее носитель. Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим, компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом, или их комбинацией
Другие требования	Требования внутренних нормативных документов АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ, договоров, стандартов и т.п.
Интегрированная система менеджмента	Часть общей системы менеджмента Общества, используемая для разработки и внедрения Политики в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды группы компаний АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ.
Общество	АО «Мосинжпроект»
ДЗО	Дочерние и зависимые общества АО «Мосинжпроект» в периметре сертификации
Подразделение по КОТПБиООС	Структурное подразделение, контролирующее процессы в областях качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в АО «Мосинжпроект».
Процедура	Установленный способ осуществления деятельности или процесса. Процедуры могут быть документированными или не документированными.
Структурное подразделение	Элемент организационной структуры, выделенная часть Общества вместе с относящимися к ней сотрудниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение возложенных на них задач.
ИСМ	Интегрированная система менеджмента.
КОТПБиООС	Качество, охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды.
КПЭ	Ключевые показатели эффективности.
НТД	Нормативно-технические документы.
СЭД	Система электронного документооборота АО «Мосинжпроект».
ПВХ	Поливинилхлорид.
КПП	Контрольно-пропускной пункт.
СКУД	Система контроля и управления доступом.
QR код	Матричный штрих-код.
ПОС	Проект организации строительства.
ПТО	Полное техническое освидетельствование.
ЧТО	Частичное техническое освидетельствование.
СИЗ	Средства индивидуальной защиты.
ДХО	Декоративно-художественное оформление.

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 5 Листов: 118

Сокращения и ключевые понятия	Описание
ВО	Временные ограждения мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов и капитального строительства.
ДС	Департамент строительства города Москвы.
БГ	Бытовой городок
РП	Руководитель проекта
РС	Руководитель строительства
ПИ	Проектный институт
ПО	Подрядная организация
ИТ	Департамент цифровой трансформации
ОТПБ	Управление охраны труда и промышленной безопасности
ДКК	Департамент контроля качества
ООС	Отдел охраны окружающей среды
АХО	Административный департамент
СБ	Управление охраны, антитеррористической и транспортной безопасности
И	Информирование, обязательное ознакомление с результатом этапа процесса
О	<p>Ответственный исполнитель:</p> <ul style="list-style-type: none"> полная ответственность за результат на шаге процесса; ответственный подготавливает все документы и информацию, необходимые для принятия решения; при необходимости, привлекает дополнительные ресурсы для части работ («поддержка»).
П	<p>Поддержка:</p> <p>обеспечение поддержки ответственного исполнителя на шаге процесса при наличии запроса со стороны ответственного за шаг.</p>
С	<p>Согласование:</p> <ul style="list-style-type: none"> обязательное ознакомление с результатом этапа процесса и согласование / отклонение предлагаемого решения; в случае разногласий ответственный вправе выносить решение для обсуждения и принятия согласованного решения.
У	<p>Утверждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> ответственность за принятие окончательного решения; возможность внесения изменений и отправки на доработку.

1.4 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Ответственные за составление документа:

- АО «Мосинжпроект»: Управление охраны труда и промышленной безопасности.

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 6 Листов: 118

Ответственные за согласование документа:

- Заместитель генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект».
- Заместитель генерального директора по кадровой политике АО «Мосинжпроект»
- Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инжинирингу АО «Мосинжпроект»
- Заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Мосинжпроект»
- Руководитель управления охраны труда и промышленной безопасности АО «Мосинжпроект».
- Руководитель управления системы менеджмента качества АО «Мосинжпроект».
- Руководитель отдела охраны окружающей среды АО «Мосинжпроект».
- Руководитель департамента повышения эффективности АО «Мосинжпроект».

Ответственный за утверждение документа:

- Генеральный директор АО «Мосинжпроект».

1.5 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Устав АО «Мосинжпроект».
- Кодекс корпоративной этики АО «Мосинжпроект».
- Антикоррупционная политика АО «Мосинжпроект».
- Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
- Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
- Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда».
- Стандарт АО «Мосинжпроект» СТО-64-01 «Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах.
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ О пожарной безопасности (с изменениями на 11 июня 2021 года).
- Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве"
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 7 Листов: 118

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 №80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 №2862);
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №32/пр, Министерство здравоохранения РФ №33 от 30 января 2021 года о требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака или потребления никотинсодержащей продукции;
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58760-2019 "Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2019 г. N 1390-ст).
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
- ГОСТ 12.1.046-2014 Нормы освещения строительных площадок;
- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
- ГОСТ 17925-72 Знак радиационной опасности;
- ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка;
- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля;
- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;
- ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
- СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582);
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31.08.2020 №628);
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утверждён приказом МЧС России от 20.07.2020 №539);

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 8 Листов: 118

- СП 8.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности;
- СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации;
- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

1.6 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПРОЦЕССОВ

Процесс: Качество, охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды

Вид деятельности: Охрана труда и промышленная безопасность

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 9 Листов: 118

2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

№п/п	Наименование	Требования
СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ		
1.	Общие требования	<p>Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке или в полосе отвода линейных объектов лицом, осуществляющим строительство, специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации. Временные здания и сооружения в основном должны быть мобильными (инвентарными).</p> <p>Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.</p> <p>Паспорт объекта устанавливается при въезде на строительную площадку и выезде с нее, а также на въезде на территорию бытового городка. При реализации протяженных линейных объектов Паспорт объекта, помимо бытового городка, устанавливается в начале и конце, а также дополнительно через каждые 1,5-2 км вдоль объекта.</p> <p>На паспорте объекта указывается следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование объекта, наименование заказчика, подрядчика с указанием их адресов и телефонов, должности и фамилии производителя работ, сроки проведения работ (начало и окончание). - Размер 6х3, 5х3, 4х2, 3 х 1,5м; - стиль (цветовая гамма, шрифт, паттерн, графическое изображение), используемый при ДХО ВО, утверждается заказчиком на производимые работы по строительству, реконструкции объектов; - систематически, но не реже одного раза в месяц производить осмотр состояния ВО, временных объектов на предмет загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> • при наличии загрязнений, посторонних наклеек, объявлений и надписей (граффити) ДХО, ВО должны быть очищены, промыты в срок не более 1 дня; • при наличии посторонних надписей, проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, утраты потребительских свойств, изменения обязательных реквизитов ДХО, ВО производится замена в срок не более 10 дней. <p>Эскиз с допустимыми размерами, видами возможных конструктивных исполнений информационного щита приведен в Приложении 1 к настоящему стандарту.</p> <p>При входе на объект на стенде размером 1х1 м должен быть размещен экологический паспорт объекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на стенде размером 1х1 м с указанием экологических целей, «зеленых» правил, карты объекта, площади объекта,
АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 10 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																				
		<p>наименований и площади затрагиваемых особо охраняемых природных территорий (при наличии),</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество зеленых насаждений в соответствии с разделом проектной документации «Дендрология», • карты-схемы расположения мест временного накопления отходов, мойки колес автотранспорта. <p>Оформление в соответствии с Приложением 2 к настоящему стандарту.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 495 1497 703"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 495 1217 544">Информационный щит</th> <th data-bbox="1217 495 1278 544">РП</th> <th data-bbox="1278 495 1345 544">АХО</th> <th data-bbox="1345 495 1406 544">РС</th> <th data-bbox="1406 495 1497 544">ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 544 1217 611">Заполнение эскиза информационного щита (паспорт объекта)</td> <td data-bbox="1217 544 1278 611">С</td> <td data-bbox="1278 544 1345 611">П</td> <td data-bbox="1345 544 1406 611"></td> <td data-bbox="1406 544 1497 611">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 611 1217 656">Изготовление информационного щита (паспорт объекта)</td> <td data-bbox="1217 611 1278 656">С</td> <td data-bbox="1278 611 1345 656">П</td> <td data-bbox="1345 611 1406 656"></td> <td data-bbox="1406 611 1497 656">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 656 1217 703">Монтаж информационного щита (паспорт объекта)</td> <td data-bbox="1217 656 1278 703"></td> <td data-bbox="1278 656 1345 703"></td> <td data-bbox="1345 656 1406 703">П</td> <td data-bbox="1406 656 1497 703">О</td> </tr> </tbody> </table>	Информационный щит	РП	АХО	РС	ПО	Заполнение эскиза информационного щита (паспорт объекта)	С	П		О	Изготовление информационного щита (паспорт объекта)	С	П		О	Монтаж информационного щита (паспорт объекта)			П	О
Информационный щит	РП	АХО	РС	ПО																		
Заполнение эскиза информационного щита (паспорт объекта)	С	П		О																		
Изготовление информационного щита (паспорт объекта)	С	П		О																		
Монтаж информационного щита (паспорт объекта)			П	О																		
2.	Схема организации движения транспорта	<p>У въезда на строительную площадку, в зоне видимости, устанавливается схема внутривозрадных дорог и проездов с указанием площадок складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов водоснабжения, обустроенных объездов, пересечений дорог с опасными зонами, уширения в зону обслуживания крана, безопасные проезды через железнодорожные пути на стройплощадке, мест выезда со строительной площадки, пунктов мойки колес.</p> <p>Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, должны быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин. В случае проведения (производства) работ с занятием проезжей части улиц и магистралей, территории остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных площадок общественного транспорта, велосипедных дорожек, в том числе в целях обеспечения прохода пешеходов, а также с полным перекрытием тротуаров, проведение таких работ осуществляется по согласованию в установленном порядке с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (аналогичные органы исполнительной власти в других субъектах РФ). Работы на проезжей части улиц и магистралей должны производиться с соблюдением схем (пример ПОДД) организации дорожного движения при производстве работ на проезжей части улиц и магистралей, согласованных и утвержденных в установленном порядке.</p> <p>На строительной площадке должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами в соответствии с СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p> <p>Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 м - при высоте</p>																				

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 11 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																																								
		зданий или сооружения до 13,0 м включительно. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров. Схема организации движения транспорта оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему стандарту. Матрица ответственности за реализацию требований																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Схема организации движения транспорта</th> <th>РП</th> <th>РС</th> <th>АХО</th> <th>ПО</th> <th>ПИ</th> <th>СБ</th> <th>ОТП Б</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Заполнение эскиза схемы движения транспорта</td> <td></td> <td>С</td> <td></td> <td>О</td> <td>П</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Изготовление схемы движения транспорта</td> <td></td> <td></td> <td>П</td> <td>О</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Монтаж схемы движения транспорта</td> <td>И</td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> <td>И</td> </tr> <tr> <td>Устройство въездных ворот</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td>П</td> <td>С</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Схема организации движения транспорта	РП	РС	АХО	ПО	ПИ	СБ	ОТП Б	Заполнение эскиза схемы движения транспорта		С		О	П			Изготовление схемы движения транспорта			П	О				Монтаж схемы движения транспорта	И	П		О			И	Устройство въездных ворот		П		О	П	С	
Схема организации движения транспорта	РП	РС	АХО	ПО	ПИ	СБ	ОТП Б																																			
Заполнение эскиза схемы движения транспорта		С		О	П																																					
Изготовление схемы движения транспорта			П	О																																						
Монтаж схемы движения транспорта	И	П		О			И																																			
Устройство въездных ворот		П		О	П	С																																				
3.	Дорожное покрытие подъездных путей, временных дорог и площадок	<p>Для обустройства верхнего слоя покрытия площадки (подъезда) въездной группы, а также на выездах с территории строительства, включая временные дороги, площадки, подъезды, должны применяться строительные материалы, исключающие размягчение полотна и образование грязи/пыли вне зависимости от возможных климатических условий – сборный или монолитный железобетон, рекомендуется укладка плит в соответствии с проектом организации строительства.</p> <p>Временные подъездные пути (дороги) и площадки для складирования должны иметь твердое покрытие, оборудованы необходимыми дорожными знаками, указателями и приспособлениями, очищены от грязи, снега и наледи (в зимний период). До начала работ по устройству временной дороги необходимо выполнить вертикальную планировку с уплотнением грунта.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дорожное покрытие</th> <th>РС</th> <th>ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Устройство дорожного покрытия</td> <td>П</td> <td>О</td> </tr> </tbody> </table>	Дорожное покрытие	РС	ПО	Устройство дорожного покрытия	П	О																																		
Дорожное покрытие	РС	ПО																																								
Устройство дорожного покрытия	П	О																																								
4.	Декоративно-художественное оформление временных ограждений	<p>Ограждение устанавливается по всему периметру объекта. Тип ограждения и ДХО (пример ДХО строительного объекта приведен в Приложении 4 к настоящему документу) должно соответствовать требованиям постановления Правительства города Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП, проекта проведения (производства) работ и ордера (разрешения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер (вместе с опорой) – 2,0 х 2,0 (2.4) м.; - опоры: бетонные блоки - каркас: профильная труба, окрашенная по каталогу «RAL K7 classic»; - рекомендуемое заполнение: профнастил, размер 2,0 х 1,4 м., сплошной поликарбонат и/или композит окрашенный по каталогу «RAL K7 classic» - ДХО секций ВО состоит из: - элемент ДХО фоновой заливкой (паттерн); - элемент ДХО с текстом (название объекта, сроки завершения строительства, факты (число запланированных объектов строительства, преимущества, которые обеспечит построенный объект), интересные слоганы (универсальные и 																																								

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 12 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>предназначенные для конкретного направления), в рамках верхнего поля - герб города Москвы и слова "Правительство Москвы", в рамках нижнего поля QR код, посредством которого обеспечивается перенаправление пользователя на страницу сервиса например "Все стройки Москвы" https://stroi.mos.ru/construction официального сайта Стройкомплекса Москвы, в правом углу логотип АО «Мосинжпроект»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - элемент ДХО с графическим изображением (карта местности, единая визуальная информация о строящемся объекте, в том числе внешнем виде объекта, благоустройства, интерьеров общественных пространств, видов из окон, планировочных решений, кроме рекламы); - элементы ДХО размещаются по всему периметру ВО в соотношении 1/3 с текстом и графическим изображением, оставшиеся 2/3 с фоновой заливкой (паттерн) в определенной последовательности в соответствии с рекомендациями ДС; - элементы ДХО могут быть размещены подряд не более чем на четырех секциях - элементы ДХО должны относиться исключительно к строящемуся объекту и соответствовать проектной документации и разрешению на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; - ДХО производится путем непосредственного нанесения на поверхности панелей ограждения визуализаций и (или) текстового изображения методом покраски, наклейки и иными методами, в том числе размещения баннерной ткани на профлисте, обеспечивающими устойчивость к неблагоприятным погодным условиям на период строительства, реконструкции объекта. - способ монтажа баннерной ткани должен обеспечить необходимое натяжение, с целью избежать провисаний, складок, попадания ветра между ВО и полотном (рекомендуется оснащать люверсами и тросом); - при размещении баннеров на фасадах зданий и сооружений (в том числе временных), баннерная ткань должна быть выполнена из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации; - бетонные блоки в основании ВО, должны быть неокрашенными или иметь красно-белую сигнальную раскраску в местах установки рядом с проезжей частью; - стиль (цветовая гамма, шрифт, паттерн, графическое изображение), используемый при ДХО ВО, утверждается заказчиком на производимые работы по строительству, реконструкции объектов;

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 13 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<ul style="list-style-type: none"> - дополнительное ДХО возможно на втором уровне глухих стен бытовок, если они примыкают к ограждению, выходят на улицы с активным пешеходным и транспортным движением; - при наличии посторонних надписей, повреждений, загрязнений, утраты потребительских свойств, изменения обязательных реквизитов ДХО производится замена в срок до 10 дней. - при ДХО оформлении не допускается: Нарушение геометрических параметров панелей ограждений. Нарушение места размещения элементов декоративно-художественного оформления. Размещение элементов оформления на калитках и распашных воротах. Вертикальный порядок расположения букв на информационном поле визуализаций. Размещение элементов декоративно-художественного оформления с использованием картона, ткани, за исключением баннерной ткани. - прокладка кабелей (проводов) выполняется в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), в местах въездов и выездов с установкой столбов (опор) с сохранением над проездом высоты от уровня отметки земли до кабеля не менее 6 м; - все металлические ограждения с проложенной кабельной линией подлежат заземлению; - габариты ворот: ширина 4 – 5 м, высота 2 м или выше; - при интенсивном трафике строительной техники вместо ворот устанавливаются шлагбаум и знак «STOP» за 2 м до него; - габариты калитки: ширина 1 – 1.5 м, высота 2 м или выше; - по периметру ограждений должно быть установлено освещение (гирлянда из сигнальных фонарей, цвет плафонов красный или оранжевый, режим свечения - постоянный, шаг между фонарями с учетом габаритов секции ограждения от стойки до стойки не менее 2-х м, все соединения в гирлянде выполнены пайкой и дополнительно заизолированы ПВХ изоляцией, гирлянда должна быть надежно закреплена и заземлена); - вблизи мест интенсивного движения пешеходов и транспорта для обеспечения безопасности их прохода и перемещения вдоль строительной площадки должна быть установлена пешеходная галерея из блок-контейнеров (пример пешеходной галереи приведен в Приложении 31 к настоящему документу). Блок-контейнеры должны быть выполнены в износостойком и антивандальном варианте. Стены и потолок должны быть отделаны металлическим листом или сэндвич панелями, на полу – прочное антискользящее покрытие из металлического (нержавеющая сталь, алюминий) рифленого листа, предусмотрены поручни, освещение и эстакады для детских колясок и маломобильных групп населения.

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 14 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																				
		<ul style="list-style-type: none"> - систематически, но не реже одного раза в неделю производить осмотр состояния ВО, временных объектов на предмет загрязнения; - при наличии загрязнений, посторонних наклеек, объявлений и надписей (граффити) ДХО, ВО должны быть очищены, промыты в срок не более 1 дня; - при наличии посторонних надписей, проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, утраты потребительских свойств, изменения обязательных реквизитов ДХО, ВО производится замена в срок не более 10 дней. <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="555 600 1487 768"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 600 1150 638">ДХО</th> <th data-bbox="1150 600 1230 638">РП</th> <th data-bbox="1230 600 1310 638">РС</th> <th data-bbox="1310 600 1390 638">ПО</th> <th data-bbox="1390 600 1487 638">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 638 1150 676">Заполнение эскиза элементов ДХО</td> <td data-bbox="1150 638 1230 676"></td> <td data-bbox="1230 638 1310 676">П</td> <td data-bbox="1310 638 1390 676">О</td> <td data-bbox="1390 638 1487 676"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 676 1150 716">Изготовление элементов ДХО</td> <td data-bbox="1150 676 1230 716"></td> <td data-bbox="1230 676 1310 716">П</td> <td data-bbox="1310 676 1390 716">О</td> <td data-bbox="1390 676 1487 716"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 716 1150 768">Монтаж элементов ДХО</td> <td data-bbox="1150 716 1230 768">И</td> <td data-bbox="1230 716 1310 768">П</td> <td data-bbox="1310 716 1390 768">О</td> <td data-bbox="1390 716 1487 768">И</td> </tr> </tbody> </table>	ДХО	РП	РС	ПО	ОТПБ	Заполнение эскиза элементов ДХО		П	О		Изготовление элементов ДХО		П	О		Монтаж элементов ДХО	И	П	О	И
ДХО	РП	РС	ПО	ОТПБ																		
Заполнение эскиза элементов ДХО		П	О																			
Изготовление элементов ДХО		П	О																			
Монтаж элементов ДХО	И	П	О	И																		
5.	Пост охраны/КПП	<p>Количество постов охраны, а также маршруты патрулирования рассчитываются и разрабатываются индивидуально для каждого объекта строительства на основании информации ПОС и ГПР (для объектов транспортной инфраструктуры требуется выполнение требований ФЗ по транспортной безопасности). Предпочтительна установка КПП у въездных ворот и в непосредственной близости к бытовым помещениям.</p> <p>Обязательные требования к КПП и их оснащению средствами ТСО отражено в разделе №12 приложения №3 в стандартном договоре на СМР.</p> <p>В соответствии с данной информацией определяется требуемое количество временных зданий и сооружений, необходимое для обеспечения охранных мероприятий.</p> <p>Стационарные посты охраны оборудуются блок-контейнерами типа «бытовка» с подключением к инженерным сетям.</p> <p>В зависимости от состава поста выбираются предпочтительные размеры блок-контейнеров – 5 м и более на 2,4 м.</p> <p>Посты на въездах и на выездах должны быть дополнительно укомплектованы смотровыми эстакадами/вышками для проверки груза, перевозимого бортовыми автомобилями.</p> <p>Все стационарные посты охраны должны быть оборудованы телефонной (мобильной/стационарной) и радиосвязью, а также видеонаблюдением, позволяющим осуществлять контроль на входных/въездных группах и по периметру объекта. Использование радиочастотных приёмо-передающих устройств допускается в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим условия использования выделенных полос радиочастот (за исключением любительских ретрансляторов и радиомаяков в соответствии с ФЗ №126 – от 07.07.2003) – 144-146 МГц - VHF, 430-440 МГц - UHF. На каждом посту должны быть номера мобильных телефонов руководителя проекта и ответственного за строительство.</p>																				

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 15 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>Эскиз цветового исполнения и габариты блок-контейнеров для постов охраны приведены в Приложении 5 к настоящему документу.</p> <p>Пропускная способность КПП должна соответствовать требованиям безопасности из максимального числа сотрудников на объекте в смену. В среднем с соблюдением социальной дистанции через турникеты при наличии системы СКУД должно проходить от 20 чел. в минуту.</p> <p>Учетная запись сотрудника при проходе через СКУД должна содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ф.И.О.; - цветное фото сотрудника; - название организации, создавшей пропуск и наименование организации где работает сотрудник; - должность; - регистрационные данные машин и механизмов (для механизаторов). <p>Обеспечить наличие на постах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - алкотестеры; - тепловизоры (бесконтактное измерение температуры тела, распознавание медицинских масок, не менее 5 человек в кадре, минимальное разрешение 400x300 пикс, минимальная чувствительность 40 мК, точность измерения температуры 0.3 °С, минимальное время отклика при измерении 30 мс); - санитайзеры (содержание спирта не менее 70%); - организацию системы управления потоками людей для исключения очередей на вход/выход - схема информирования сотрудников АО «Мосинжпроект» и ДЗО по вопросам КОТПБиООС. - рабочее место (стол, стул); - средства связи в соответствии с договором; - оргтехника в соответствии с договором - автоматической системы пожарной сигнализации (согласно СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования") и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей с возможностью оповещения о чрезвычайных событиях в ЕЦУС; - ручного пожарного извещателя; - первичных средств пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) на каждое здание и расположенных на видных и легкодоступных местах. Выбор огнетушащего вещества огнетушителя должен соответствовать классу возможного очага пожара; - ламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации; - аптечка первой помощи;

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 16 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																																																	
		<ul style="list-style-type: none"> - устройство защитного отключения (далее – УЗО); - наличие информационных материалов (табличка ответственный за пожарную безопасность, номера телефонов старшего смены, схема оповещения), в том числе номерами скорой помощи и экстренных служб; - заземление; - усиление ФБС ограждения площадки для исключения повреждений в случае ДТП. - плакаты политик (актуальные версии): <ul style="list-style-type: none"> • Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ. <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 860 1503 1317"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 860 1007 907">Пост охраны</th> <th data-bbox="1007 860 1090 907">РП</th> <th data-bbox="1090 860 1173 907">РС</th> <th data-bbox="1173 860 1256 907">СБ</th> <th data-bbox="1256 860 1339 907">ПО</th> <th data-bbox="1339 860 1422 907">ИТ</th> <th data-bbox="1422 860 1503 907">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 907 1007 1003">Расчет количества и дислокации стационарных и мобильных постов охраны</td> <td data-bbox="1007 907 1090 1003">С</td> <td data-bbox="1090 907 1173 1003"></td> <td data-bbox="1173 907 1256 1003">О</td> <td data-bbox="1256 907 1339 1003"></td> <td data-bbox="1339 907 1422 1003"></td> <td data-bbox="1422 907 1503 1003">И</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1003 1007 1070">Обеспечение стационарных постов блок-контейнерами</td> <td data-bbox="1007 1003 1090 1070">О</td> <td data-bbox="1090 1003 1173 1070"></td> <td data-bbox="1173 1003 1256 1070">С</td> <td data-bbox="1256 1003 1339 1070"></td> <td data-bbox="1339 1003 1422 1070"></td> <td data-bbox="1422 1003 1503 1070">И</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1070 1007 1137">Устройство основания под монтаж постов</td> <td data-bbox="1007 1070 1090 1137"></td> <td data-bbox="1090 1070 1173 1137">П</td> <td data-bbox="1173 1070 1256 1137"></td> <td data-bbox="1256 1070 1339 1137">О</td> <td data-bbox="1339 1070 1422 1137"></td> <td data-bbox="1422 1070 1503 1137"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1137 1007 1182">Подключение к сети электроснабжения</td> <td data-bbox="1007 1137 1090 1182"></td> <td data-bbox="1090 1137 1173 1182">П</td> <td data-bbox="1173 1137 1256 1182"></td> <td data-bbox="1256 1137 1339 1182">О</td> <td data-bbox="1339 1137 1422 1182"></td> <td data-bbox="1422 1137 1503 1182"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1182 1007 1249">Освещение прилегающей к постам охраны территории</td> <td data-bbox="1007 1182 1090 1249"></td> <td data-bbox="1090 1182 1173 1249">П</td> <td data-bbox="1173 1182 1256 1249"></td> <td data-bbox="1256 1182 1339 1249">О</td> <td data-bbox="1339 1182 1422 1249"></td> <td data-bbox="1422 1182 1503 1249"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1249 1007 1317">Монтаж стационарной телефонной связи</td> <td data-bbox="1007 1249 1090 1317"></td> <td data-bbox="1090 1249 1173 1317"></td> <td data-bbox="1173 1249 1256 1317"></td> <td data-bbox="1256 1249 1339 1317">П</td> <td data-bbox="1339 1249 1422 1317">О</td> <td data-bbox="1422 1249 1503 1317"></td> </tr> </tbody> </table>	Пост охраны	РП	РС	СБ	ПО	ИТ	ОТПБ	Расчет количества и дислокации стационарных и мобильных постов охраны	С		О			И	Обеспечение стационарных постов блок-контейнерами	О		С			И	Устройство основания под монтаж постов		П		О			Подключение к сети электроснабжения		П		О			Освещение прилегающей к постам охраны территории		П		О			Монтаж стационарной телефонной связи				П	О	
Пост охраны	РП	РС	СБ	ПО	ИТ	ОТПБ																																													
Расчет количества и дислокации стационарных и мобильных постов охраны	С		О			И																																													
Обеспечение стационарных постов блок-контейнерами	О		С			И																																													
Устройство основания под монтаж постов		П		О																																															
Подключение к сети электроснабжения		П		О																																															
Освещение прилегающей к постам охраны территории		П		О																																															
Монтаж стационарной телефонной связи				П	О																																														
б.	Штаб строительства	<p>Штаб строительства устанавливается в соответствии с ПОС, санитарно-техническими и противопожарными правилами, действующими нормативами.</p> <p>Штаб строительства выполняется в виде модульного здания контейнерного типа, если иное не предусмотрено ПОС и/или требованиями Заказчика. Размер и этажность здания определяются исходя из количества рабочих мест в штатном расписании и рассчитываются исходя из следующих норм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инженерный и вспомогательный персонал – не менее 4,5 кв.м/чел.; - руководитель проекта – 10 кв.м./чел., отдельный кабинет; <p>Предпочтительный размер модуля для проектирования здания – 6 м х 2,5 м.</p> <p>Дополнительно к рабочим местам в обязательном порядке организуются помещения вспомогательного назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комната охраны, совмещенная с постом охраны при входе в штаб; 																																																	

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 17 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<ul style="list-style-type: none"> - помещения для персонала Заказчика (по требованию Заказчика или согласованию с ним); - переговорная комната для проведения производственных планерок, совещаний, штабов: <ul style="list-style-type: none"> а) для малых проектов – до 30 мест (переговорная «Малая» или переговорная «Стандарт» при условии наличия свободной площади согласно требованиям ПОС); б) для крупных проектов – до 60 мест (переговорная «Большая» при условии наличия свободной площади, согласно требованиям ПОС); - помещения приема пищи (кофе-пойнт): <ul style="list-style-type: none"> а) для малых проектов – кофе-пойнт «Малый» или кофе-пойнт «Стандарт» при условии наличия свободной площади согласно требованиям ПОС; б) для крупных проектов – кофе-пойнт «Большой» при условии наличия свободной площади, согласно требованиям ПОС; - уборные; - архив; - комната отдыха водителей легкового транспорта; - склад инвентаря, спецодежды и средств индивидуальной защиты; - серверная. <p>В переговорной комнате и кабинетах должны быть предусмотрены системы кондиционирования/вентиляции воздуха.</p> <p>Комплектация штаба строительства мебелью, компьютерами, телефонами, оргтехникой и бытовой техникой осуществляется в соответствии с Приложением 6 к настоящему стандарту.</p> <p>При формировании спецификации на мебель необходимо учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - качество мебели должно быть рассчитано на срок эксплуатации в среднем 2 года; - в стоимость мебели должна включаться доставка, монтаж, расстановка согласно плану и вывоз упаковки. <p>Переговорная комната должна оформляться информационными материалами о статусе реализации проекта. Рекомендуемый формат для печати – А1/А0. Обязательными графическими материалами являются (размещаются в указанном порядке):</p> <ul style="list-style-type: none"> - стенд с номерами стационарных и мобильных телефонов ключевых сотрудников Заказчика, Генподрядчика и Субподрядчиков; - генеральный план, графическая часть; - стройгенплан, графическая часть всех этапов строительства/реконструкции; - укрупненный график производства работ объекта 1-го/2-го уровня с основными вехами и актуализированным фактом на последнюю отчетную дату; - подробные графики производства работ 3-го/4-го уровня по участкам работ, в данный момент находящимся в стадии строительства;

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 18 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<ul style="list-style-type: none"> - график мобилизации персонала и движения машин и механизмов; - график выдачи РД; - график поставок материально-технических ресурсов; - доска для записей «проблемы/пути решения»; - плакаты политик АО Мосинжпроект дочерних и зависимых обществ (политика в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; политика в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных средств; политика о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ; - цели АО Мосинжпроект, дочерних и зависимых обществ в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; - Карты идентификации, оценки и управления рисками по производственным процессам. <p>Дополнительно переговорная комната должна быть оснащена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проекционным оборудованием для проведения видеоконференций: <ul style="list-style-type: none"> - для крупных проектов - в обязательном порядке; - для малых проектов - по согласованию с Заказчиком; - монитором с выводом изображений web-камер со строительных и других ключевых участков (для крупных проектов); - досками для записей («флип-чарт»). <p>Для обеспечения командированных специалистов спецодеждой, а также для организации проведения официальных мероприятий на объекте, в течение всего периода строительства в штате строительства должен быть обеспечен постоянный запас спецодежды (зима, лето) (размер 48-56), сапог (размер 38-46) и касок в количестве не менее 20 комплектов.</p> <p>В непосредственной близости от входа в штаб должен быть установлен пункт мойки/чистки обуви.</p> <p>В случае возможности применения для штаба колористического стандарта Общества (при отсутствии определенных требований к оформлению, продиктованных Заказчиком) цветовое решение принимается в соответствии с брэндбуком Общества. Эскиз цветового оформления фасада штаба приведен в Приложении 7 к настоящему стандарту.</p> <p>В непосредственной близости от здания штаба строительства выполняется монтаж группы из 4-х флагштоков. Место установки выбирается исходя из критерия наилучшего обзора флагов. Предпочтительная длина флагштоков – 5-7 м. Левый флагшток – флаг организации основного подрядчика, правее – флаг Заказчика, далее флаг РФ, правый флагшток – флаг региона строительства (субъект РФ или муниципальное образование). Полотна флагов должны поддерживаться в чистом состоянии и незамедлительно меняться при загрязнении, повреждении или видимом выцветании.</p>

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 19 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>Рядом с группой флагштоков, со стороны флагштока размещается информационный щит, содержащий информацию об интегрированной системе менеджмента Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о политиках АО Мосинжпроект дочерних и зависимых обществ (политика в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; политика в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных средств; политика о вмешательстве в опасные ситуации (право на приостановку работ); - цели АО Мосинжпроект, дочерних и зависимых обществ в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды на текущий период. <p>Все помещения штаба должны быть оформлены соответствующими информационными табличками с указанием ответственного за противопожарную безопасность (Приложение 8 к настоящему стандарту).</p> <p>В здании штаба, в котором одновременно находятся 50 и более человек, а также в штабе с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.</p> <p>Все помещения штаба должны быть обеспечены знаками пожарной безопасности, эвакуационными знаками в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015, обозначающие места нахождения средств противопожарной защиты, их элементов и пути эвакуации.</p> <p>С целью повышения эффективности труда работников Общества должно быть организовано регулярное снабжение штаба строителей питьевой водой в необходимом количестве. В случае отсутствия вблизи строительной площадки мест общественного питания, для работников Общества организовываются обеды в столовой.</p> <p>Обеспечить наличие в штабе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационных табличек/знаков идентифицирующих помещение, а также таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны; - размещения помещений в соответствии с требованиями Российского законодательства в области пожарной безопасности; - автоматической системы пожарной сигнализации (согласно СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования") и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей; - ручной пожарный извещатель; - первичными средствами пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) на каждое здание и расположенных на видных и легкодоступных местах. Выбор огнетушащего вещества

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 20 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																		
		<p>огнетушителя должен соответствовать классу возможного очага пожара.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Плана оповещения и эвакуации персонала при ЧП; - инструкций по пожарной безопасности; - мебели (столы, стулья, шкафы/стеллажи); - средств связи; - оргтехники; - УЗО; - освещение бытовых помещений должно быть выполнено светодиодными светильниками - заземления; - прокладку проводки электрокабелей внутри по негорючему основанию; - ввод электрокабеля в бытовое помещение должен исключать возможность нарушения изоляции кабеля (предпочтительно осуществлять ввод кабеля через гофру); - не допускается наличие скруток, места соединения электрокабелей должны находиться в распределительных коробках. - Отделка путей эвакуации и помещений должна быть выполнена из негорючих материалов - контейнера для накопления масок и перчаток, - плакатов политик (актуальные версии): <ul style="list-style-type: none"> • Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ. <p>Запрещено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проживание и приготовление пищи; - использование самодельных нагревательных приборов, а также электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения; - курение; - использование открытого огня; - хранение и складирование горючих материалов; - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы (в том числе находящиеся в режиме ожидания), за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 1848 1501 1975"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 1848 1157 1892">Устройство штаба строительства</th> <th data-bbox="1157 1848 1220 1892">РП</th> <th data-bbox="1220 1848 1284 1892">РС</th> <th data-bbox="1284 1848 1348 1892">ПО</th> <th data-bbox="1348 1848 1412 1892">ПИ</th> <th data-bbox="1412 1848 1501 1892">АХО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 1892 1157 1937">Проектирование здания штаба</td> <td data-bbox="1157 1892 1220 1937">С</td> <td data-bbox="1220 1892 1284 1937"></td> <td data-bbox="1284 1892 1348 1937"></td> <td data-bbox="1348 1892 1412 1937">О</td> <td data-bbox="1412 1892 1501 1937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1937 1157 1975">Устройство основания под монтаж штаба</td> <td data-bbox="1157 1937 1220 1975"></td> <td data-bbox="1220 1937 1284 1975">П</td> <td data-bbox="1284 1937 1348 1975">О</td> <td data-bbox="1348 1937 1412 1975"></td> <td data-bbox="1412 1937 1501 1975"></td> </tr> </tbody> </table>	Устройство штаба строительства	РП	РС	ПО	ПИ	АХО	Проектирование здания штаба	С			О		Устройство основания под монтаж штаба		П	О		
Устройство штаба строительства	РП	РС	ПО	ПИ	АХО															
Проектирование здания штаба	С			О																
Устройство основания под монтаж штаба		П	О																	
АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05																		
Издание 2		Лист 21 Листов: 118																		

№п/п	Наименование	Требования					
		Устройство покрытия территории, прилегающей к штабу		П	О		
		Изготовление здания штаба			О		
		Заключение договоров на монтаж штаба, включая инженерные коммуникации, систему кондиционирования и системы противопожарной защиты		П			О
		Монтаж штаба, включая инженерные коммуникации, систему кондиционирования и системы противопожарной защиты		П	О		
		Закупка флагштоков			О		
		Монтаж флагштоков		П	О		
		Монтаж флагов, контроль над состоянием полотен, замена		П	О		
		Подключение к сети электроснабжения		П	О		
		Подключение к сетям ВиК		П	О		
		Освещение площадки перед штабом		П	О		
		Организация работы штаба	РП	АХО	СБ	ИТ	РС
		Закупка мебели	С	О			П
		Закупка инвентаря	С	О			П
		Закупка канцелярских принадлежностей	С	О			
		Снабжение питьевой водой		О			
		Заключение договоров на обслуживание инженерных коммуникаций, систем кондиционирования и систем противопожарной защиты		О			П
		Закупка оргтехники	С	П		О	
		Монтаж, подключение и администрирование оргтехники		П		О	
		Печать и монтаж информационных плакатов, средств наглядной агитации	С	П			О
		Уборка		О			
		Охрана порядка			О		
		Заказ информационных табличек	С	О			
		Монтаж информационных табличек	С	О			П
7.	Бытовой городок	<p>БГ оборудуют в соответствии с ПОС и ППР, санитарно-техническими и противопожарными правилами, действующими нормативами и утвержденной номенклатурой по санитарно-бытовому обслуживанию строителей. БГ размещается строго в соответствии с требованиями стройгенплана (Приложение 9).</p> <p>Для размещения работников, передвижных мастерских, складских помещений, помещений для отдыха, обогрева, приема пищи, а также изготовления на стройплощадке элементов, деталей строительных конструкций и т.п. проектом организации строительства предусматривается размещение на территории объекта комплекса временных зданий и сооружений, состоящих из инвентарных зданий контейнерного типа различного назначения.</p> <p>Перед началом эксплуатации БГ разрабатываются детальные планы бытового городка со схемой расположения, габаритами помещений,</p>					
АО «Мосинжпроект»		Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»				СТО-75-05	
Издание 2						Лист 22 Листов: 118	

№п/п	Наименование	Требования
		<p>подключением их к коммуникациям, учитывает обеспеченность подходов и пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники.</p> <p>БГ формируется из расчёта 6-8 м² на одного человека. БГ должен быть удален от рабочих мест не более чем на 500 м, при оптимальной удалённости 100-200 м.</p> <p>БГ оснащается гардеробными, душевыми (мужские и женские), помещениями для личной гигиены женщин, помещениями для сушки одежды и обуви, буфетом, столовой-раздаточной согласно СанПиН 1.2.3685-21.</p> <p>Противопожарные расстояния между мобильными зданиями, а также между группами мобильных зданий контейнерного типа должны быть приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.</p> <p>Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе на площади не более 800 м². Противопожарные расстояния от такой группы до других подобных сооружений (построек) или групп должны составлять не менее 15 м. Противопожарные расстояния не нормируются при устройстве между зданиями (группами) на всю высоту и ширину здания (группы) противопожарной преграды (брандмауэрной стены), отвечающей требованиям СП 2.13130 для противопожарных стен 1-го типа.</p> <p>Эскиз схемы расположения бытовых помещений и пожарной преграды (брандмауэрной стены) приведен в Приложении 10 к настоящему стандарту.</p> <p>В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной.</p> <p>На территории БГ в общественных, административных, производственных и складских зданиях должна быть предусмотрена установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре в соответствии с СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.</p> <p>Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Количество, выбор, размещение огнетушителей предусматривается с учетом требований СП 9.13130.2009 и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 23 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>Пожарные щиты должны комплектоваться набором немеханизированного инструмента и противопожарного инвентаря. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно Приложению 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p> <p>Эскиз схемы пожарного щита и инвентаря приведен в Приложении 11 к настоящему стандарту.</p> <p>В экспликации временных зданий и сооружений БГ необходимо указать: номер временного сооружения/помещения, размер в плане, марку или конструктивную характеристику. Порядок согласования установки и подключения к инженерным сетям бытовых помещений субподрядчиками определяется главным инженером. Примерная схема модулей представлена в Приложении 9 к настоящему стандарту.</p> <p>Территория БГ и все бытовые помещения должны быть оформлены соответствующими знаками безопасности, сигнальными цветами и сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Эскизы информационных табличек для обеспечения ими стройплощадки приведены в Приложении 8 к настоящему стандарту.</p> <p>Исходя из рекомендуемой продолжительности доставки работников из расчета не более 1 (одного) часа от места проживания до места производства работ, местом проживания командированных работников, а также работников при выполнении СМР вахтовым методом, следует принимать жилой фонд (в т.ч. гостиница, общежитие, хостел), арендуемый на время строительства в ближайшем к объекту районе с объектами социальной инфраструктуры, рассчитанный на временное проживание работников без членов их семей.</p> <p>Арендванный жилой фонд (общежитие, хостел) должен соответствовать следующим минимальным требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • жилая площадь в гостиницах и общежитиях должна быть не менее 6 кв. м на одного проживающего в зданиях круглогодичного функционирования, 4,5 кв. м - в зданиях сезонного функционирования; для хостела допускается площадь номера из расчета не менее 4 кв. м на 1 кровать (1-ярусную или 2-ярусную, расстояние от верхней спинки 2-ярусной кровати до потолка не менее 75 см); • наличие санитарно-бытовых помещений (душевая, умывальники, туалет) в гостиницах, общежитиях и хостелах из расчета: не менее одной душевой/ванны на 20 человек, общий туалет с умывальником из расчета один туалет на 10 человек, проживающих в номерах без туалета, но не менее 2 туалетов (мужской и женский) на этаж. <p>При формировании и актуализации бюджета строительного проекта (БСП) и принятии решения о заключении договоров на проживание работников следует учитывать, что затраты на проживание не должны превышать среднюю стоимость аренды соответствующего жилого</p>

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 24 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>фонда в г. Москве и Московской области (по данным Федеральной службы государственной статистики).</p> <p>Работники при выполнении СМР вахтовым методом обеспечиваются ежедневным трехразовым горячим общественным питанием в столовой БГ. Соответствующее обоснование по затратам на питание представляется на Проектный комитет Общества при рассмотрении вопроса об утверждении или актуализации БСП.</p> <p>Стандартным модулем для организации зданий городка являются блок-контейнеры унифицированного типоразмера 6 м x 2,5 м, если иное не предусмотрено ПОС и/или требованиями со стороны Заказчика. Размеры контейнерных зданий должны соответствовать ГОСТ 22853.</p> <p>В случае возможности применения для бытового городка колористического стандарта Общества (при отсутствии определенных требований к оформлению, продиктованных Заказчиком) цветовое решение принимается в соответствии с брэндбуком Общества.</p> <p>Эскиз цветового оформления фасадов зданий бытового городка приведен в Приложении 7 к настоящему стандарту.</p> <p>Потребность во временных зданиях и сооружениях БГ устанавливается в ПОС. Дополнительно должны быть организованы помещения вспомогательного назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ гардеробные; ○ помещение для сушки одежды и обуви. <p>На территории бытового городка не должно оставаться неблагоустроенной территории. Для этого применяются следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ навесы для отдыха; ○ места для курения; ○ информационные щиты; ○ пожарные щиты. <p>Вблизи входных групп всех зданий бытового городка должны быть установлены пункты мойки/чистки обуви.</p> <p>Обеспечить наличие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информационных табличек/знаков идентифицирующие помещение, а также таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны; • размещения помещений в соответствии с ПОС, а также с требованиями Российского законодательства в области пожарной безопасности; • автоматической системы пожарной сигнализации (согласно СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования") и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей; • ручных пожарных извещателей;

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 25 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<ul style="list-style-type: none"> • первичных средств пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) на каждое здание и расположенных на видных и легкодоступных местах. Выбор огнетушащего вещества огнетушителя должен соответствовать классу возможного очага пожара; • освещение бытовых помещений должно быть выполнено светодиодными светильниками • Плана оповещения и эвакуации персонала при ЧП; • инструкций по пожарной безопасности; • мебели (столы, стулья, шкафы/стеллажи); • оргтехники; • средств связи; • УЗО; • заземления; • проводка электрокабелей внутри бытовых помещений должна быть выполнена по негорючему основанию; • ввод электрокабеля в бытовое помещение должен исключать возможность нарушения изоляции кабеля (предпочтительно осуществлять ввод кабеля через гофру); • не допускается наличие скруток, места соединения электрокабелей должны находиться в распределительных коробках. • контейнера для накопления масок и перчаток, • отделка стен путей эвакуации и помещений должна быть выполнена из негорючих материалов • плакатов политик (актуальные версии): • Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ. <p>Запрещено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проживание и приготовление пищи; • использование самодельных нагревательных приборов, а также электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения; • курение; • использование открытого огня; • хранение и складирование горючих материалов; • оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы (в том числе находящиеся в режиме ожидания), за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 26 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																																																																																																																														
		<p>работы в соответствии с технической документацией изготовителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> • применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих (на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной). <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 562 1497 1081"> <thead> <tr> <th>Устройство бытового городка</th> <th>РП</th> <th>РС</th> <th>СБ</th> <th>ПО</th> <th>ПИ</th> <th>ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Планирование состава и размещения БГ</td> <td>С</td> <td>П</td> <td>С</td> <td></td> <td>О</td> <td>С</td> </tr> <tr> <td>Устройство покрытия площадки/территории</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Устройство основания под здания</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проектирование зданий</td> <td>С</td> <td></td> <td></td> <td>П</td> <td>О</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Изготовление зданий</td> <td>О</td> <td></td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Монтаж зданий, включая инженерные коммуникации</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Подключение к сети электроснабжения</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Подключение к сетям ВиК</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Освещение территории БГ</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Заказ информационных табличек</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td>С</td> </tr> <tr> <td>Монтаж информационных табличек</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="547 1111 1497 1406"> <thead> <tr> <th>Организация быта БГ</th> <th>РП</th> <th>РС</th> <th>АХО</th> <th>ПО</th> <th>СБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Закупка мебели для помещений общего пользования</td> <td>С</td> <td></td> <td>П</td> <td>О</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Закупка инвентаря</td> <td>С</td> <td></td> <td>П</td> <td>О</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Организация столовой</td> <td>С</td> <td></td> <td>П</td> <td>О</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Уборка помещений общего пользования</td> <td></td> <td></td> <td>П</td> <td>О</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Охрана порядка</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>О</td> </tr> <tr> <td>Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Устройство бытового городка	РП	РС	СБ	ПО	ПИ	ОТПБ	Планирование состава и размещения БГ	С	П	С		О	С	Устройство покрытия площадки/территории		П		О			Устройство основания под здания		П		О			Проектирование зданий	С			П	О		Изготовление зданий	О			О			Монтаж зданий, включая инженерные коммуникации		П		О			Подключение к сети электроснабжения		П		О			Подключение к сетям ВиК		П		О			Освещение территории БГ		П		О			Заказ информационных табличек		П		О		С	Монтаж информационных табличек		П		О			Организация быта БГ	РП	РС	АХО	ПО	СБ	Закупка мебели для помещений общего пользования	С		П	О		Закупка инвентаря	С		П	О		Организация столовой	С		П	О		Уборка помещений общего пользования			П	О		Охрана порядка					О	Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций		П		О	
Устройство бытового городка	РП	РС	СБ	ПО	ПИ	ОТПБ																																																																																																																										
Планирование состава и размещения БГ	С	П	С		О	С																																																																																																																										
Устройство покрытия площадки/территории		П		О																																																																																																																												
Устройство основания под здания		П		О																																																																																																																												
Проектирование зданий	С			П	О																																																																																																																											
Изготовление зданий	О			О																																																																																																																												
Монтаж зданий, включая инженерные коммуникации		П		О																																																																																																																												
Подключение к сети электроснабжения		П		О																																																																																																																												
Подключение к сетям ВиК		П		О																																																																																																																												
Освещение территории БГ		П		О																																																																																																																												
Заказ информационных табличек		П		О		С																																																																																																																										
Монтаж информационных табличек		П		О																																																																																																																												
Организация быта БГ	РП	РС	АХО	ПО	СБ																																																																																																																											
Закупка мебели для помещений общего пользования	С		П	О																																																																																																																												
Закупка инвентаря	С		П	О																																																																																																																												
Организация столовой	С		П	О																																																																																																																												
Уборка помещений общего пользования			П	О																																																																																																																												
Охрана порядка					О																																																																																																																											
Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций		П		О																																																																																																																												
8.	Медицинский пункт	<p>На объектах проведения строительного производства должны организовываться посты оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения, шинами медицинскими, носилками.</p> <p>При списочной численности работающих от 50 человек необходимо предусматривать медицинский пункт.</p> <p>Площадь медицинского пункта должна быть не менее 12 м².</p> <p>Пример организации медицинского пункта приведен в Приложении 12 к настоящему стандарту.</p> <p>Пост оказания первой помощи должен быть отдельным помещением с отдельным входом и свободным подъездом для автомобилей скорой помощи, расположен в непосредственной близости к КПП, с информационной табличкой и знаками на наружных стенах.</p>																																																																																																																														

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 27 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>Должен быть обеспечен круглосуточный подъезд. Обязательное присутствие одного медицинского работника (фельдшера/врача) в рабочую смену (в том числе при круглосуточном режиме работы).</p> <p>Требования к внутренней отделке помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. - поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами из негорючих материалов. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность. - покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтусы или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. - в местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку последних керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. - допускается применение подвесных, натяжных, подшивных и других видов потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции <p>Требования к оснащению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях с манжетами для измерения артериального давления не менее 1; - Фонендоскоп не менее 1; - Портативный анализатор уровня сахара крови с тест-полосками не менее 1; - Кушетка медицинская не менее 1; - Шкаф для одежды не менее 1; - Рабочее место фельдшера не менее 1; - Вешалка для одежды не менее 2; - Тумбочки медицинские не менее 1 - Холодильник для медикаментов не менее 1; - Облучатель бактерицидный не менее 1; - Щит деревянный не менее 1; - Носилки не менее 1; - Костыли не менее 1 пары; - Одеяло с подогревом не менее 1; - Секундомер не менее 1; - Термометр медицинский не менее 3; - Пузырь для льда не менее 1; - Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) не менее 1 комплекта;

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 28 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																												
		<p>- Коробки стерилизационные (биксы) (разных размеров) по потребности;</p> <p>- Роторасширитель одноразовый не менее 2;</p> <p>- Языкодержатель не менее 2;</p> <p>- Трахеотомический набор не менее 2;</p> <p>- Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот" не менее 3;</p> <p>- Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) не менее 1;</p> <p>- Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке не менее 1;</p> <p>- Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов по требованию;</p> <p>- Лента сантиметровая 1;</p> <p>- Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный 1;</p> <p>- Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме не менее 2;</p> <p>- Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения не менее 1;</p> <p>- Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении не менее 1.</p> <p>- Питьевая вода;</p> <p>- Информационный знак;</p> <p>- Стул/кресло в зависимости от количества медработников в смену;</p> <p>- Средства связи;</p> <p>- Схема информирования ответственных сотрудников АО «Мосинжпроект» и ДЗО по вопросам КОТПБиООС;</p> <p>- Информационные материалы (плакаты, памятки) по оказанию первой медицинской/доврачебной помощи, в том числе с номерами скорой помощи и экстренных служб;</p> <p>- Аварийная кнопка активации пожарной сигнализации;</p> <p>- Огнетушители не менее 2;</p> <p>- Датчик оповещения при задымлении с выводом на пульт пожарной сигнализации не менее 2 и светозвуковым оповещателем выведенным на улицу;</p> <p>- УЗО;</p> <p>- Заземление;</p> <p>- Плакаты политик (актуальные версии):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ. <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 1809 1503 1951"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1809 1002 1848">Медицинский пункт</th> <th data-bbox="1002 1809 1086 1848">РП</th> <th data-bbox="1086 1809 1171 1848">РС</th> <th data-bbox="1171 1809 1256 1848">ПО</th> <th data-bbox="1256 1809 1340 1848">АХО</th> <th data-bbox="1340 1809 1425 1848">СБ</th> <th data-bbox="1425 1809 1503 1848">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1848 1002 1886">Закупка мебели</td> <td data-bbox="1002 1848 1086 1886"></td> <td data-bbox="1086 1848 1171 1886">С</td> <td data-bbox="1171 1848 1256 1886">О</td> <td data-bbox="1256 1848 1340 1886"></td> <td data-bbox="1340 1848 1425 1886"></td> <td data-bbox="1425 1848 1503 1886"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1886 1002 1924">Закупка инвентаря</td> <td data-bbox="1002 1886 1086 1924"></td> <td data-bbox="1086 1886 1171 1924">С</td> <td data-bbox="1171 1886 1256 1924">О</td> <td data-bbox="1256 1886 1340 1924"></td> <td data-bbox="1340 1886 1425 1924"></td> <td data-bbox="1425 1886 1503 1924"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1924 1002 1962">Организация медпункта</td> <td data-bbox="1002 1924 1086 1962">С</td> <td data-bbox="1086 1924 1171 1962">П</td> <td data-bbox="1171 1924 1256 1962">О</td> <td data-bbox="1256 1924 1340 1962"></td> <td data-bbox="1340 1924 1425 1962"></td> <td data-bbox="1425 1924 1503 1962">С</td> </tr> </tbody> </table>	Медицинский пункт	РП	РС	ПО	АХО	СБ	ОТПБ	Закупка мебели		С	О				Закупка инвентаря		С	О				Организация медпункта	С	П	О			С
Медицинский пункт	РП	РС	ПО	АХО	СБ	ОТПБ																								
Закупка мебели		С	О																											
Закупка инвентаря		С	О																											
Организация медпункта	С	П	О			С																								

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 29 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>Уборка помещений общего пользования</p> <p>Охрана порядка</p> <p>Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций</p>
9.	Пункт приема пищи	<p>При пункте приема пищи, обслуживающем посетителей в уличной одежде, следует предусматривать гардеробную для уличной одежды, число мест в котором должно быть равно 120% числа посетителей в уличной одежде.</p> <p>Число мест в пункте приема пищи следует принимать из расчета одно место на четырех работающих в смене или наиболее многочисленной части смены.</p> <p>Площадь пункта приема пищи следует определять из расчета 1 м² на каждого посетителя.</p> <p>Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, СВЧ печами, холодильником. При численности работающих до 10 чел. в смену вместо пункта приема пищи следует предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 м с установкой стола для приема пищи.</p> <p>Пример организации пункта приема пищи в Приложении 13 к настоящему стандарту.</p> <p>Пункт приема пищи должен быть оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационной табличкой, идентифицирующей помещение; - тамбуром; - раковиной с подведенной водой или рукомойником для мытья рук (не менее двух в одном помещении 12 м²); - мебелью (столы, стулья) - холодильником (не менее одного в одном помещении 12 м²); - чайником; - микроволновой печью (не менее двух в одном помещении 12 м²); - кулером и/или питьевой установкой; <p>Плакатами политик (актуальные версии):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ. <p>Требования по пожарной безопасности и электробезопасности аналогичны требованиям к штабу строительства и к бытовому городку.</p> <p>Для внутренней отделки и облицовки помещения необходимо использовать материалы, отвечающие требованиям санитарных и противопожарных норм и правил.</p> <p>Централизованные помещения приема пищи должны быть оборудованы герметичными контейнерами с крышками для</p>

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 30 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																																																	
		<p>накопления пищевых отходов: не менее 1 контейнера объемом 0,75 м³ на 30 человек и/или контейнером для сбора пластиковой посуды. Периодичность вывоза образуемых отходов – ежедневно.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Пункт приема пищи</th> <th>РП</th> <th>РС</th> <th>АХО</th> <th>ПО</th> <th>СБ</th> <th>ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Закупка мебели</td> <td></td> <td>С</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Закупка инвентаря</td> <td></td> <td>С</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Организация пункта приема пищи</td> <td>И</td> <td></td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td>С</td> </tr> <tr> <td>Уборка помещений общего пользования</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Охрана порядка</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>П</td> <td>О</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций</td> <td></td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Пункт приема пищи	РП	РС	АХО	ПО	СБ	ОТПБ	Закупка мебели		С		О			Закупка инвентаря		С		О			Организация пункта приема пищи	И			О		С	Уборка помещений общего пользования				О			Охрана порядка				П	О		Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций		П		О		
Пункт приема пищи	РП	РС	АХО	ПО	СБ	ОТПБ																																													
Закупка мебели		С		О																																															
Закупка инвентаря		С		О																																															
Организация пункта приема пищи	И			О		С																																													
Уборка помещений общего пользования				О																																															
Охрана порядка				П	О																																														
Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций		П		О																																															
10.	Гардеробные	<p>В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней и специальной одежды следует принимать равным списочной численности работающих, а уличной одежды - численности в двух смежных сменах.</p> <p>При списочной численности работающих до 50 чел. следует предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов.</p> <p>Пример организации гардеробной представлен в Приложении 14 к настоящему стандарту.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Гардеробные</th> <th>РС</th> <th>АХО</th> <th>ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Закупка мебели</td> <td>С</td> <td></td> <td>О</td> </tr> <tr> <td>Организация гардеробных</td> <td>П</td> <td></td> <td>О</td> </tr> <tr> <td>Уборка помещений общего пользования</td> <td></td> <td>П</td> <td>О</td> </tr> </tbody> </table>	Гардеробные	РС	АХО	ПО	Закупка мебели	С		О	Организация гардеробных	П		О	Уборка помещений общего пользования		П	О																																	
Гардеробные	РС	АХО	ПО																																																
Закупка мебели	С		О																																																
Организация гардеробных	П		О																																																
Уборка помещений общего пользования		П	О																																																
11.	Помещение для сушки специальной одежды и обуви	<p>Площадь помещений для сушки специальной одежды следует принимать согласно списочному количеству работающих, из расчета 0,15 м² на один комплект спецодежды, нуждающейся в сушке, но не менее 4 м².</p> <p>Помещения для сушки спецодежды должны быть оборудованы вешалками для одежды и решетками для обуви и рукавиц. Сушка одежды и обуви должна производиться в специальных шкафах заводского исполнения или приспособленных для этих целей помещениях с водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.</p> <p>Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий.</p> <p>Места для обеспыливания специальной одежды должны предусматриваться в составе бытовых помещений в целом и, при необходимости, располагаться в гардеробных для специальной одежды. Площадь для обеспыливания одежды должна быть из расчета 0,15 м² на один комплект спецодежды, но не менее 4 м². Обеспыливание производится с использованием пылесосов на принципе самообслуживания.</p> <p>Для мытья обуви у входа в бытовые здания со стороны производства следует предусматривать емкости с водой.</p>																																																	

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 31 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																
		<p>Примеры организации помещения для сушки специальной одежды и обуви и шкафа для сушки спецодежды представлены в Приложении 15 к настоящему стандарту.</p> <p>Для стирки спецодежды разрешается предусматривать прачечные с отделениями химической чистки. В обоснованных случаях допускается использование городских прачечных при условии устройства в них специальных отделений (технологических линий) для обработки спецодежды.</p> <p>Состав и площадь помещений прачечных, химической чистки, восстановления пропитки и обезвреживания спецодежды должны устанавливаться в технологической части проекта с учетом санитарных требований ее обработки.</p> <p>При прачечных следует предусматривать помещения для ремонта спецодежды из расчета 9 м² на одно рабочее место. Число рабочих мест следует принимать из расчета одно рабочее место по ремонту обуви и два рабочих места по ремонту одежды на 1000 чел. списочной численности.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 815 1497 987"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 815 1043 853">Помещения для сушки СИЗ</th> <th data-bbox="1043 815 1198 853">РС</th> <th data-bbox="1198 815 1353 853">АХО</th> <th data-bbox="1353 815 1497 853">ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 853 1043 904">Закупка мебели</td> <td data-bbox="1043 853 1198 904">С</td> <td data-bbox="1198 853 1353 904"></td> <td data-bbox="1353 853 1497 904">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 904 1043 956">Организация помещений для сушки СИЗ</td> <td data-bbox="1043 904 1198 956">П</td> <td data-bbox="1198 904 1353 956"></td> <td data-bbox="1353 904 1497 956">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 956 1043 987">Уборка помещений общего пользования</td> <td data-bbox="1043 956 1198 987"></td> <td data-bbox="1198 956 1353 987">П</td> <td data-bbox="1353 956 1497 987">О</td> </tr> </tbody> </table>	Помещения для сушки СИЗ	РС	АХО	ПО	Закупка мебели	С		О	Организация помещений для сушки СИЗ	П		О	Уборка помещений общего пользования		П	О
Помещения для сушки СИЗ	РС	АХО	ПО															
Закупка мебели	С		О															
Организация помещений для сушки СИЗ	П		О															
Уборка помещений общего пользования		П	О															
12.	Лаборатория контроля качества	<p>Лаборатория контроля качества устанавливается в соответствии с ПОС, санитарно-техническими и противопожарными правилами, действующими нормативами.</p> <p>Лаборатория контроля качества в обязательном порядке должна быть аккредитована по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (в случае дополнения или пересмотра стандарта, провести оценку компетентности согласно действующего документа, утвержденного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии). Область аккредитации должна содержать актуальные нормативные документы.</p> <p>Находящиеся в лаборатории контроля качества и применяемые средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование, в зависимости от типа, должны иметь действительные свидетельства о поверке, калибровке и аттестации.</p> <p>Деятельность лаборатории должна быть беспристрастной, сотрудники обладать опытом, знаниями и умением выполнения работ по контролю качества.</p> <p>Лаборатория выполняется в виде модульного здания контейнерного типа, если иное не предусмотрено ПОС и/или требованиями Заказчика. Размер и этажность здания определяются исходя из количества рабочих мест в штатном расписании и рассчитываются исходя из следующих норм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инженерный и вспомогательный персонал – не менее 4,5 кв.м/чел.; - руководитель лаборатории – 8 кв.м./чел. или отдельный кабинет; 																

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 32 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>Дополнительно к рабочим местам в обязательном порядке организуются помещения следующего назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - помещение для проведения испытаний строительных материалов; - помещения для хранения средств измерения и приборов контроля качества. <p>В помещении для проведения испытаний материалов должны быть предусмотрены системы кондиционирования/вентиляции воздуха, вытяжная вентиляция, а также зонирование и/или разделение перегородками по видам выполняемых испытаний.</p> <p>Помещение для испытаний должно быть отделено дверью для предотвращения влияния пыли и газов различного происхождения на незадействованный персонал.</p> <p>Комплектация лаборатории контроля качества средствами измерения, испытательным и вспомогательным оборудованием, мебелью, компьютерами, телефонами, оргтехникой и бытовой техникой осуществляется в соответствии с областью аккредитации и организацией бесперебойного рабочего процесса.</p> <p>При формировании спецификации на средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование необходимо учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - качество приборов, оборудования и устройств должно быть рассчитано на срок строительства объекта; - оборудование, которое может иметь естественный износ в процессе использования должно быть заменено до момента прихода в негодность; - в стоимость оборудования должна включаться доставка, монтаж, расстановка согласно плану и вывоз упаковки; - оборудование списанное или пришедшее в негодность должно быть удалено из помещения для проведения испытаний. <p>При формировании спецификации на мебель необходимо учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - качество мебели должно быть рассчитано на срок эксплуатации в среднем 2 года; - в стоимость мебели должна включаться доставка, монтаж, расстановка согласно плану и вывоз упаковки. <p>В непосредственной близости от входа в лабораторию контроля качества должен быть установлен пункт мойки/чистки обуви.</p> <p>В случае возможности применения для лаборатории контроля качества колористического стандарта Общества (при отсутствии определенных требований к оформлению, продиктованных Заказчиком) цветовое решение принимается в соответствии с брэндбуком Общества. Эскиз цветового оформления фасада лаборатории контроля качества приведен в Приложении 7 к настоящему стандарту.</p> <p>Эскиз рекомендуемого общего вида и цветового оформления фасадов лаборатории контроля качества приведен в Приложении 32 к настоящему стандарту.</p> <p>Все помещения лаборатории контроля качества должны быть оформлены соответствующими информационными табличками с</p>

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 33 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>указанием ответственного за противопожарную безопасность (Приложение 8 к настоящему стандарту).</p> <p>Все помещения лаборатории контроля качества должны быть обеспечены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015, обозначающие места нахождения средств противопожарной защиты, их элементов.</p> <p>С целью повышения эффективности труда работников Общества должно быть организовано регулярное снабжение лаборатории контроля качества питьевой водой в необходимом количестве. В случае отсутствия вблизи строительной площадки мест общественного питания, для работников Общества организовываются обеды в столовой.</p> <p>Количество сотрудников и объем оборудования должны обеспечивать бесперебойный контроль качества материалов и конструкций с ведением необходимых журналов и отчётов об испытаниях/измерениях.</p> <p>Обеспечить наличие в лаборатории контроля качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационных табличек/знаков идентифицирующие помещение, а также таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны; - размещения помещений в соответствии с ПОС, а также с требованиями Российского законодательства в области пожарной безопасности; - автоматической системы пожарной сигнализации (согласно СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования") и звуковых оповещателей; - первичными средствами пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) на каждое здание (единичное в составе модуля) и расположенных на видных и легкодоступных местах. Выбор огнетушащего вещества огнетушителя должен соответствовать классу возможного очага пожара. - инструкций по пожарной безопасности; - контейнеры для накопления отходов лаборатории и последующей утилизации на специализированные полигоны; - мебели (столы, стулья, шкафы/стеллажи); - средств связи; - оргтехники; - УЗО; - Основное освещение помещений должно быть выполнено светодиодными светильниками, дополнительное определяется индивидуально в случае необходимости; - заземления; - прокладку проводки электрокабелей внутри по негорючему основанию;

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 34 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<ul style="list-style-type: none"> - ввод электрокабеля в помещения должен исключать возможность нарушения изоляции кабеля (предпочтительно осуществлять ввод кабеля через гофру); - не допускается наличие скруток, места соединения электрокабелей должны находиться в распределительных коробках; - отделка помещений должна быть выполнена из негорючих материалов; - плакатов политик (актуальные версии): <ul style="list-style-type: none"> • Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ. <p>Запрещено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проживание и приготовление пищи; - использование самодельных нагревательных приборов, а также электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения; - курение; - использование открытого огня; - хранение и складирование горючих материалов и химических реактивов, имеющих воздействие на здоровье человека; - намеренное загрязнение и захламление помещений лаборатории контроля качества; - нахождение в помещении для испытаний посторонних лиц; - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы (в том числе находящиеся в режиме ожидания), за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. <p>Дополнительно лаборатория контроля качества в обязательном порядке должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационный щит с копиями аттестата аккредитации и области аккредитации, утвержденного паспорта лаборатории, сведениями о квалификации сотрудников, закрепленных за объектом строительства; - журнал контроля температуры и влажности в помещении, заполняемый ежедневно; - в помещении для испытаний материалов измеритель (цифровой или аналоговый типа ВИТ-2) температуры и влажности в помещении с действующим свидетельством о поверке; - сейф руководителя лаборатории для хранения печатей и документов;

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 35 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<ul style="list-style-type: none"> - комплект документов на оборудование и приборы, находящиеся в лаборатории контроля качества с действительными свидетельствами о поверке, калибровке или аттестации; - прибор измерения прочности бетона косвенными методами согласно ГОСТ 22690, ГОСТ 17624 (УК1401, молоток Шмидта, склерометр ИПС-МГ4, ОНИКС-2.5, Пульсар 2.1 или аналоги) внесенные в государственный реестр средств измерений; - прибор измерения прочности бетона прямыми методами согласно ГОСТ 22690 (ПОС-60МГ4.ОД, ОНИКС-1.ОС или аналоги) внесенные в государственный реестр средств измерений. Технические характеристики приборов должны соответствовать контролируемым параметрам применяемых материалов; - прибор для измерения толщины защитного слоя бетона и положения арматуры по ГОСТ 22904 (Profoscope или аналог); - прибор измерения адгезии гидроизоляционных материалов по ГОСТ 28574 (ПСО-5МГ4С или аналог); - магнитный толщиномер покрытий по ГОСТ 31993 (Константа К6Ц или аналог); - комплект Конуса Абрамса (стандартный конус КА) для проведения входного контроля бетонных смесей, включающий штыковку 600мм, линейку измерительную, лист металлический; - поромер (Testing B2020 или аналог) для контроля вовлечения воздуха в бетонной смеси. Прибор необходим в случае если используются воздухововлекающие добавки или контроль установлен нормативной документацией; - термометр (ТЦ-1У или аналог) для контроля температуры; - пирометр (Optris MS или аналог) для контроля температуры бесконтактным способом; - весы электронные с точностью взвешивания до 1 грамма (ПВМ-3/32-ЖКИ или аналог) и 0,1 грамма (А&D GF-6002 или аналог). Допускается дополнительное использование весов с максимальной массой до 100 килограмм с обеспечением точности взвешивания 1 грамм; - комплект мерной посуды (1, 2, 5, 10, 20 литров). Допускается дополнительное использование мерной посуды большего объема в зависимости от контролируемых материалов; - металлические формы для изготовления контрольных образцов бетона (2ФК-100 или 3ФК-100) и растворных смесей (3ФК-70,7 или 3ФБ-40). Количество каждого вида форм должно быть не менее четырех постоянно, а также рассчитываться при входном контроле качества всех поставляемых смесей; - комплект сит для испытаний щебня и гравия по ГОСТ 8269.0, ГОСТ 25607, песка по ГОСТ 8735, грунта по ГОСТ 12536; - комплект колец-пробоотборников для контроля плотности грунта по ГОСТ 5180 (КПГ-01 или аналог); - прибор стандартного уплотнения по ГОСТ 22733 (ПСУ или аналог); - прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов по ГОСТ 25584 (ПКФ-СД);

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 36 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																														
		<ul style="list-style-type: none"> - балансирный конус Васильева (КБВ); - низкотемпературная печь для подготовки проб (СНОЛ 58/350 или аналог); - штангенциркуль (ШЦ-1-150, ШЦ-1-250); - шаблон для определения лещадности (КП601/5 или аналог); - рулетка металлическая 5 метров; - комплект ВиК для контроля сварных соединений металлических конструкций; - прибор ультразвукового контроля сварных соединений металлических конструкций. <p>Для контроля качества дорожных объектов и искусственных сооружений лаборатория контроля качества должна быть доукомплектована:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пресс автоматический для формования и испытания асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801 с необходимыми приспособлениями (ИП-1А-500 АБ «Универсал» или аналог); - комплект форм ЛЮ-257 для применяемых материалов в количестве не менее трех для каждого размера; - вакуумная установка по ГОСТ 12801; - термостат жидкостный для термостатирования образцов по ГОСТ 12801 (ТС-100 или аналог); - рейка универсальная дорожная (РДУ «Кондор» Э или аналог); - печь муфельная для определения состава смеси по ГОСТ 12801 (СНОЛ 8.2/1100 или аналог); - комплект сит по ГОСТ 12801 и ГОСТ 9128 для определения зернового состава смеси (ЛЮ-251/1); - виброплощадка при применении смесей, для которых необходимо дополнительное уплотнение по ГОСТ 12801 (ВПЛ-1АБ или аналог). <p>Лаборатория контроля качества должна быть укомплектована и функционировать до начала строительно-монтажных работ.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 1328 1493 1608"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1328 1158 1366">Лаборатория контроля качества</th> <th data-bbox="1158 1328 1246 1366">РП</th> <th data-bbox="1246 1328 1334 1366">РС</th> <th data-bbox="1334 1328 1422 1366">АХО</th> <th data-bbox="1422 1328 1493 1366">ДКК</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1366 1158 1417">Закупка мебели</td> <td data-bbox="1158 1366 1246 1417">С</td> <td data-bbox="1246 1366 1334 1417"></td> <td data-bbox="1334 1366 1422 1417">О</td> <td data-bbox="1422 1366 1493 1417"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1417 1158 1458">Закупка инвентаря</td> <td data-bbox="1158 1417 1246 1458">С</td> <td data-bbox="1246 1417 1334 1458"></td> <td data-bbox="1334 1417 1422 1458">О</td> <td data-bbox="1422 1417 1493 1458"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1458 1158 1498">Организация лаборатории контроля качества</td> <td data-bbox="1158 1458 1246 1498">О</td> <td data-bbox="1246 1458 1334 1498"></td> <td data-bbox="1334 1458 1422 1498">П</td> <td data-bbox="1422 1458 1493 1498">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1498 1158 1538">Уборка помещений общего пользования</td> <td data-bbox="1158 1498 1246 1538"></td> <td data-bbox="1246 1498 1334 1538"></td> <td data-bbox="1334 1498 1422 1538">О</td> <td data-bbox="1422 1498 1493 1538"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1538 1158 1608">Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций</td> <td data-bbox="1158 1538 1246 1608">П</td> <td data-bbox="1246 1538 1334 1608">О</td> <td data-bbox="1334 1538 1422 1608"></td> <td data-bbox="1422 1538 1493 1608"></td> </tr> </tbody> </table>	Лаборатория контроля качества	РП	РС	АХО	ДКК	Закупка мебели	С		О		Закупка инвентаря	С		О		Организация лаборатории контроля качества	О		П	С	Уборка помещений общего пользования			О		Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций	П	О		
Лаборатория контроля качества	РП	РС	АХО	ДКК																												
Закупка мебели	С		О																													
Закупка инвентаря	С		О																													
Организация лаборатории контроля качества	О		П	С																												
Уборка помещений общего пользования			О																													
Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций	П	О																														
13.	Места стоянки строительной и специальной техники	<p>Для обустройства покрытия мест стоянки техники должны применяться строительные материалы, исключаящие размягчение полотна и образование грязи/пыли, вне зависимости от возможных климатических условий – железобетонные плиты.</p> <p>Окончательное решение при выборе материалов должно быть обусловлено экономической целесообразностью применения данных материалов в регионе строительства.</p>																														

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 37 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования									
		<p>В местах стоянки запрещается размещение техники, которая не участвует в строительстве, а также техники, находящейся в неисправном состоянии.</p> <p>В местах хранения (стоянки) транспорта запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; - загромождать выездные ворота и проезды; - проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; - оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла; - заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; - хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; - подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы; - подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения. <p>В местах, определенных под стоянку техники, запрещается любое техническое обслуживание (включая замену технических жидкостей) или ремонт машин и механизмов.</p> <p>Транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, должны размещаться обособленно от других транспортных средств.</p> <p>Площадки размещения легкового транспорта должны иметь твердое покрытие, исключающее образование грязи. Каждое парковочное место должно быть закреплено за конкретным сотрудником или организацией. Парковочные места должны быть обозначены либо линиями разметки, либо информационными табличками.</p> <p>Личный автотранспорт инженерно-технического персонала работников Общества, а также вся легковая техника субподрядчиков размещается исключительно на стоянках вне периметра строительной площадки. В случае возможности обустройства парковок внутри периметра строительства (в соответствии с ПОС) данные парковочные места отводятся под нужды служб Заказчика и Генподрядчика.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="549 1767 1497 1901"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 1767 1235 1816">Места стоянки строительной и специальной техники</th> <th data-bbox="1235 1767 1367 1816">РС</th> <th data-bbox="1367 1767 1497 1816">ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 1816 1235 1865">Устройство дорожного покрытия</td> <td data-bbox="1235 1816 1367 1865">П</td> <td data-bbox="1367 1816 1497 1865">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1865 1235 1901">Организация стоянки</td> <td data-bbox="1235 1865 1367 1901">П</td> <td data-bbox="1367 1865 1497 1901">О</td> </tr> </tbody> </table>	Места стоянки строительной и специальной техники	РС	ПО	Устройство дорожного покрытия	П	О	Организация стоянки	П	О
Места стоянки строительной и специальной техники	РС	ПО									
Устройство дорожного покрытия	П	О									
Организация стоянки	П	О									

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 38 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования								
14.	Оборудование мест заправки стационарного транспорта	<p>Процедура заправки строительной техники и оборудования должна производиться с использованием вторичной защитной оболочки в виде металлического поддона с бортами для исключения проливов нефтепродуктов. В непосредственной близости с участком заправки должен располагаться комплект ликвидации разливов с сорбционными материалами (Приложение 16 к настоящему стандарту).</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="549 450 1501 539"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 450 1177 495">Заправка стационарного транспорта</th> <th data-bbox="1177 450 1289 495">РС</th> <th data-bbox="1289 450 1401 495">ООС</th> <th data-bbox="1401 450 1501 495">ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 495 1177 539">Оборудование мест заправки</td> <td data-bbox="1177 495 1289 539">П</td> <td data-bbox="1289 495 1401 539">С</td> <td data-bbox="1401 495 1501 539">О</td> </tr> </tbody> </table>	Заправка стационарного транспорта	РС	ООС	ПО	Оборудование мест заправки	П	С	О
Заправка стационарного транспорта	РС	ООС	ПО							
Оборудование мест заправки	П	С	О							
15.	Открытые площадки хранения и складирования материально-технических ресурсов	<p>Требование к площадке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с ровным твердым покрытием или твердым грунтом; - в зимнее время года регулярно очищаться от снега и льда, посыпаться песком; - освещенность в темное время суток не менее 10 лк; - ограждены и оборудованы знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015; - в зоне разгрузочной площадки не должны находиться действующие электрические линии. <p>Обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохранность качества материалов (подкладки, защита от осадков, прямых солнечных лучей); - использование стеллажей (елочных, стоечных, каркасных, для листового металла и т.д.). Примеры стеллажей приведены в Приложении 17 к настоящему стандарту; - приняты меры от раскатывания – упоры, подпорки, металлические башмаки; - фиксацию от опрокидывания, исключение возможности падения или смещения; - устойчивые штабеля, предельная высота которых не должна превышать определенной нормы допустимых высот при складировании; - установку схемы строповки; - исполнение Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. <p>Запрещено складирование и хранение навалом.</p> <p>Пожарная безопасность:</p> <p>Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).</p> <p>Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.</p> <p>Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.</p>								
АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05								
Издание 2		Лист 39 Листов: 118								

№п/п	Наименование	Требования
		<ul style="list-style-type: none"> – запрещено складировать вплотную к зданиям, сооружениям, электрооборудованию, в строящихся зданиях и помещениях; – запрещено складирование и хранение на бытовых и складских помещениях; <p>количество пожарных щитов согласно пункту 7.</p> <p>Площадки хранения материально-технических ресурсов располагаются в соответствии с ПОС (Стройгенплан). Площадки должны иметь ровное спланированное покрытие для отвода поверхностных вод. Дорогостоящее оборудование должно храниться в местах, огороженных временным ограждением. У таких площадок должны быть организованы отдельные посты охраны или оборудована система видеонаблюдения.</p> <p>При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.</p> <p>Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение.</p> <p>Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону. Пустые баллоны следует хранить отдельно от баллонов, наполненных газом.</p> <p>Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение.</p> <p>Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов.</p> <p>При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел.</p> <p>Перемещение баллонов на объектах их применения (местах производства работ) должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или с помощью других устройств, обеспечивающих безопасность транспортирования.</p> <p>В целях недопущения возгорания и взрыва баллонов с горючими газами и кислородом подключаемое к ним оборудование, а также используемые для его подключения трубопроводы и (или) гибкие рукава должны быть исправны и соответствовать (по материалам и прочности) используемому в них газу.</p> <p>Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.</p>

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 40 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																																				
		<p>Хранение баллонов со взрыво- и пожароопасными газами должны находиться в зоне молниезащиты.</p> <p>При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. Шланги должны быть отсоединены, а в паяльных лампах давление полностью снято.</p> <p>По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключая доступ к ним посторонних лиц.</p> <p>Эскиз места хранения баллонов приведен в Приложении 18 к настоящему стандарту.</p> <p>Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 м². Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 779 1506 1104"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 779 1070 846">Площадки хранения и складирования МТРиО</th> <th data-bbox="1070 779 1155 846">РП</th> <th data-bbox="1155 779 1240 846">РС</th> <th data-bbox="1240 779 1324 846">СБ</th> <th data-bbox="1324 779 1409 846">ПО</th> <th data-bbox="1409 779 1506 846">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 846 1070 925">Планирование размещения площадок (если не предусмотрено ПОС)</td> <td data-bbox="1070 846 1155 925">У</td> <td data-bbox="1155 846 1240 925">О</td> <td data-bbox="1240 846 1324 925">С</td> <td data-bbox="1324 846 1409 925"></td> <td data-bbox="1409 846 1506 925">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 925 1070 969">Устройство покрытия площадки/территории</td> <td data-bbox="1070 925 1155 969"></td> <td data-bbox="1155 925 1240 969">П</td> <td data-bbox="1240 925 1324 969"></td> <td data-bbox="1324 925 1409 969">О</td> <td data-bbox="1409 925 1506 969"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 969 1070 1014">Устройство ограждения</td> <td data-bbox="1070 969 1155 1014"></td> <td data-bbox="1155 969 1240 1014">П</td> <td data-bbox="1240 969 1324 1014"></td> <td data-bbox="1324 969 1409 1014">О</td> <td data-bbox="1409 969 1506 1014"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1014 1070 1059">Освещение территории</td> <td data-bbox="1070 1014 1155 1059"></td> <td data-bbox="1155 1014 1240 1059">П</td> <td data-bbox="1240 1014 1324 1059"></td> <td data-bbox="1324 1014 1409 1059">О</td> <td data-bbox="1409 1014 1506 1059"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1059 1070 1104">Устройство видеонаблюдения (охранного)</td> <td data-bbox="1070 1059 1155 1104"></td> <td data-bbox="1155 1059 1240 1104">П</td> <td data-bbox="1240 1059 1324 1104">П</td> <td data-bbox="1324 1059 1409 1104">О</td> <td data-bbox="1409 1059 1506 1104"></td> </tr> </tbody> </table>	Площадки хранения и складирования МТРиО	РП	РС	СБ	ПО	ОТПБ	Планирование размещения площадок (если не предусмотрено ПОС)	У	О	С		С	Устройство покрытия площадки/территории		П		О		Устройство ограждения		П		О		Освещение территории		П		О		Устройство видеонаблюдения (охранного)		П	П	О	
Площадки хранения и складирования МТРиО	РП	РС	СБ	ПО	ОТПБ																																	
Планирование размещения площадок (если не предусмотрено ПОС)	У	О	С		С																																	
Устройство покрытия площадки/территории		П		О																																		
Устройство ограждения		П		О																																		
Освещение территории		П		О																																		
Устройство видеонаблюдения (охранного)		П	П	О																																		
16.	Пункты установки контейнеро-накопителей для бытового и строительного мусора	<p>Вблизи каждого участка строительства должна быть выделена и оборудована в соответствии с санитарными нормами и правилами, требованиями природоохранного законодательства площадка для установки контейнеров для временного сбора бытового и строительного мусора (Приложение 19 к настоящему стандарту). Все площадки должны быть обозначены соответствующими информационными табличками с наименованием ответственного субподрядчика, указанием Ф.И.О. ответственного лица и контактных телефонов.</p> <p>Места накопления отходов должны соответствовать требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – установлены на бетонированной или асфальтированной площадке. – по периметру этой площадки должно быть ограждение из профлиста высотой не меньше 2 м. <p>Требования к контейнерам для накопления отходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – контейнеры для накопления отходов объемом до 8 м³ должны быть с крышками. – контейнеры более 8 м³ должны быть обеспечены эффективной защитой от внешних воздействий (навес, укрытие брезентом). <p>На строительном объекте должны быть в наличии отдельные контейнеры для всех видов отходов, образующихся в ходе производства работ. Минимальное количество контейнеров для отдельного накопления отходов – 4 шт. Отдельно накапливаются</p>																																				

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 41 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																				
		<p>пищевые отходы, твердые коммунальные отходы (от уборки бытовых помещений), отходы металла, строительные отходы.</p> <p>– места для накопления отходов должны иметь четкую и ясную маркировку (таблички размером 30х40 см) с указанием наименования отхода, класса опасности для окружающей природной среды, организации-образователя отходов, ФИО и телефон ответственного.</p> <p>Количество пунктов установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора регламентируется ПОС и действующими нормами СанПиН.</p> <p>Складирование мусора и отходов вне организованных мест запрещается.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 633 1497 869"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 633 1118 703">Пункты установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора</th> <th data-bbox="1118 633 1214 703">РП</th> <th data-bbox="1214 633 1310 703">РС</th> <th data-bbox="1310 633 1406 703">ПО</th> <th data-bbox="1406 633 1497 703">ООС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 703 1118 772">Планирование размещения площадок (если не предусмотрено ПОС)</td> <td data-bbox="1118 703 1214 772">У</td> <td data-bbox="1214 703 1310 772">П</td> <td data-bbox="1310 703 1406 772">О</td> <td data-bbox="1406 703 1497 772">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 772 1118 819">Устройство покрытия площадки/территории</td> <td data-bbox="1118 772 1214 819"></td> <td data-bbox="1214 772 1310 819">П</td> <td data-bbox="1310 772 1406 819">О</td> <td data-bbox="1406 772 1497 819"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 819 1118 869">Организация утилизации мусора</td> <td data-bbox="1118 819 1214 869"></td> <td data-bbox="1214 819 1310 869">П</td> <td data-bbox="1310 819 1406 869">О</td> <td data-bbox="1406 819 1497 869">С</td> </tr> </tbody> </table>	Пункты установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора	РП	РС	ПО	ООС	Планирование размещения площадок (если не предусмотрено ПОС)	У	П	О	С	Устройство покрытия площадки/территории		П	О		Организация утилизации мусора		П	О	С
Пункты установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора	РП	РС	ПО	ООС																		
Планирование размещения площадок (если не предусмотрено ПОС)	У	П	О	С																		
Устройство покрытия площадки/территории		П	О																			
Организация утилизации мусора		П	О	С																		
17.	Защита зеленых насаждений	<p>Все деревья, которые подлежат сохранению согласно ПОС (стройгенплан), должны быть защищены от строительных механизмов специальными ограждениями.</p> <p>Защитные ограждения для деревьев изготавливаются из деревянных щитов высотой до 2 м. Для их изготовления экономически предпочтительно использование досок с оборачиваемостью, необрезной доски с последующим окрашиванием согласно цветовому решению, представленному в Приложении 20 к настоящему стандарту.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 1238 1497 1335"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1238 1118 1285">Защита зеленых насаждений</th> <th data-bbox="1118 1238 1214 1285">РП</th> <th data-bbox="1214 1238 1310 1285">РС</th> <th data-bbox="1310 1238 1406 1285">ПО</th> <th data-bbox="1406 1238 1497 1285">ООС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1285 1118 1335">Изготовление и монтаж защитных щитов</td> <td data-bbox="1118 1285 1214 1335">И</td> <td data-bbox="1214 1285 1310 1335">П</td> <td data-bbox="1310 1285 1406 1335">О</td> <td data-bbox="1406 1285 1497 1335">С</td> </tr> </tbody> </table>	Защита зеленых насаждений	РП	РС	ПО	ООС	Изготовление и монтаж защитных щитов	И	П	О	С										
Защита зеленых насаждений	РП	РС	ПО	ООС																		
Изготовление и монтаж защитных щитов	И	П	О	С																		
18.	Туалеты	<p>Туалеты должны быть расположены в непосредственной близости (не далее 100 м) от каждого из участков работ. На стройплощадках Общества допускается использование туалетов только с герметичными емкостями (биотуалет).</p> <p>Допускается использование туалетов с подключением к городской канализации.</p> <p>Строительная площадка должна быть обеспечена достаточным количеством санитарно-бытовых узлов, мобильных туалетных кабин (далее по тексту – МТК) из расчета 1 кабина на 30 человек. Помимо этого количества при наличии на строительной площадке женщин должно быть обеспечено наличие отдельно туалетной кабины для женщин.</p> <p>Доступ к МТК должен быть свободным. Запрещено загромождать подъездные пути к МТК.</p> <p>Запрещается устройство на стройплощадке туалетов с выгребными ямами.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p>																				

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 42 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования			
		ТУалеты	РП	РС	ПО
		Планирование мест установки туалетных кабинок	И	П	О
		Установка и организация обслуживания туалетных кабинок		П	О
19.	Участки производства работ	<p>На каждом участке работ должна быть установлена информационная табличка с названием участка, наименованием ответственного производителя работ Общества или субподрядчика, Ф.И.О. и контактными телефонами. Также, на каждом участке должны быть установлены соответствующие знаки и информационные таблички сварочных постов, арматурных цехов, места складирования материалов, места хранения взрывоопасных веществ и др.</p> <p>У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы (план противопожарной защиты) с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи (Приложении 21 к настоящему стандарту). К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов), предусмотренных проектом стройгенплана.</p> <p>Производственные территории и участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого производственного объекта во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.</p> <p>Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высота защитных ограждений производственной территории должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м; - защитные ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком; - защитный козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов; - защитные ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. <p>Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70 - 75°.</p> <p>Строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и каналы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены.</p>			

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 43 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																																												
		<p>Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктах, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.</p> <p>Места производства работ, огороженные сигнальной лентой, должны ежедневно инспектироваться на предмет ее целостности и, при необходимости, незамедлительно восстанавливаться.</p> <p>Места накопления отходов всех типов, в том числе грунта, должны оборудоваться на бетонированной или асфальтированной площадке. По периметру этой площадки должно быть ограждение высотой не меньше 2 м из профлиста или железобетонных конструкций с эффективной защитой от внешних воздействий (укрытие брезент).</p> <p>Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, должны быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.</p> <p>С целью поддержания чистоты и порядка ответственное лицо подрядной организации регулярно производит обход и осмотр подконтрольных ему участков работ. В случае обнаружения нарушений или отклонений от требований настоящего стандарта ответственное лицо подрядной организации незамедлительно сообщает о выявленных нарушениях Директору проекта для принятия мер по их устранению.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 1070 1497 1563"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1070 1158 1115">Участки работ</th> <th data-bbox="1158 1070 1273 1115">РС</th> <th data-bbox="1273 1070 1386 1115">ПО</th> <th data-bbox="1386 1070 1497 1115">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1115 1158 1160">Освещение</td> <td data-bbox="1158 1115 1273 1160">С</td> <td data-bbox="1273 1115 1386 1160">О</td> <td data-bbox="1386 1115 1497 1160"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1160 1158 1205">Защитные ограждения</td> <td data-bbox="1158 1160 1273 1205">С</td> <td data-bbox="1273 1160 1386 1205">О</td> <td data-bbox="1386 1160 1497 1205">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1205 1158 1249">Устройство арматурных цехов</td> <td data-bbox="1158 1205 1273 1249">С</td> <td data-bbox="1273 1205 1386 1249">О</td> <td data-bbox="1386 1205 1497 1249">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1249 1158 1294">Устройство сварочных постов</td> <td data-bbox="1158 1249 1273 1294">С</td> <td data-bbox="1273 1249 1386 1294">О</td> <td data-bbox="1386 1249 1497 1294">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1294 1158 1339">Устройство места хранения взрывоопасных веществ</td> <td data-bbox="1158 1294 1273 1339">С</td> <td data-bbox="1273 1294 1386 1339">О</td> <td data-bbox="1386 1294 1497 1339">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1339 1158 1384">Обеспечение участков знаками безопасности</td> <td data-bbox="1158 1339 1273 1384">С</td> <td data-bbox="1273 1339 1386 1384">О</td> <td data-bbox="1386 1339 1497 1384">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1384 1158 1429">Заказ информационных табличек</td> <td data-bbox="1158 1384 1273 1429">П</td> <td data-bbox="1273 1384 1386 1429">О</td> <td data-bbox="1386 1384 1497 1429"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1429 1158 1473">Монтаж информационных табличек</td> <td data-bbox="1158 1429 1273 1473">П</td> <td data-bbox="1273 1429 1386 1473">О</td> <td data-bbox="1386 1429 1497 1473"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1473 1158 1518">Уборка участка и прилегающей территории</td> <td data-bbox="1158 1473 1273 1518">С</td> <td data-bbox="1273 1473 1386 1518">О</td> <td data-bbox="1386 1473 1497 1518"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1518 1158 1563">Контроль соблюдения требований стандарта</td> <td data-bbox="1158 1518 1273 1563">О</td> <td data-bbox="1273 1518 1386 1563"></td> <td data-bbox="1386 1518 1497 1563">П</td> </tr> </tbody> </table>	Участки работ	РС	ПО	ОТПБ	Освещение	С	О		Защитные ограждения	С	О	С	Устройство арматурных цехов	С	О	С	Устройство сварочных постов	С	О	С	Устройство места хранения взрывоопасных веществ	С	О	С	Обеспечение участков знаками безопасности	С	О	С	Заказ информационных табличек	П	О		Монтаж информационных табличек	П	О		Уборка участка и прилегающей территории	С	О		Контроль соблюдения требований стандарта	О		П
Участки работ	РС	ПО	ОТПБ																																											
Освещение	С	О																																												
Защитные ограждения	С	О	С																																											
Устройство арматурных цехов	С	О	С																																											
Устройство сварочных постов	С	О	С																																											
Устройство места хранения взрывоопасных веществ	С	О	С																																											
Обеспечение участков знаками безопасности	С	О	С																																											
Заказ информационных табличек	П	О																																												
Монтаж информационных табличек	П	О																																												
Уборка участка и прилегающей территории	С	О																																												
Контроль соблюдения требований стандарта	О		П																																											
20.	Пункты мойки (очистки) колес	<p>На каждом въезде/выезде строительного объекта должен быть установлен и функционировать сертифицированный пункт мойки (очистки) колес автомобилей заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков.</p> <p>Конструктивные и технологические решения пунктов мойки (очистки) колес автомобилей должны соответствовать техническим и экологическим требованиям и гарантировать исключение выноса грунта (грязи) колесами автомобилей с территории производства работ.</p>																																												

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 44 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																												
		<p>В зимнее время при температуре воздуха ниже минус 5 °С пункты мойки (очистки) колес автомобилей должны оборудоваться компрессорами для сухой очистки колес сжатым воздухом.</p> <p>Пункты мойки (очистки) колес автотранспорта устанавливаются на асфальтированной площадке с обратным уклоном.</p> <p>Горизонтальная площадка и пандус эстакады изготавливаются из профильной трубы или рифленой арматуры с зазором не более 40 мм (пример приведен в Приложении 22 к настоящему документу).</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 488 1501 792"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 488 1007 526">Пункты мойки колес</th> <th data-bbox="1007 488 1169 526">РС</th> <th data-bbox="1169 488 1332 526">ПО</th> <th data-bbox="1332 488 1501 526">ООС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 526 1007 577">Устройство пункта мойки колес</td> <td data-bbox="1007 526 1169 577">П</td> <td data-bbox="1169 526 1332 577">О</td> <td data-bbox="1332 526 1501 577">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 577 1007 629">Подключение к сетям ВиК</td> <td data-bbox="1007 577 1169 629">П</td> <td data-bbox="1169 577 1332 629">О</td> <td data-bbox="1332 577 1501 629"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 629 1007 680">Обслуживание</td> <td data-bbox="1007 629 1169 680"></td> <td data-bbox="1169 629 1332 680">О</td> <td data-bbox="1332 629 1501 680"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 680 1007 732">Обеспечение знаками безопасности</td> <td data-bbox="1007 680 1169 732">П</td> <td data-bbox="1169 680 1332 732">О</td> <td data-bbox="1332 680 1501 732"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 732 1007 784">Заказ информационных табличек</td> <td data-bbox="1007 732 1169 784">П</td> <td data-bbox="1169 732 1332 784">О</td> <td data-bbox="1332 732 1501 784"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 784 1007 792">Монтаж информационных табличек</td> <td data-bbox="1007 784 1169 792">П</td> <td data-bbox="1169 784 1332 792">О</td> <td data-bbox="1332 784 1501 792"></td> </tr> </tbody> </table>	Пункты мойки колес	РС	ПО	ООС	Устройство пункта мойки колес	П	О	С	Подключение к сетям ВиК	П	О		Обслуживание		О		Обеспечение знаками безопасности	П	О		Заказ информационных табличек	П	О		Монтаж информационных табличек	П	О	
Пункты мойки колес	РС	ПО	ООС																											
Устройство пункта мойки колес	П	О	С																											
Подключение к сетям ВиК	П	О																												
Обслуживание		О																												
Обеспечение знаками безопасности	П	О																												
Заказ информационных табличек	П	О																												
Монтаж информационных табличек	П	О																												
21.	Места для курения	<p>Курение вне организованных мест запрещено.</p> <p>Обозначать местоположение на стройгенплане.</p> <p>Выбор места для курения производить с учетом мест с наименьшим скоплением людей.</p> <p>Места для курения должны быть организованы минимум в следующих зонах: штаб строительства, места выходов из котлованов, бытовом городке (на каждые 10 контейнеров одно место для курения).</p> <p>Запрещается размещать места для курения на взрывопожароопасных и пожароопасных участках (хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов со сжиженными или сжатыми газами, горючих материалов).</p> <p>Оборудовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знаком «Место для курения»; - Инструкцией по использованию огнетушителя; - Огнетушителем; - Металлической урной для окурков с отделением для более крупного мусора; - Скамейкой; - Укрытием от погодных условий; - Плакатами политик: <ul style="list-style-type: none"> • Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ. <p>Пример места для курения приведен в Приложении 23 к настоящему документу.</p>																												
АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05																												
Издание 2		Лист 45 Листов: 118																												

№п/п	Наименование	Требования																								
		<p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 192 1487 465"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 192 1082 230">Места для курения</th> <th data-bbox="1082 192 1222 230">РС</th> <th data-bbox="1222 192 1362 230">ПО</th> <th data-bbox="1362 192 1487 230">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 230 1082 268">Планирование размещения мест</td> <td data-bbox="1082 230 1222 268">П</td> <td data-bbox="1222 230 1362 268">О</td> <td data-bbox="1362 230 1487 268">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 268 1082 306">Устройство, включая монтаж навесов</td> <td data-bbox="1082 268 1222 306">П</td> <td data-bbox="1222 268 1362 306">О</td> <td data-bbox="1362 268 1487 306"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 306 1082 344">Обеспечение знаками безопасности</td> <td data-bbox="1082 306 1222 344">П</td> <td data-bbox="1222 306 1362 344">О</td> <td data-bbox="1362 306 1487 344"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 344 1082 383">Заказ информационных табличек</td> <td data-bbox="1082 344 1222 383">П</td> <td data-bbox="1222 344 1362 383">О</td> <td data-bbox="1362 344 1487 383"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 383 1082 421">Монтаж информационных табличек</td> <td data-bbox="1082 383 1222 421">П</td> <td data-bbox="1222 383 1362 421">О</td> <td data-bbox="1362 383 1487 421"></td> </tr> </tbody> </table>	Места для курения	РС	ПО	ОТПБ	Планирование размещения мест	П	О	С	Устройство, включая монтаж навесов	П	О		Обеспечение знаками безопасности	П	О		Заказ информационных табличек	П	О		Монтаж информационных табличек	П	О	
Места для курения	РС	ПО	ОТПБ																							
Планирование размещения мест	П	О	С																							
Устройство, включая монтаж навесов	П	О																								
Обеспечение знаками безопасности	П	О																								
Заказ информационных табличек	П	О																								
Монтаж информационных табличек	П	О																								
22.	Требования к СИЗ и логотипам	<p>Все рабочие и инженерно-технический персонал Заказчика, Генподрядчика, Субподрядчиков, а также приглашенные/привлеченные специалисты сторонних организаций должны находиться на строительной площадке в спецодежде, касках с логотипами и названиями своей компании с указанием Ф.И.О., должности и квалификации (в соответствии с СТО-64-07), спецобуви с усиленным подноском, защитных очках и перчатках, применять иные требуемые СИЗ.</p> <p>СИЗ работников Общества должны соответствовать техническому описанию образцов моделей спецодежды.</p> <p>Не допускается нахождение на площадке строительства в грязной или порванной спецодежде, а также применение неисправных СИЗ.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 947 1487 1323"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 947 1193 985">Спецодежда и Логотипы</th> <th data-bbox="1193 947 1295 985">РП</th> <th data-bbox="1295 947 1398 985">РС</th> <th data-bbox="1398 947 1487 985">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 985 1193 1061">Планирование и закупка спецодежды и СИЗ для сотрудников Общества</td> <td data-bbox="1193 985 1295 1061"></td> <td data-bbox="1295 985 1398 1061"></td> <td data-bbox="1398 985 1487 1061">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1061 1193 1137">Обеспечение спецодеждой и СИЗ сотрудников Общества</td> <td data-bbox="1193 1061 1295 1137"></td> <td data-bbox="1295 1061 1398 1137"></td> <td data-bbox="1398 1061 1487 1137">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1137 1193 1176">Согласование вида спецодежды и СИЗ субподрядчиков</td> <td data-bbox="1193 1137 1295 1176">О</td> <td data-bbox="1295 1137 1398 1176"></td> <td data-bbox="1398 1137 1487 1176">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1176 1193 1252">Контроль над чистотой и исправностью спецодежды и СИЗ субподрядчиков и Общества</td> <td data-bbox="1193 1176 1295 1252"></td> <td data-bbox="1295 1176 1398 1252">О</td> <td data-bbox="1398 1176 1487 1252">П</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1252 1193 1323">Обеспечение техники субподрядчиков логотипами Общества</td> <td data-bbox="1193 1252 1295 1323"></td> <td data-bbox="1295 1252 1398 1323">О</td> <td data-bbox="1398 1252 1487 1323"></td> </tr> </tbody> </table>	Спецодежда и Логотипы	РП	РС	ОТПБ	Планирование и закупка спецодежды и СИЗ для сотрудников Общества			О	Обеспечение спецодеждой и СИЗ сотрудников Общества			О	Согласование вида спецодежды и СИЗ субподрядчиков	О		С	Контроль над чистотой и исправностью спецодежды и СИЗ субподрядчиков и Общества		О	П	Обеспечение техники субподрядчиков логотипами Общества		О	
Спецодежда и Логотипы	РП	РС	ОТПБ																							
Планирование и закупка спецодежды и СИЗ для сотрудников Общества			О																							
Обеспечение спецодеждой и СИЗ сотрудников Общества			О																							
Согласование вида спецодежды и СИЗ субподрядчиков	О		С																							
Контроль над чистотой и исправностью спецодежды и СИЗ субподрядчиков и Общества		О	П																							
Обеспечение техники субподрядчиков логотипами Общества		О																								
23.	Требования к технике, используемой при производстве работ на объекте Общества	<p>На всех машинах и механизмах, используемых на стройплощадке, должны быть нанесены логотипы (названия) компаний Генподрядчика/Субподрядчиков. Механизаторы должны быть в спецодежде с логотипами и названиями своей компании, применять иные требуемые СИЗ.</p> <p>Машины и механизмы должны быть соответствующим образом зарегистрированы в надзорных органах.</p> <p>Техника, используемая на стройплощадке, должна содержаться в чистоте.</p> <p>Мойка машин и механизмов на строительной площадке запрещена.</p> <p>Для оформления постоянного, либо временного пропуска на объект, следующая документация на технику должна быть предоставлена в отдел производственной безопасности АО «Мосинжпроект» заранее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - страховой полис; - путевой лист с отметкой предрейсового медосмотра; - техосмотр; - свидетельство о государственной регистрации техники; 																								

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 46 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<ul style="list-style-type: none"> - журналы; - удостоверение, подтверждающее право на управление данной техникой. <p>Техническое состояние может быть проверено представителем АО «Мосинжпроект» в любое время, по требованию.</p> <p>На местах производства работ обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установку техники на ровную спланированную площадку; - сигнальное ограждение и знаки опасной зоны; - схему строповки (при работе с грузоподъемными механизмами/машинами) и таблица масс перемещаемых грузов; - перед началом работы проверить работоспособность механизмов на холостом ходу и их исправность, а также приборов и устройств безопасности; - исправность съемных грузозахватных приспособлений, а также наличие на них клейма и бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания, номера и убедиться в соответствии их характеру выполняемых работ; - при установке крана на краю откоса котлована (канавы) обеспечить минимальные расстояния приближения от основания откоса выемки до ближайшей опоры; <p>Запрещено начало работы при несоответствии характеристик строительной техники по грузоподъемности, вылету стрелы и условиям работ. Использование техники разрешается только строго по назначению.</p> <p>Требования к временным площадкам для стоянки (отстоя, требующей ремонта и/или ТО) техники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие подъездного пути; - площадка с твердым покрытием и водоотведением и/или водонепроницаемым покрытием и обвалованием; - на площадке должно размещаться не более 10 шт. транспортных средств с расстоянием между ними не менее 1 м; - не допускается устраивать площадки в зоне высоковольтных линий электропередач, без согласования с организацией, эксплуатирующей эту линию; - установить сигнальное ограждение по периметру; - установить пожарный щит. <p>Должны быть приняты меры, предупреждающие перемещение, включение, опрокидывание техники.</p> <p>Вся строительная техника до начала работ должна пройти полное техническое освидетельствование, подтверждающее исправное состояние.</p> <p>Допускается использование в качестве передвижной автозаправочной станции (далее - ПАЗС) авто-топливозаправщиков. Запрещается использование любой другой техники, не предназначенной для этих целей.</p> <p>Перед началом отпуска нефтепродуктов с ПАЗС водитель-заправщик ПАЗС должен выполнить следующие требования:</p> <p>1) установить ПАЗС на площадке, обеспечив торможение автомобиля и прицепа;</p>

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 47 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования									
		<p>2) заземлить ПАЗС; 3) проконтролировать наличие и исправность первичных средств пожаротушения; 4) проверить герметичность трубопроводов, шлангов, топливораздаточных агрегатов; 5) подключить электропитание к внешней электросети (если требуется) или привести в рабочее состояние бензоэлектроагрегат. На строительном объекте запрещено хранение жидкого топлива. ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (далее -ПС): -наличие паспорта (с отметками о назначении ответственных за ПС лиц, с указанием фактического местонахождения ПС, с указанием проведенных ЧТО и ПТО) и руководства по эксплуатации на ПС; - наличие на ПС таблички с обозначением учетного номера, заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности, дат полного и частичного технического освидетельствования; - наличие копии свидетельства о регистрации ОПО «Участок механизации» в органах Ростехнадзора и сведений, характеризующих ОПО; - наличие копии страхового полиса на ОПО; - наличие копии сертификата или декларации соответствия на ПС. Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 925 1497 1061"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 925 1385 965">Требования к технике</th> <th data-bbox="1385 925 1445 965">РС</th> <th data-bbox="1445 925 1497 965">ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 965 1385 1014">Контроль чистоты и исправности техники Общества и субподрядчиков</td> <td data-bbox="1385 965 1445 1014">П</td> <td data-bbox="1445 965 1497 1014">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1014 1385 1061">Контроль наличия регистрации МиМ в надзорных органах</td> <td data-bbox="1385 1014 1445 1061">П</td> <td data-bbox="1445 1014 1497 1061">О</td> </tr> </tbody> </table>	Требования к технике	РС	ПО	Контроль чистоты и исправности техники Общества и субподрядчиков	П	О	Контроль наличия регистрации МиМ в надзорных органах	П	О
Требования к технике	РС	ПО									
Контроль чистоты и исправности техники Общества и субподрядчиков	П	О									
Контроль наличия регистрации МиМ в надзорных органах	П	О									
24.	Требования к чистоте и организации уборки	<p>Территория БГ строительной площадки, включая проезды, проходы, площадки складирования и укрупнительной сборки конструкций и элементов, рабочие места, а также прилегающая территория (не менее 5 метров) должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Строительный мусор, бытовые отходы и снег должны своевременно вывозиться со строительной площадки. Не допускается закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на строительной площадке. Удаление сыпучего строительного мусора с этажей строящихся, ремонтирующихся и реконструируемых зданий и сооружений допускается только с использованием пластиковых строительных мусоросбросов (строительный мусоропровод) с одновременной загрузкой мусора непосредственно в мусорные контейнеры или кузов автомобиля (Приложение 24 к настоящему стандарту). Для сбора воды, в том числе от строительного водопонижения, по периметру строительной площадки должны быть организованы лотки очистных сооружений, в которые осуществляется сбор поверхностных стоков, далее поверхностные стоки и вода из открытого водоотлива собираются в аккумулирующих накопительных емкостях для предварительного отстаивания производительностью не менее 15 л/с. После очистки вода по отводным трубам и лоткам сбрасывается в городской водосток (в соответствии с Приложением 25 к настоящему стандарту).</p>									

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 48 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования									
		<p>На объекте строительства запрещен ремонт любой техники. Для временного хранения неисправной техники, необходимо оборудовать место с ограждением, на поверхности, предотвращающей попадание жидкостей в почву. Техническое обслуживание требуется проходить на станциях технического обслуживания по договору со специализированной организацией. Отходы, образуемые в результате ремонта, технического обслуживания техники являются собственностью станции технического обслуживания. Не подлежит учету на объектах строительства. На объекте строительства допускается временное накопление для формирования транспортной партии, не более 11 месяцев, автомобильных покрышек шин. Для этих целей на объекте должно быть оборудовано специальное место. Места накопления оборудуются на бетонированной или асфальтированной площадке. По периметру этой площадки должно быть ограждение из профлиста высотой не менее 2 м. Допускается накопление автомобильных покрышек без тары, навалом. Отработанные покрышки допускается передавать только для утилизации лицензированным на данный вид деятельности организациям.</p> <p>На объекте строительства промывка миксеров бетоновозов запрещена. Допускается лишь очистка подающего лотка бетоновоза. Для этих целей на объекте должно быть оборудовано специальное место сброса (слива) остатков бетона после промывки подающего лотка (Пример место сброса (слива) остатков бетона приведен в Приложении 26 к настоящему документу). Место должно иметь ограждение с трех сторон высотой не менее 2-х м из железобетонных конструкций и/или с помощью металлических строительных ограждений, сигнального ограждения. Место слива оборудуется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в выгребную яму размером 3м*4м*3м с естественным углом откоса стенок устанавливается герметичный древесный/металлический ящик. Для обеспечения гидроизоляции под ящиком выстилается пленка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. <p>по мере заполнения ящика требуется организовать вывоз на утилизацию остатков бетона из выгребной ямы.</p> <p>Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном ПОС и ППР.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 1585 1497 1780"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1585 1310 1630">Уборка территории БГ, площадки строительства</th> <th data-bbox="1310 1585 1406 1630">РС</th> <th data-bbox="1406 1585 1497 1630">ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1630 1310 1709">Организация уборки территории БГ, в т.ч. прилегающих к ним территорий (не менее 5 м)</td> <td data-bbox="1310 1630 1406 1709">П</td> <td data-bbox="1406 1630 1497 1709">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1709 1310 1780">Организация уборки территорий строительной площадки, закрепленных за подрядчиками</td> <td data-bbox="1310 1709 1406 1780">П</td> <td data-bbox="1406 1709 1497 1780">О</td> </tr> </tbody> </table>	Уборка территории БГ, площадки строительства	РС	ПО	Организация уборки территории БГ, в т.ч. прилегающих к ним территорий (не менее 5 м)	П	О	Организация уборки территорий строительной площадки, закрепленных за подрядчиками	П	О
Уборка территории БГ, площадки строительства	РС	ПО									
Организация уборки территории БГ, в т.ч. прилегающих к ним территорий (не менее 5 м)	П	О									
Организация уборки территорий строительной площадки, закрепленных за подрядчиками	П	О									
25.	Требования к освещению	Освещение строительной площадки должно соответствовать ГОСТ 12.1.046. Освещение участков работ должно позволять производить работы круглосуточно. Вся инфраструктура бытового городка должна быть освещена в соответствии с СП 52.13330.									

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 49 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования
		<p>На объекте строительства запрещено использование источников освещения с ртутными, люминесцентными лампами. Все освещение строительной площадки, административных, бытовых помещений должно быть обеспечено только с применением светодиодных ламп (Приложение 27 к настоящему стандарту).</p> <p>В дополнение к требованиям ПОС должны быть освещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> — въездная группа, включая отдельные источники освещения для информационного щита, схемы движения транспорта; — территория перед штабом строительства; — территория БГ; — места установки стационарных постов охраны; — площадки хранения и складирования материально-технических ресурсов (охранное освещение).
26.	Аварийное освещение	<p>Не менее 5 лк в горизонтальной плоскости. Должно включаться автоматически, при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную если сигнализация не сработала. Подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения. Продолжительность работы аварийного освещения минимум 1 час. Применять светодиодные светильники. Высота установки 2,5-3,0 метра, световой поток источника света 500-1800 лм. Накопление отработанных светодиодных ламп допускается в контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (от уборки бытовых помещений).</p>
27.	Освещение рабочих мест, проходов к ним	<p>Не менее 10 лк в горизонтальной плоскости. Запрещено использование ртутьсодержащих ламп. Применять светодиодные светильники. Накопление отработанных светодиодных ламп допускается в контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (от уборки бытовых помещений).</p>
28.	Требования к средствам видеоконтроля строительной площадки	<p>С целью возможности контроля над ходом строительства и охраны объекта участка строительства должны быть оборудованы web-камерами.</p> <p>Камеры монтируются на естественных и искусственных сооружениях на высоте, обеспечивающий максимально полный обзор участка строительства и его периметра. Оптимальным способом монтажа является закрепление камер и телекоммуникационного оборудования на переносных опорах, ограждении периметра, на фасадах зданий или прожекторных мачтах.</p> <p>Изображение с камер должно быть выведено на отдельные мониторы, установленный в штабе строительства и посту охраны. Также, доступ к изображению с камер должен обеспечиваться через сеть «Интернет» посредством web-интерфейса.</p> <p>Для охвата всей поверхности строительной площадки оснастить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поворотными телекамерами с высоким разрешением (4К) с поддержкой стандарта H265+; - видеорегистратором с глубиной архива не менее 1 месяца с количеством жестких дисков HDD DVR не менее 2 шт. (объем каждого жесткого диска – 6 ТБ).

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 50 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																				
		<p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 192 1487 427"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 192 1082 237">Обеспечение средствами видеоконтроля</th> <th data-bbox="1082 192 1187 237">РС</th> <th data-bbox="1187 192 1292 237">ИТ</th> <th data-bbox="1292 192 1398 237">СБ</th> <th data-bbox="1398 192 1487 237">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 237 1082 311">Подготовка плана монтажа web-камер, телекоммуникационного оборудования</td> <td data-bbox="1082 237 1187 311">О</td> <td data-bbox="1187 237 1292 311">П</td> <td data-bbox="1292 237 1398 311">С</td> <td data-bbox="1398 237 1487 311">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 311 1082 356">Монтаж и наладка системы видеоконтроля</td> <td data-bbox="1082 311 1187 356">П</td> <td data-bbox="1187 311 1292 356">О</td> <td data-bbox="1292 311 1398 356">И</td> <td data-bbox="1398 311 1487 356"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 356 1082 427">Обслуживание системы информационного обеспечения</td> <td data-bbox="1082 356 1187 427">П</td> <td data-bbox="1187 356 1292 427">О</td> <td data-bbox="1292 356 1398 427"></td> <td data-bbox="1398 356 1487 427"></td> </tr> </tbody> </table>	Обеспечение средствами видеоконтроля	РС	ИТ	СБ	ОТПБ	Подготовка плана монтажа web-камер, телекоммуникационного оборудования	О	П	С	С	Монтаж и наладка системы видеоконтроля	П	О	И		Обслуживание системы информационного обеспечения	П	О		
Обеспечение средствами видеоконтроля	РС	ИТ	СБ	ОТПБ																		
Подготовка плана монтажа web-камер, телекоммуникационного оборудования	О	П	С	С																		
Монтаж и наладка системы видеоконтроля	П	О	И																			
Обслуживание системы информационного обеспечения	П	О																				
29.	Требования к организации маршрута обхода площадки официальными делегациями	<p>С целью наиболее полного и качественного ознакомления официальных лиц с текущим статусом строительства Объекта разрабатывается маршрут обхода площадки официальными делегациями (далее – Маршрут). Маршрут графически наносится на стройгенплан.</p> <p>Если иное не оговорено, Маршрут должен начинаться и заканчиваться у штаба строительства.</p> <p>При необходимости, а также, если позволяют рельеф или искусственные строения на местности, обустраиваются обзорные площадки посредством сооружения огороженных помостов с расположением на них основной информации о ходе строительства и характеристиках видимых объектов.</p> <p>Маршрут должен актуализироваться ежемесячно или к конкретной дате события.</p> <p>Дороги и пешеходные дорожки, включенные в Маршрут, по возможности, должны быть максимально удалены от мест действия опасных факторов и при необходимости ограничены с помощью мобильных средств ограждения.</p> <p>Примеры мобильных средств ограждения приведены в Приложении 28 к настоящему документу.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 1205 1487 1413"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 1205 1139 1272">Организация маршрута обхода площадки официальными делегациями</th> <th data-bbox="1139 1205 1228 1272">РП</th> <th data-bbox="1228 1205 1318 1272">ПО</th> <th data-bbox="1318 1205 1407 1272">РС</th> <th data-bbox="1407 1205 1487 1272">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 1272 1139 1323">Разработка и актуализация Маршрута</td> <td data-bbox="1139 1272 1228 1323">С</td> <td data-bbox="1228 1272 1318 1323">О</td> <td data-bbox="1318 1272 1407 1323">П</td> <td data-bbox="1407 1272 1487 1323">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1323 1139 1375">Планирование расположения обзорных площадок</td> <td data-bbox="1139 1323 1228 1375">С</td> <td data-bbox="1228 1323 1318 1375">О</td> <td data-bbox="1318 1323 1407 1375">П</td> <td data-bbox="1407 1323 1487 1375">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1375 1139 1413">Монтаж обзорных площадок</td> <td data-bbox="1139 1375 1228 1413"></td> <td data-bbox="1228 1375 1318 1413">О</td> <td data-bbox="1318 1375 1407 1413">П</td> <td data-bbox="1407 1375 1487 1413"></td> </tr> </tbody> </table>	Организация маршрута обхода площадки официальными делегациями	РП	ПО	РС	ОТПБ	Разработка и актуализация Маршрута	С	О	П	С	Планирование расположения обзорных площадок	С	О	П	С	Монтаж обзорных площадок		О	П	
Организация маршрута обхода площадки официальными делегациями	РП	ПО	РС	ОТПБ																		
Разработка и актуализация Маршрута	С	О	П	С																		
Планирование расположения обзорных площадок	С	О	П	С																		
Монтаж обзорных площадок		О	П																			
30.	Информационное (электронное) табло	<p>Табло должно располагаться на территории строительной площадки возле въезда и/или штаба строительства. Должно быть расположено таким образом, чтобы оно хорошо просматривалось, не загораживало проход, проезд, не препятствовало перемещению грузов, автотранспорта.</p> <p>Отображаемые данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - текущая дата; - текущее время; - температура воздуха; - скорость ветра; - дней без несчастных случаев; - дней без аварий; - дней без пожаров; - объем отходов, переданных на утилизацию; - объем образованных отходов. 																				

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 51 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования						
		<p>Размер стенда: 950x1500 мм. Высота цифр: 150 мм / 12 светодиодов в сегменте. Высота символов в строке: до 160 мм / 1 пиксель состоит из 1-го светодиода. Цвет и яркость светодиодов: не менее 3.0 Кд. Соответствие требованиям корпоративного стиля АО «Мосинжпроект». Пример табло приведен в Приложении 29 к настоящему документу. Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 488 1497 577"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 488 1235 526">Информационное (электронное) табло</th> <th data-bbox="1235 488 1369 526">РС</th> <th data-bbox="1369 488 1497 526">ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 526 1235 577">Монтаж и наладка информационного (электронного) табло</td> <td data-bbox="1235 526 1369 577">П</td> <td data-bbox="1369 526 1497 577">О</td> </tr> </tbody> </table>	Информационное (электронное) табло	РС	ПО	Монтаж и наладка информационного (электронного) табло	П	О
Информационное (электронное) табло	РС	ПО						
Монтаж и наладка информационного (электронного) табло	П	О						
31.	Административно-бытовое помещение для проведения инструктажей и обучения работников	<p>Наличие помещения должно быть предусмотрено ПОС и стройгенпланом в зависимости от величины объекта строительства. При отсутствии возможности проектирования отдельного помещения под нужды проведения инструктажей и обучения допускается использование штаба строительства.</p> <p>Отдельное помещение должно быть площадью не менее 30-40 м², расположено в непосредственной близости от КПП.</p> <p>Обеспечить наличие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Информационной таблички/знака, идентифицирующего помещение, а также таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны; - Мебели (столы, стулья минимум на 10 человек, шкаф/стеллаж, шкаф для одежды); - телевизора (размером не менее 60 дюймов, с возможностью подключения USB накопителей и просмотра видео роликов с разрешением HD в формате mp4) и/или проектора с экраном - автоматической системы пожарной сигнализации (согласно СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования") и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей; - ручного пожарного извещателя; - первичных средств пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) на каждое здание и расположенных на видных и легкодоступных местах. Выбор огнетушащего вещества огнетушителя должен соответствовать классу возможного очага пожара; - Инструкций, информационных материалов, журналов для проведения инструктажей и/или обучений; - УЗО; - Заземления; - Контейнера для накопления масок и перчаток, - Плакатов политик (актуальные версии): 						

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 52 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																														
		<ul style="list-style-type: none"> • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ. <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 528 1503 846"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 528 1158 566">Помещение для проведения инструктажей</th> <th data-bbox="1158 528 1246 566">РП</th> <th data-bbox="1246 528 1334 566">РС</th> <th data-bbox="1334 528 1422 566">ПО</th> <th data-bbox="1422 528 1503 566">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 566 1158 618">Закупка мебели</td> <td data-bbox="1158 566 1246 618">С</td> <td data-bbox="1246 566 1334 618"></td> <td data-bbox="1334 566 1422 618">О</td> <td data-bbox="1422 566 1503 618"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 618 1158 656">Закупка инвентаря</td> <td data-bbox="1158 618 1246 656">С</td> <td data-bbox="1246 618 1334 656"></td> <td data-bbox="1334 618 1422 656">О</td> <td data-bbox="1422 618 1503 656"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 656 1158 730">Организация помещения для проведения инструктажей</td> <td data-bbox="1158 656 1246 730">И</td> <td data-bbox="1246 656 1334 730">П</td> <td data-bbox="1334 656 1422 730">О</td> <td data-bbox="1422 656 1503 730">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 730 1158 768">Уборка помещений общего пользования</td> <td data-bbox="1158 730 1246 768"></td> <td data-bbox="1246 730 1334 768"></td> <td data-bbox="1334 730 1422 768">О</td> <td data-bbox="1422 730 1503 768"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 768 1158 846">Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций</td> <td data-bbox="1158 768 1246 846"></td> <td data-bbox="1246 768 1334 846">П</td> <td data-bbox="1334 768 1422 846">О</td> <td data-bbox="1422 768 1503 846"></td> </tr> </tbody> </table>	Помещение для проведения инструктажей	РП	РС	ПО	ОТПБ	Закупка мебели	С		О		Закупка инвентаря	С		О		Организация помещения для проведения инструктажей	И	П	О	С	Уборка помещений общего пользования			О		Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций		П	О	
Помещение для проведения инструктажей	РП	РС	ПО	ОТПБ																												
Закупка мебели	С		О																													
Закупка инвентаря	С		О																													
Организация помещения для проведения инструктажей	И	П	О	С																												
Уборка помещений общего пользования			О																													
Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций		П	О																													
32.	Пункты охлаждения в жаркий период года	<p>Бытовое помещение оборудовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> – кондиционером; – питьевым пунктом; – автоматической системы пожарной сигнализации (согласно СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования") и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей; – ручного пожарного извещателя; – первичных средств пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) на каждое здание и расположенных на видных и легкодоступных местах. Выбор огнетушащего вещества огнетушителя должен соответствовать классу возможного очага пожара; – скамейками; – УЗО; – заземлением. <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="544 1619 1503 1899"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1619 1158 1657">Пункты охлаждения</th> <th data-bbox="1158 1619 1246 1657">РП</th> <th data-bbox="1246 1619 1334 1657">РС</th> <th data-bbox="1334 1619 1422 1657">ПО</th> <th data-bbox="1422 1619 1503 1657">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1657 1158 1709">Закупка мебели</td> <td data-bbox="1158 1657 1246 1709">С</td> <td data-bbox="1246 1657 1334 1709"></td> <td data-bbox="1334 1657 1422 1709">О</td> <td data-bbox="1422 1657 1503 1709"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1709 1158 1747">Закупка инвентаря</td> <td data-bbox="1158 1709 1246 1747">С</td> <td data-bbox="1246 1709 1334 1747"></td> <td data-bbox="1334 1709 1422 1747">О</td> <td data-bbox="1422 1709 1503 1747"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1747 1158 1785">Организация пунктов охлаждения</td> <td data-bbox="1158 1747 1246 1785">И</td> <td data-bbox="1246 1747 1334 1785">П</td> <td data-bbox="1334 1747 1422 1785">О</td> <td data-bbox="1422 1747 1503 1785">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1785 1158 1823">Уборка помещений общего пользования</td> <td data-bbox="1158 1785 1246 1823"></td> <td data-bbox="1246 1785 1334 1823"></td> <td data-bbox="1334 1785 1422 1823">О</td> <td data-bbox="1422 1785 1503 1823"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1823 1158 1899">Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций</td> <td data-bbox="1158 1823 1246 1899"></td> <td data-bbox="1246 1823 1334 1899">П</td> <td data-bbox="1334 1823 1422 1899">О</td> <td data-bbox="1422 1823 1503 1899"></td> </tr> </tbody> </table>	Пункты охлаждения	РП	РС	ПО	ОТПБ	Закупка мебели	С		О		Закупка инвентаря	С		О		Организация пунктов охлаждения	И	П	О	С	Уборка помещений общего пользования			О		Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций		П	О	
Пункты охлаждения	РП	РС	ПО	ОТПБ																												
Закупка мебели	С		О																													
Закупка инвентаря	С		О																													
Организация пунктов охлаждения	И	П	О	С																												
Уборка помещений общего пользования			О																													
Контроль функционирования инженерных систем и коммуникаций		П	О																													
33.	Знаки безопасности,	Знаки должны быть:																														
АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»		СТО-75-05																													
Издание 2			Лист 53 Листов: 118																													

№п/п	Наименование	Требования																				
	бирки, наклейки, сигнальная разметка	<p>– из оцинкованного металла или алюминиевого листа толщиной 08-1,0 мм;</p> <p>– покрыты фотолюминесцентным и/или световозвращающим материалом;</p> <p>– крепиться на столбы или вертикальные поверхности;</p> <p>– брендированными;</p> <p>размеры, цвета, назначение и правила применения соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 488 1487 622"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 488 1257 533">Требования к знакам безопасности</th> <th data-bbox="1257 488 1377 533">РС</th> <th data-bbox="1377 488 1487 533">ПО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 533 1257 577">Обеспечение знаками безопасности</td> <td data-bbox="1257 533 1377 577">П</td> <td data-bbox="1377 533 1487 577">О</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 577 1257 622">Монтаж знаков безопасности</td> <td data-bbox="1257 577 1377 622">П</td> <td data-bbox="1377 577 1487 622">О</td> </tr> </tbody> </table>	Требования к знакам безопасности	РС	ПО	Обеспечение знаками безопасности	П	О	Монтаж знаков безопасности	П	О											
Требования к знакам безопасности	РС	ПО																				
Обеспечение знаками безопасности	П	О																				
Монтаж знаков безопасности	П	О																				
34.	Схемы, наглядная агитация, информационные плакаты по видам работ	<p>Плакаты по видам работ (на сварочных постах, погрузо-разгрузочные работы, при работе на высоте).</p> <p>Схемы эвакуации.</p> <p>Плакаты политик:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ в области употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. • Политика АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ о вмешательстве в опасные ситуации – праве на приостановку (прекращение) работ. <p>Цели в области КОТПБиООС АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ.</p> <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="547 1227 1487 1451"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 1227 1137 1272">Информационные плакаты</th> <th data-bbox="1137 1227 1257 1272">РС</th> <th data-bbox="1257 1227 1377 1272">ПО</th> <th data-bbox="1377 1227 1487 1272">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 1272 1137 1317">Обеспечение информационными плакатами</td> <td data-bbox="1137 1272 1257 1317">П</td> <td data-bbox="1257 1272 1377 1317">О</td> <td data-bbox="1377 1272 1487 1317"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1317 1137 1361">Монтаж информационных плакатов</td> <td data-bbox="1137 1317 1257 1361">П</td> <td data-bbox="1257 1317 1377 1361">О</td> <td data-bbox="1377 1317 1487 1361"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1361 1137 1406">Разработка информационных плакатов</td> <td data-bbox="1137 1361 1257 1406">П</td> <td data-bbox="1257 1361 1377 1406">О</td> <td data-bbox="1377 1361 1487 1406">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1406 1137 1451">Монтаж информационных плакатов</td> <td data-bbox="1137 1406 1257 1451">П</td> <td data-bbox="1257 1406 1377 1451">О</td> <td data-bbox="1377 1406 1487 1451"></td> </tr> </tbody> </table>	Информационные плакаты	РС	ПО	ОТПБ	Обеспечение информационными плакатами	П	О		Монтаж информационных плакатов	П	О		Разработка информационных плакатов	П	О	С	Монтаж информационных плакатов	П	О	
Информационные плакаты	РС	ПО	ОТПБ																			
Обеспечение информационными плакатами	П	О																				
Монтаж информационных плакатов	П	О																				
Разработка информационных плакатов	П	О	С																			
Монтаж информационных плакатов	П	О																				
35.	Место сбора при эвакуации	<p>Должны быть предусмотрены решения по устройству мест сбора при эвакуации (далее – место сбора) и путям эвакуации при ЧС. Площадь места сбора следует определять из расчета не менее 0,25 м² на каждого работающего в смене или наиболее многочисленной части смены. Запрещено складировать вблизи места сбора ЛВЖ, ГЖ, баллоны с газом и другие горючие материалы. Площадка для места сбора должна иметь ровную и твердую поверхность, в зимнее время обработана противогололедным реагентом.</p> <p>Строительный объект оснащается знаком Е 21 "Пункт (место) сбора" перед выездом с его территории. Если выездов несколько, то соответственно устанавливается на каждом.</p> <p>Требования к знаку:</p> <ul style="list-style-type: none"> – высота опоры на который будет установлен знак не менее 3м; – объемный (трехгранный); 																				

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 54 Листов: 118

№п/п	Наименование	Требования																
		<ul style="list-style-type: none"> - размер не менее 700 x 1000 мм; - изготовлен из оцинкованного металла или алюминиевого листа; - дублирующая надпись. <p>Пример знака приведен в Приложении 30 к настоящему документу. Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="545 338 1493 477"> <thead> <tr> <th data-bbox="545 338 1203 383">Место сбора при эвакуации</th> <th data-bbox="1203 338 1289 383">РС</th> <th data-bbox="1289 338 1394 383">ПО</th> <th data-bbox="1394 338 1493 383">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="545 383 1203 427">Обеспечение мест сбора при эвакуации</td> <td data-bbox="1203 383 1289 427">П</td> <td data-bbox="1289 383 1394 427">О</td> <td data-bbox="1394 383 1493 427">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 427 1203 477">Монтаж знаков мест сбора при эвакуации</td> <td data-bbox="1203 427 1289 477">П</td> <td data-bbox="1289 427 1394 477">О</td> <td data-bbox="1394 427 1493 477"></td> </tr> </tbody> </table>	Место сбора при эвакуации	РС	ПО	ОТПБ	Обеспечение мест сбора при эвакуации	П	О	С	Монтаж знаков мест сбора при эвакуации	П	О					
Место сбора при эвакуации	РС	ПО	ОТПБ															
Обеспечение мест сбора при эвакуации	П	О	С															
Монтаж знаков мест сбора при эвакуации	П	О																
36.	Системы пожарной сигнализации/пожаротушения/оповещения и управления эвакуацией людей	<p>Наличие во всех помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматической системы пожарной сигнализации (согласно СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности») и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей; - ручных пожарных извещателей; - Исправного электрооборудования, проводки, датчиков и приборов не имеющих видимых повреждений изоляции и конструкций. <p>Матрица ответственности за реализацию требований</p> <table border="1" data-bbox="545 1104 1493 1263"> <thead> <tr> <th data-bbox="545 1104 1190 1149">Системы пожарной безопасности</th> <th data-bbox="1190 1104 1289 1149">РС</th> <th data-bbox="1289 1104 1394 1149">ПО</th> <th data-bbox="1394 1104 1493 1149">ОТПБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="545 1149 1190 1193">Закупка инвентаря</td> <td data-bbox="1190 1149 1289 1193">П</td> <td data-bbox="1289 1149 1394 1193">О</td> <td data-bbox="1394 1149 1493 1193">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 1193 1190 1238">Монтаж систем пожарной безопасности</td> <td data-bbox="1190 1193 1289 1238">П</td> <td data-bbox="1289 1193 1394 1238">О</td> <td data-bbox="1394 1193 1493 1238">С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 1238 1190 1263">Контроль систем пожарной безопасности</td> <td data-bbox="1190 1238 1289 1263">П</td> <td data-bbox="1289 1238 1394 1263">О</td> <td data-bbox="1394 1238 1493 1263">П</td> </tr> </tbody> </table>	Системы пожарной безопасности	РС	ПО	ОТПБ	Закупка инвентаря	П	О	С	Монтаж систем пожарной безопасности	П	О	С	Контроль систем пожарной безопасности	П	О	П
Системы пожарной безопасности	РС	ПО	ОТПБ															
Закупка инвентаря	П	О	С															
Монтаж систем пожарной безопасности	П	О	С															
Контроль систем пожарной безопасности	П	О	П															
37.	Электрооборудование	<p>Требования к электрооборудованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - испытано лабораторией, иметь действующие протоколы; - целостность изоляции; - отсутствие деформации корпусов; - обеспечено запирающими устройствами; - выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе должны быть в защищенном исполнении; - видимое заземление; - разводка временных электросетей напряжением до 1000 В должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях; - запрещается использовать для подвешивания кабелей соседние кабели, трубопроводы; - кабели следует подвешивать таким образом, чтобы не происходило их смещение; - наличие информационных табличек (наклеек, схем, информационных, табличек); - УЗО 																

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 55 Листов: 118


№п/п	Наименование	Требования			
		– оборудование должно быть отбирковано в соответствии с СТО-МИП-64-07.			
Матрица ответственности за реализацию требований					
		Электрооборудование	РС	ПО	ОТПБ
Монтаж электрооборудования, прокладка электросетей		П	О		
Контроль выполнения требований электробезопасности		П	О	П	

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 56 Листов: 118

Эскиз информационного щита объекта строительства (паспорта объекта) и допустимые варианты монтажа

Логотип Заказчика	Название объекта	
Адрес объекта		
Застройщик: Наименование, телефон		Графическое изображение объекта
Заказчик: Наименование, телефон		
Генподрядчик: Наименование, телефон		
Проектировщик: Наименование, телефон		
Начальник строительства: Ф.И.О., телефон		
Начало строительства: __ кв. 20__ г.		
Окончание строительства: __ кв. 20__ г.		

Варианты монтажа:

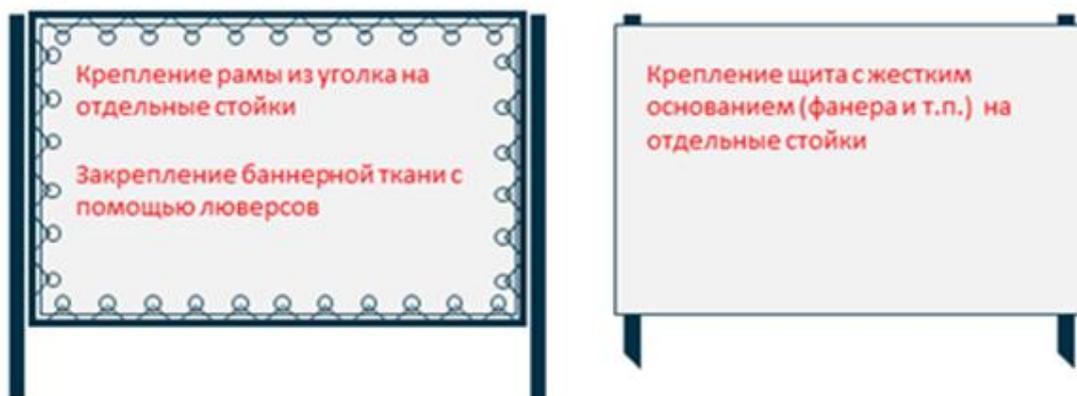

Допустимые размеры щита: 6000 x 3000, 5000x3000, 4000x2000, 3000 x 1500

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 57 Листов: 118

Эскиз оформления экологического паспорта объекта строительства



Карта объекта расположения, площадь объекта, площади и наименование затрагиваемых особо охраняемых природных территорий, водоохранной зоны. При отсутствии таковых – указать данную информацию

Количество зеленых насаждений на объекте строительства в соответствии с разделом проектной документации «Дендрология», количество зеленых насаждений, подлежащих вырубке, сохранению, компенсации.

При отсутствии таковых – указать данную информацию

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

объекта (название объекта)

Указанные ниже экологические цели и зеленые правила едины для всех организаций и объектов строительства. Изменению не подлежат. Устанавливаются Заказчиком. Подлежат исполнению всеми организациями на всех объектах строительства. Обязательно размещаются на экологическом паспорте

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	ЗЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА
<ul style="list-style-type: none"> Снижение доли отходов, направляемых на захоронение на 30% Снижение платы за сверхнормативное воздействие на компоненты окружающей среды на 90% Идентификация и ранжирование экологических аспектов на 100% 	<ul style="list-style-type: none"> При въезде на объект все оборудование, строительная техника и автотранспорт должны находиться в технически исправном состоянии ЗАПРЕЩЕНО <ul style="list-style-type: none"> проезд техники с работающим «на холостую» двигателем более 2 мин непрерывно эксплуатация техники и автотранспорта с открытыми капотами ДОПУСКАЕТСЯ <ul style="list-style-type: none"> хранение пылящих материалов (грунт, песок, щебень и пр.) только с использованием гидрофобного укрывного материала (брезент, пленка или аналоги) погрузки/разгрузки пылящих материалов (грунт, песок, щебень и пр.) с применением мер по минимизации образования пыли (увлажнение, разгрузка в складском помещении и пр.).

Карта-схема мест временного накопления отходов на объекте с обязательным указанием пунктов мойки колес, всех контейнеров для раздельного сбора отходов.

Данная схема подлежит актуализации по мере изменения мест расположения контейнеров для накопления отходов на территории строительного объекта.






АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 58 Листов: 118

Эскиз схемы организации движения и допустимые варианты монтажа

Схема организации движения на территории строительной площадки	
ММП-Строй №1	Наименование объекта, адрес
Легенда	Схема движения

Варианты монтажа:

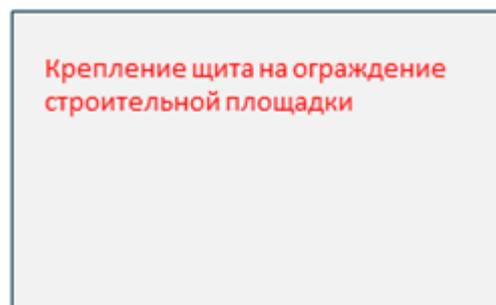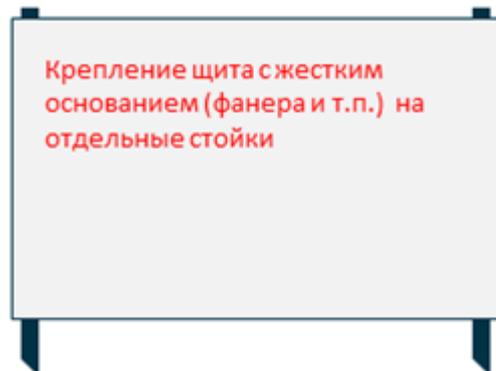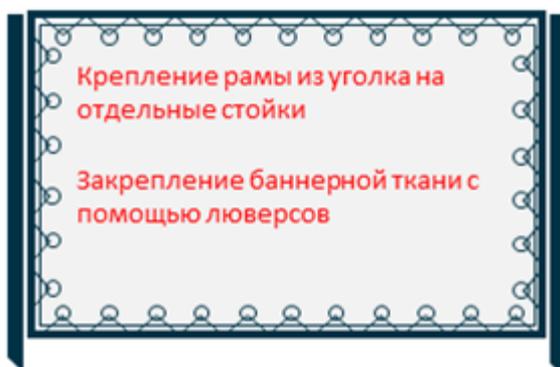


Допустимые размеры щита: 3000 x 1500; 2000 x 1000.

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 59 Листов: 118

**Графические требования
к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ
по строительству, реконструкции объектов капитального строительства.**

1. Виды информационных носителей.

Виды информационных носителей, используемых при декоративно-художественном оформлении временных ограждений:

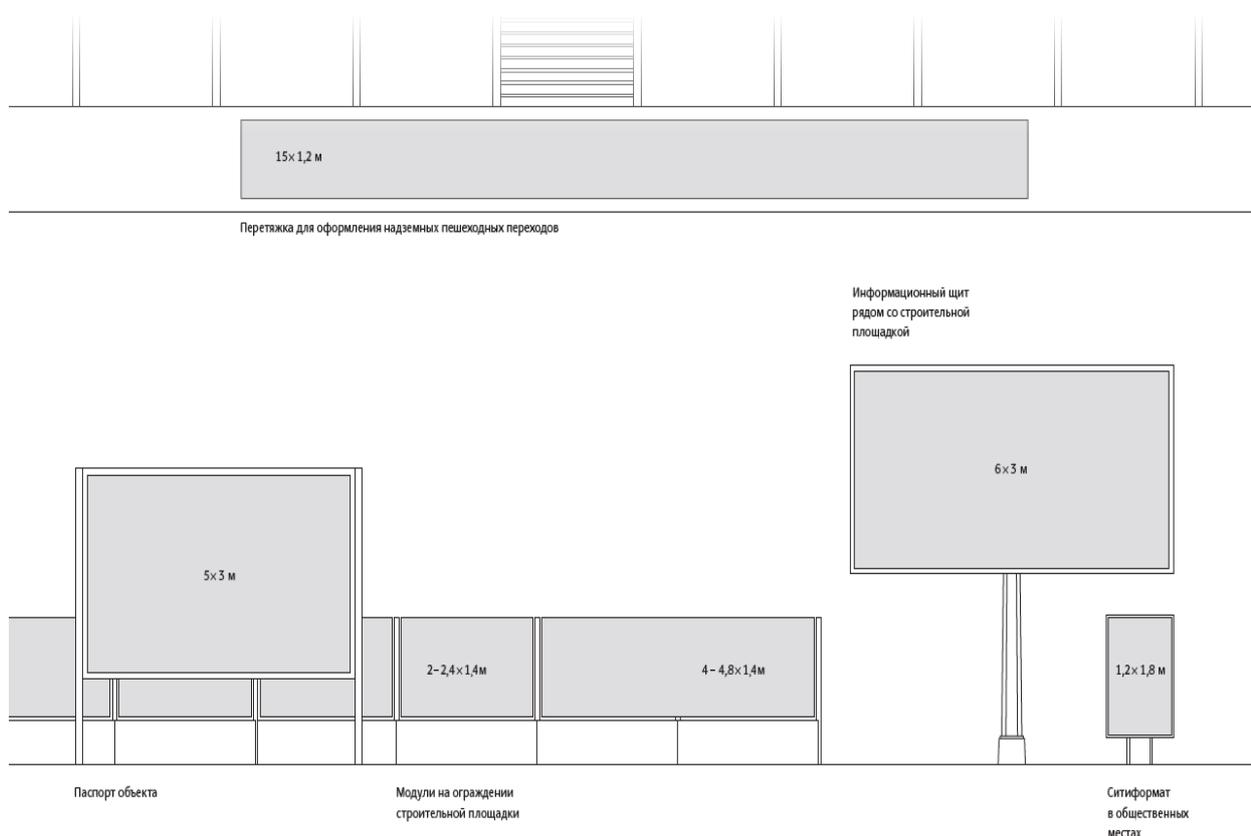


Элементы ограждения

Защитно-охранные ограждения состоят из следующих элементов <1>:

- 1) бетонный блок;
- 2) поручень;
- 3) сварная рама;
- 4) панель-заполнение;
- 5) козырек (навес);
- 6) дорожный элемент;
- 7) сигнальный фонарь;
- 8) информационная панель;
- 9) лоток кабельный;

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 60 Листов: 118


- 10) кронштейн настенный;
- 11) иные элементы.

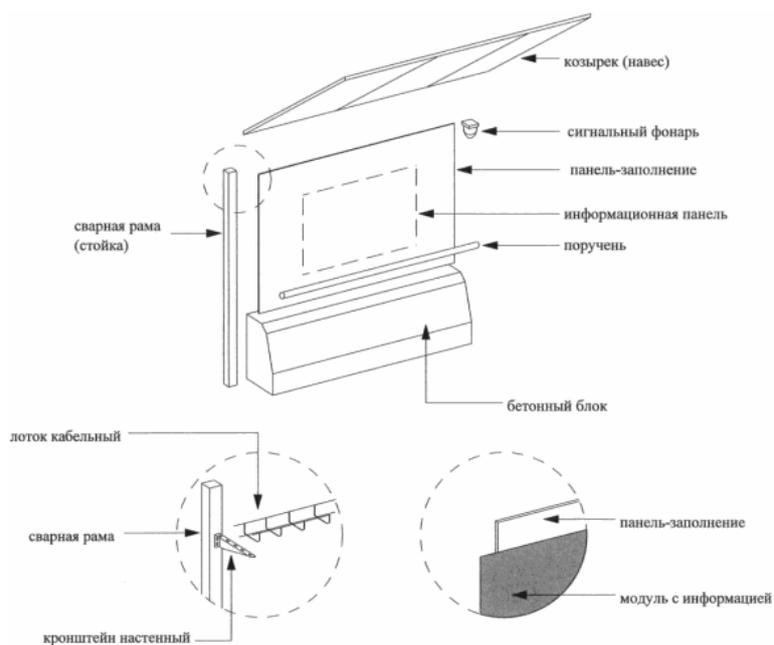

<1> Типы защитно-охранных ограждений определяются проектными решениями ограждений объектов строительства.

2. Защитно-охранные ограждения

Габариты секций, используемые в защитно-охранных ограждениях <2>.

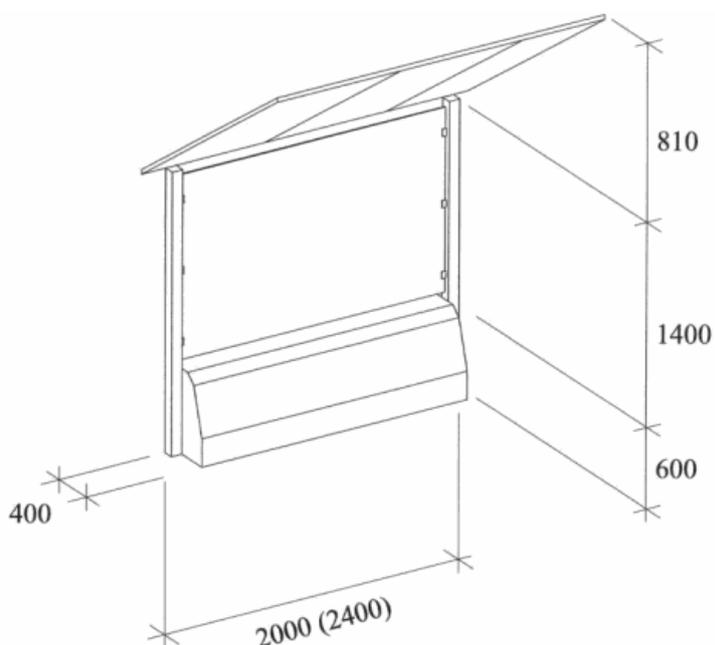


АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 61 Листов: 118


<2> Данный тип размера является идентичным для всех типов защитно-охранных ограждений.

3. Типы информационных секций, используемых при декоративно-художественном оформлении временных ограждений

Одиночная информационная секция.

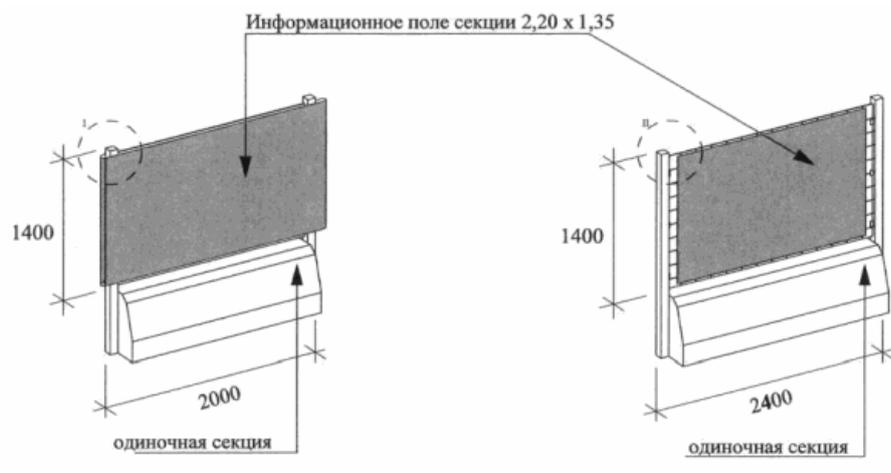

Двойная информационная секция.

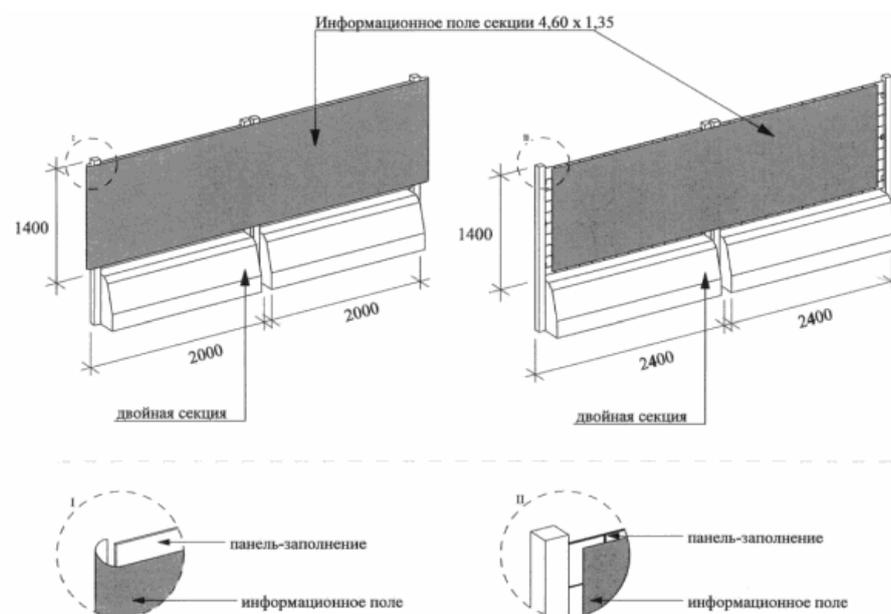


4. Декоративно-художественное оформление секций


Декоративно-художественное оформление секций может состоять из:

1) информационное поле без изображения;


АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 62 Листов: 118

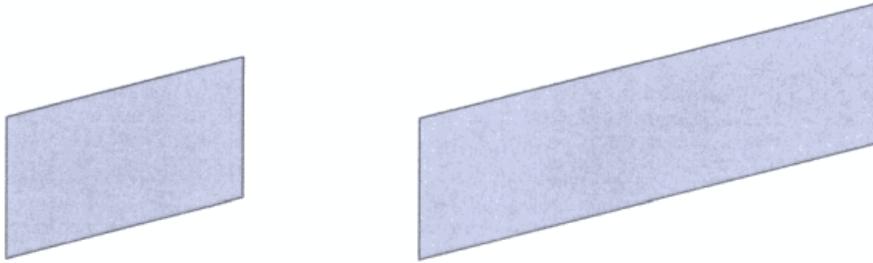

2) информационное поле с текстом;

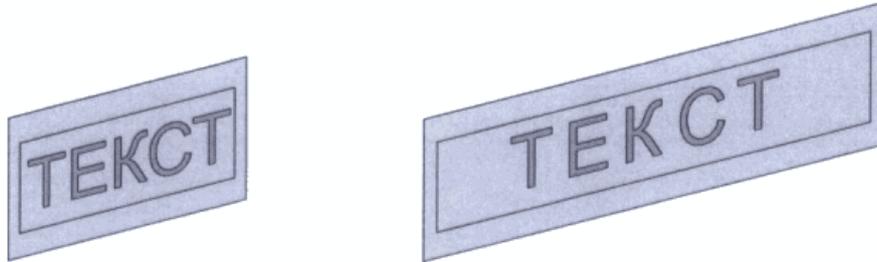

3) информационное поле с графическим изображением (3d, карта, фото и иные объекты, кроме рекламы).

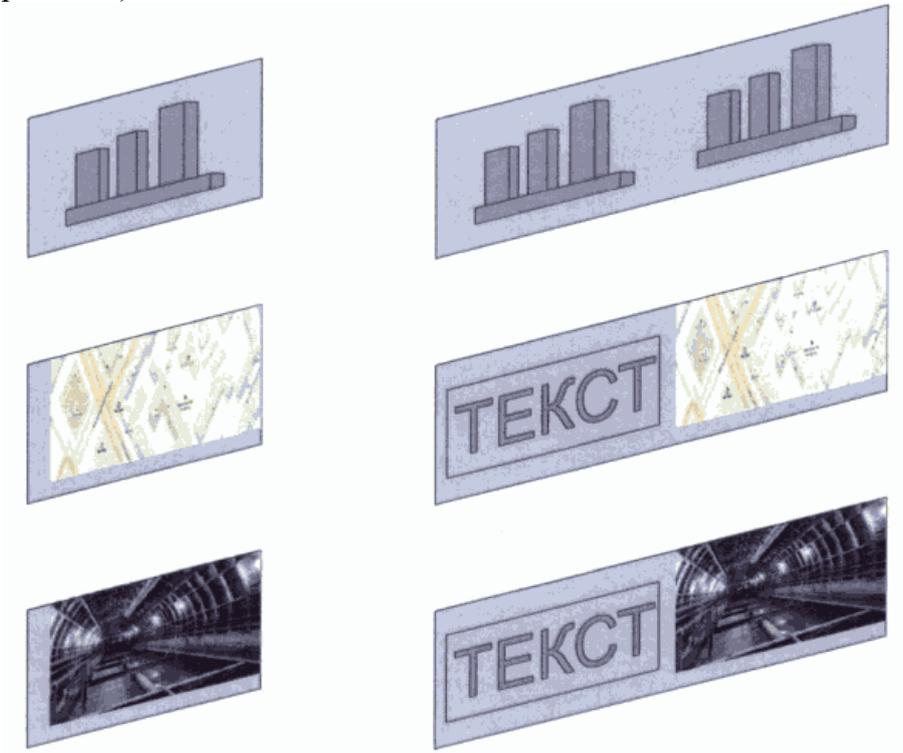

5. Правила размещения информации на секциях


Каждое информационное поле может содержать информацию о строящемся объекте, а именно: название объекта, сроки завершения строительства, реконструкции, факты (число запланированных объектов строительства, преимущества, которые обеспечит построенный объект) и интересные слоганы (универсальные и предназначенные для конкретного направления).

2,2 x 1,35 м - информационное поле одиночной секции с текстом.


АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 63 Листов: 118




2,2 x 1,35 м - информационное поле одиночной секции с графикой.

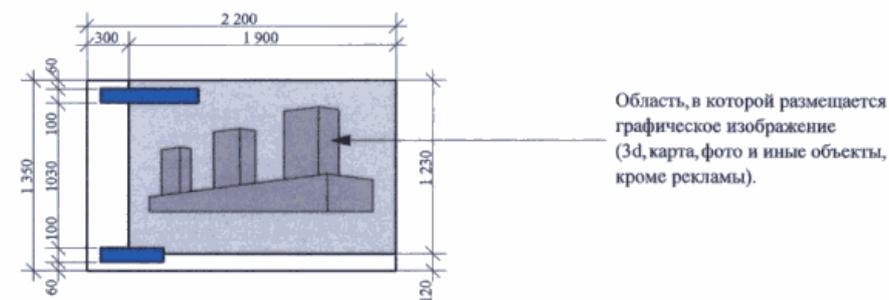

4,6 x 1,35 м - информационное поле двойной секции с текстом.

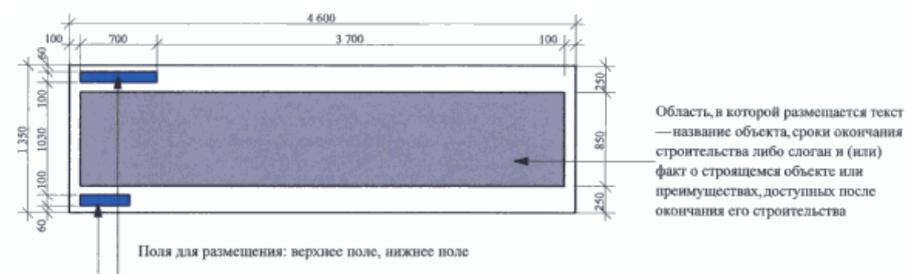


4,6 x 1,35 м - информационное поле двойной секции с текстом и графикой.

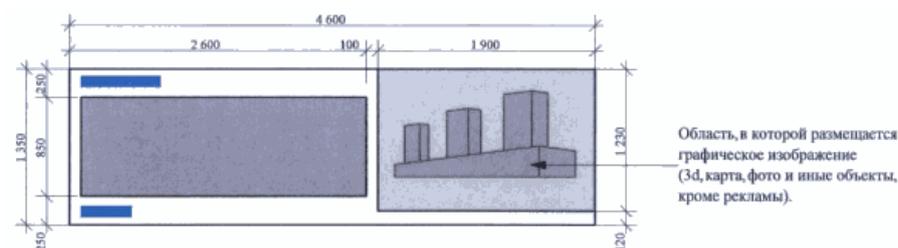


4,6 x 1,35 м - информационное поле двойной секции с графикой.

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 64 Листов: 118

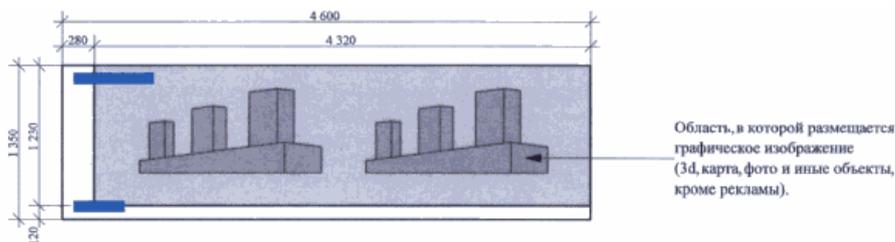

6. Правила размещения информационных полей секций

6.1. Для размещения элементов декоративно-художественного оформления используются стороны ограждения строительной площадки.



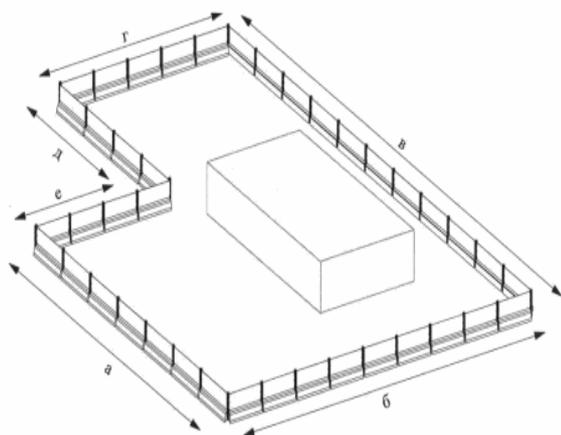


а, б, в, г, д, е - стороны ограждения строительной площадки


6.2. Элементы ДХО размещаются по всему периметру временных ограждений строительной площадки в соотношении 1/3 с текстом и графическим изображением, оставшиеся 2/3 с фоновой заливкой (паттерн) в определенной последовательности. Из одиночных и двойных модулей собираются комбинации. Наиболее важная информация: название строящегося объекта, дата окончания строительства, изображение готового объекта-располагаются рядом. В местах со сложным рельефом, а также на углах ограждения применяются одиночные секции. На модулях, скрытых за деревьями или хозяйственными постройками, допускается оставлять элементы ДХО фоновой заливкой. Для сохранения единого ритма ограждения следует избегать ошибок при комбинации модулей. Внутри прямых отрезков ограждения и между ними действуют одни и те же правила:

- Нельзя стыковать модули с несочетающимся паттерном;
- Нельзя располагать две и больше фотографии подряд;
- Нельзя располагать модули с одинаковым содержанием слишком близко друг к другу;
- Нельзя использовать более двух текстовых модулей подряд

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 65 Листов: 118

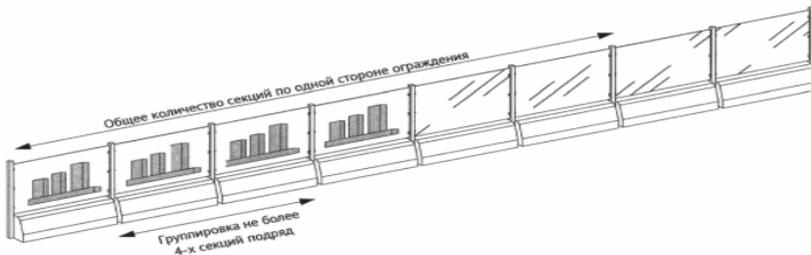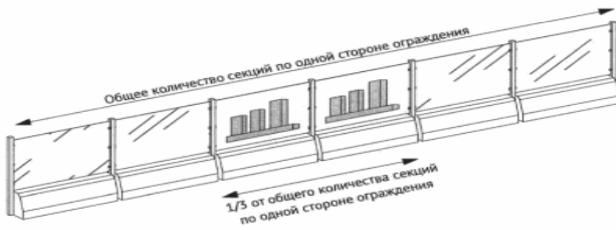

6.3. Декоративно-художественное оформление производится путем непосредственного нанесения на поверхности панелей ограждения визуализаций и (или) текстового изображения методом покраски, наклейки и иными методами, в том числе размещения баннерной ткани, обеспечивающими устойчивость к неблагоприятным погодным условиям на период строительства, реконструкции объекта.

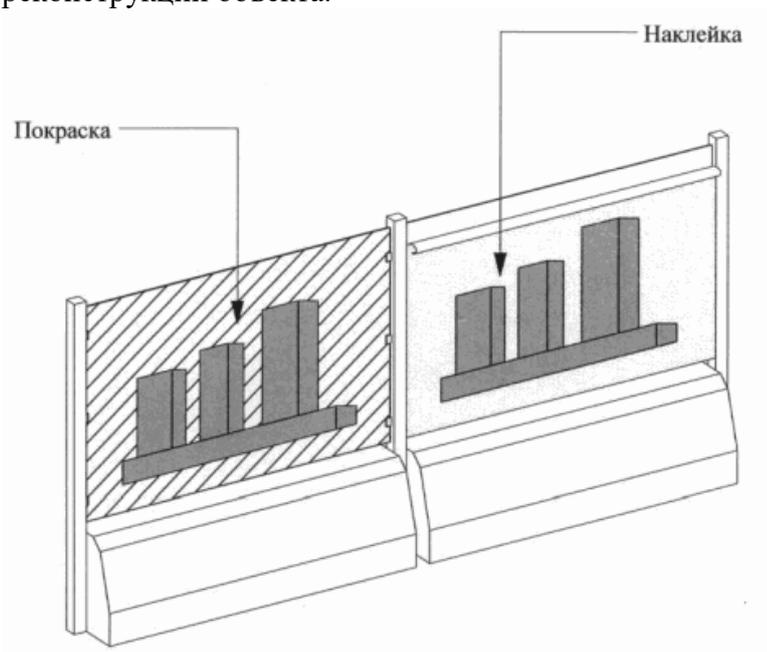


7. Запреты при размещении информационных полей секций и декоративно-художественного оформления


7.1. При декоративно-художественном оформлении не допускается:

- 1) нарушение геометрических параметров панелей ограждений;
- 2) нарушение места размещения элементов декоративно-художественного оформления;


АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 66 Листов: 118

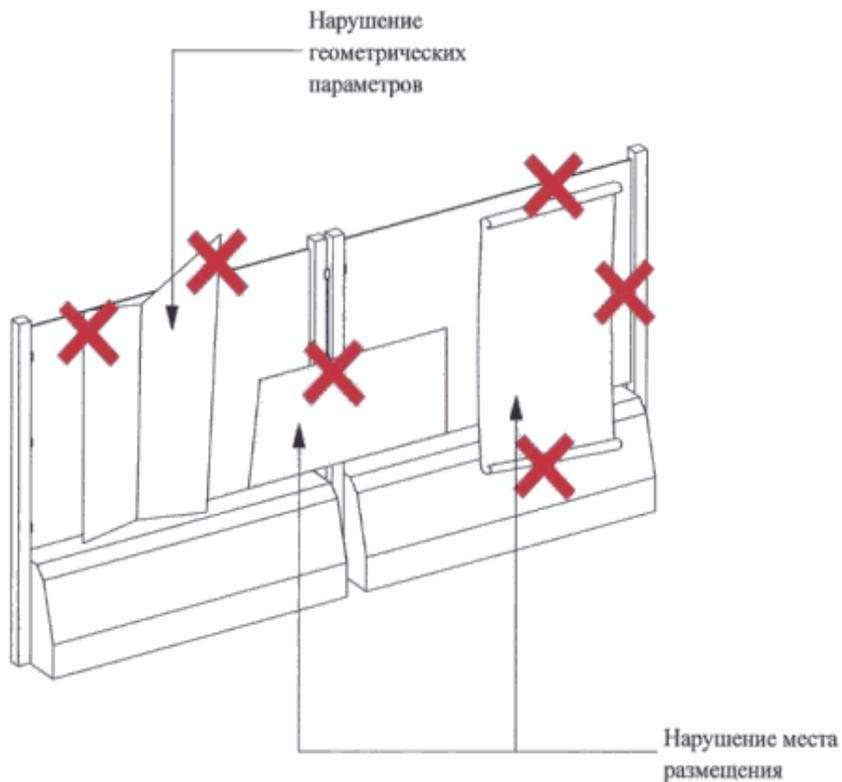

3) размещение элементов оформления на калитках и распашных воротах;

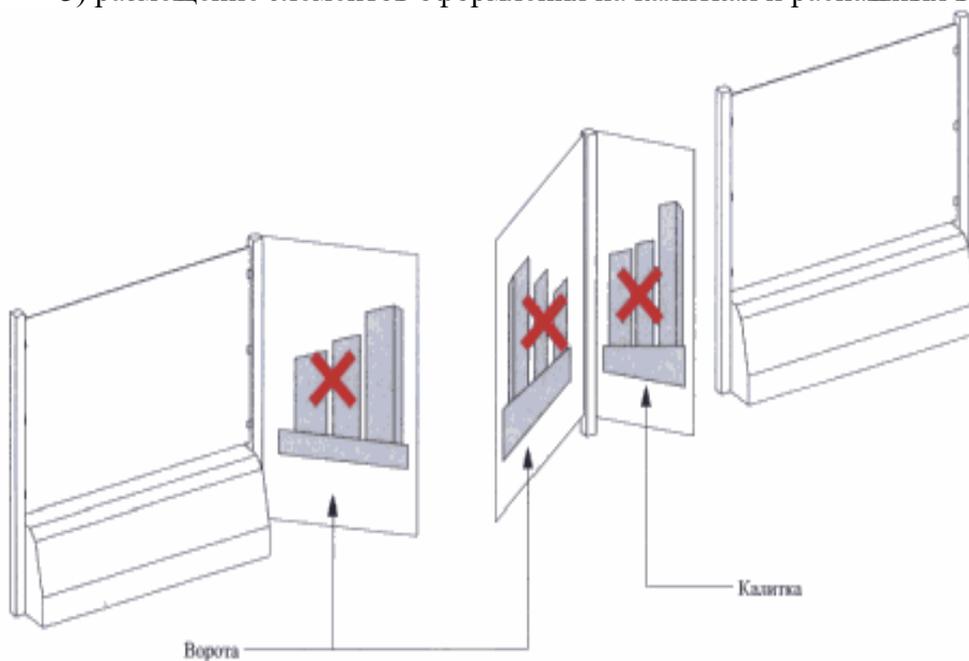

4) вертикальный порядок расположения букв на информационном поле визуализаций;

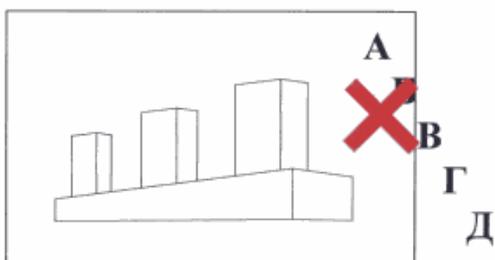


АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 67 Листов: 118

5) размещение элементов декоративно-художественного оформления с использованием картона.



7.2. В качестве элементов декоративно-художественного оформления используются визуализации (единая визуальная информация о строящемся объекте, в том числе внешнем виде объекта, благоустройства, интерьеров общественных пространств, видов из окон, планировочных решений) и (или) текстовые изображения, не являющиеся рекламой:

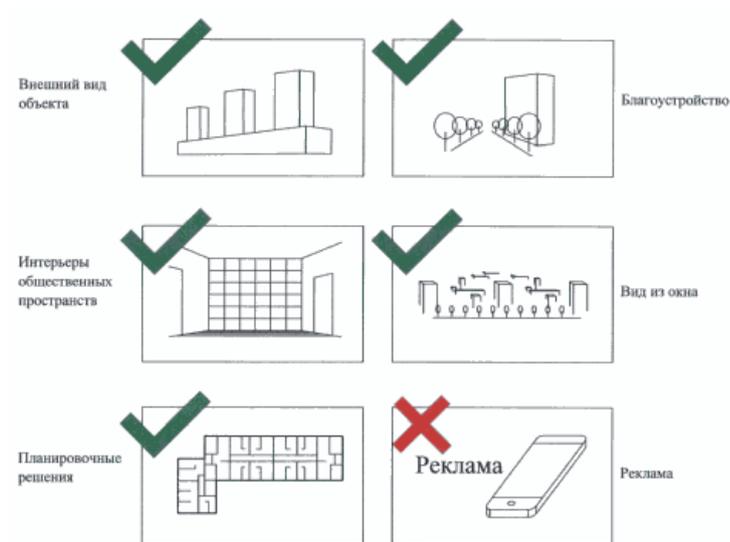

7.4. Цветовое оформление:

В качестве фона для всех носителей используется паттерн из сужающихся и расширяющихся полос двух оттенков зеленого цвета.

Цвета паттерна для печати на баннерной ткани:



Цвет плашек для печати на баннерной ткани:

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 68 Листов: 118

RAL 5010
Gentian blue
CMYK 100 40 5 40
RGB 19 68 124

Фотографии.

При оформлении стройплощадок по возможности используются фотографии, сделанные при проведении аналогичных работ. То есть при строительстве жилого дома используются снимки с такой же стройки, при строительстве вестибюля или туннеля метро - фото работ в метро. Лучше использовать фотографии с той же площадки, вокруг которой стоит забор.



Возведение дома



Строительство метро

Рядом с названием объекта, а также на информационном щите, паспорте объекта рекомендуется размещать изображение готового объекта.



Шрифт и типографика.

При оформлении всех носителей используется шрифт ALS Direct Bold в нескольких размерах. Любая фраза разбивается на небольшие текстовые блоки, которые разносятся на несколько строк. Наиболее важная информация выделяется крупным шрифтом, после чего строки выстраиваются в приятную композицию.



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 69 Листов: 118


Плашки.

На всех носителях присутствуют несколько синих плашек с тремя элементами. Размеры и месторасположение плашек отличаются на разных носителях. Нельзя произвольно менять заданные цвета, размеры и месторасположение элементов.




Элементы ДХО.

Элемент ДХО фоновой заливкой (паттерн). Для создания непрерывного полотна ограждения используются два типа паттерна для модулей каждого размера. Модули стыкуются друг с другом по следующему принципу: широкая полоса к широкой, тонкая — к тонкой.

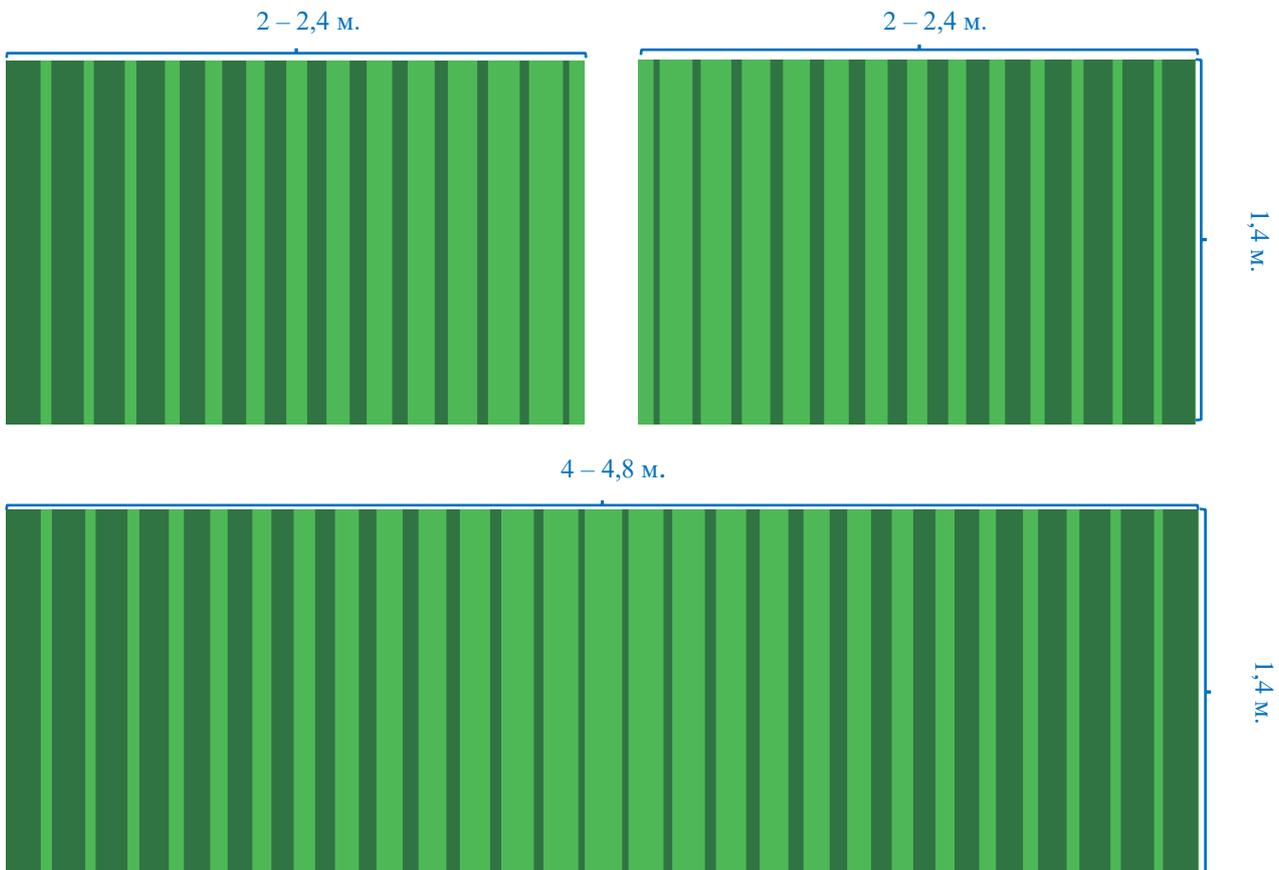

Элемент ДХО с текстом, с графическим изображением. Для каждого направления строительства используются тексты (слоганы) и интересные факты. Для некоторых фраз предусмотреть альтернативные варианты, которые допускается применять в зависимости от особенностей строительства. Текстовые модули комбинируются с фотографиями или рендерами объектов и картами местности (при строительстве метро и дорог).

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 70 Листов: 118

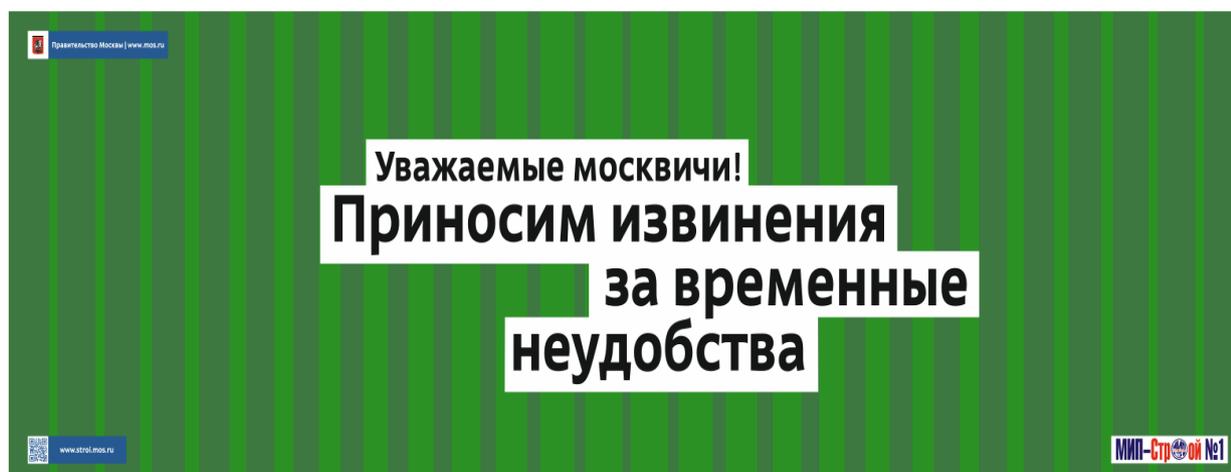

Информационный щит.

Информационные щиты размещаются рядом со стройками. Допустимо устанавливать один щит или сразу несколько в последнем случае они должны дополнять друг друга. Оформляются щиты в том же стиле, что и модули на ограждениях стройплощадок.

Ситиформат.

Ситиформат устанавливается в общественных местах, когда нужно донести до жителей района какую-либо информацию, например, о том, что вскоре в районе начнется стройка поликлиники. Допустимо

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 71 Листов: 118

устанавливать один ситиформат или сразу несколько подряд - в последнем случае они должны дополнять друг друга. Оформляется ситиформат в том же стиле, что и модули на ограждениях стройплощадок.

Перетяжка.

Перетяжка используется при оформлении надземных пешеходных переходов. Перетяжки содержат текстовые сообщения в сочетании с небольшой фотографией. При размещении нескольких перетяжек подряд сообщения должны дополнять друг друга. Перетяжки верстаются по такому же принципу, как и щиты и модули на ограждениях стройплощадок, с той особенностью, что формат перетяжки не позволяет размещать на ней мелкие тексты, так как автомобилисты не успеют их прочитать при движении. Текст на перетяжке желательно размещать не более чем в две строки. Располагать текст следует по всей площади текстовой области.



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 72 Листов: 118

Эскиз цветового исполнения блок-контейнеров для постов охраны

Основной цвет фасада: **1. Белый**

Обрамление контура
блоков, кровля: **1. Темно-синий**
RAL:5002

Цвет элементов
(дверные проемы,
оконные проемы и
т.п.): **1. Белый**
2. Темно-синий
RAL: 5002

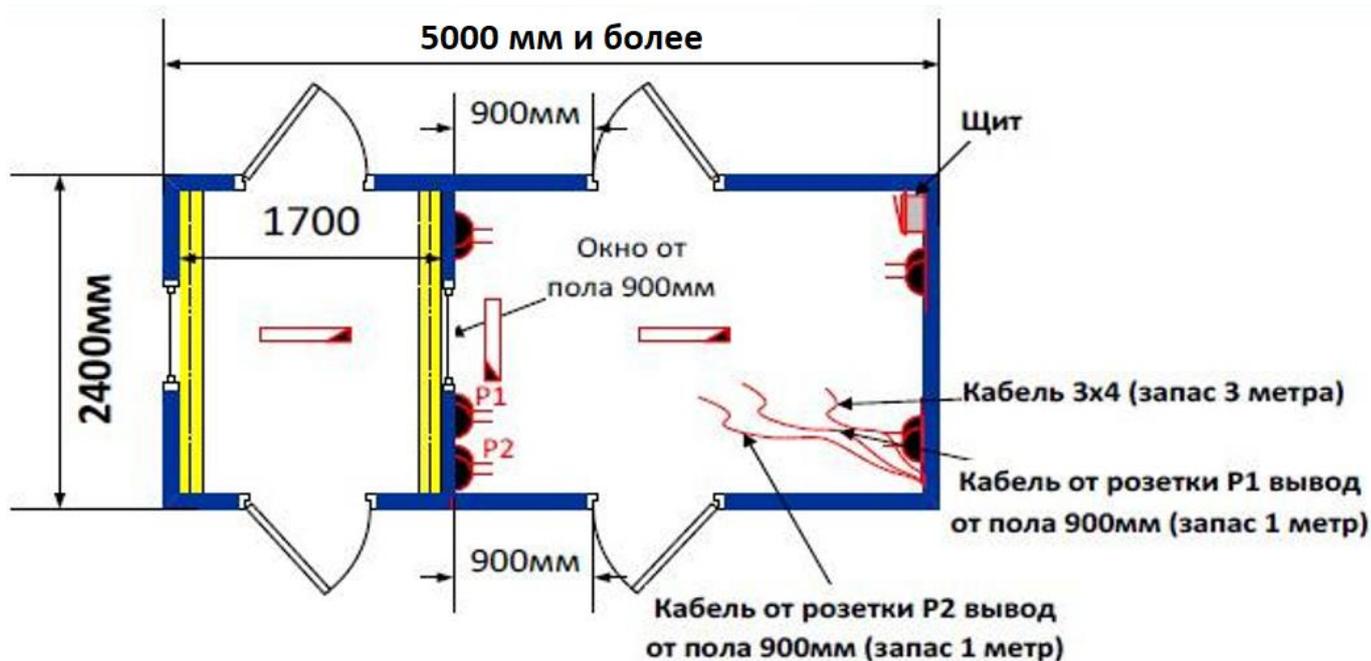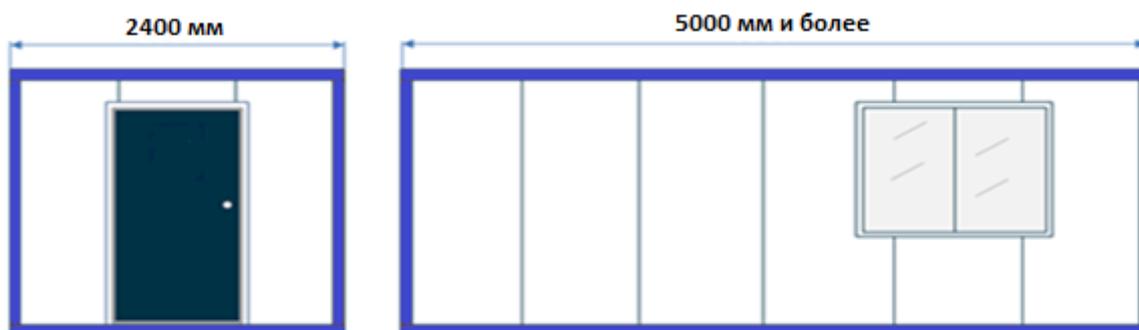

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 73 Листов: 118

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ ШТАБА СТРОИТЕЛЬСТВА

№ пп	Тех. комплект	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Серия	Цвет	Габаритные размеры, см	Материал	Доп. характеристики	Фото (в качестве примера)
I	Кабинет Директора проекта									
1.		Стол с задней панелью	шт.	1	стандарт	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	160x80x75	ЛДСП	на ЛДСП опорах	
2.		Тумба выкатная, 3 ящика с замком	шт.	1	стандарт	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	42x45x58	ЛДСП		
3.		Брифинг-приставка	шт.	1	стандарт	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	120x70x75	ЛДСП		
4.		Тумба для оргтехники	шт.	1	стандарт	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	120x50x65	ЛДСП		

№ пп	Тех. комплект	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Серия	Цвет	Габаритные размеры, см	Материал	Доп. характеристики	Фото (в качестве примера)
5.		Шкаф для документов	шт.	1	стандарт	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	90x45x200	ЛДСП		
6.		Шкаф для одежды/ Вешалка для одежды	шт.	1	стандарт	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки /металл серый	90x45x200	ЛДСП		
7.		Кресло	шт.	1	стандарт	черный		обивка ткань, сетка	регулировка высоты и наклона	
8.		Стул для посетителей	шт.	2	стандарт	черный		каркас металлический, обивка ткань, кожзам		
9.		Компьютер	компл.	1						
10.		Телефон	шт.	1						
11.		Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)	шт.	1						
II	Рабочее место сотрудника Дирекции									
1.		Стол	шт.	1	эконом	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	120x60x75	ЛДСП	на ЛДСП опорах	

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 75 Листов: 118

№ пп	Тех. комплект	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Серия	Цвет	Габаритные размеры, см	Материал	Доп. характеристики	Фото (в качестве примера)
2.		Экран*	шт.	1	эконом	матовый	110x35	оргстекло, ДСП, комбинир. материал		
3.		Тумба выкатная, 3 ящика с замком	шт.	1	эконом	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	42x45x58	ЛДСП		
4.		Шкаф для документов открытый	шт.	0,5	эконом	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	80x45x200	ЛДСП		
5.		Шкаф для одежды/Вешалка	шт.	0,25	эконом	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки/металл	80x45x200	ЛДСП		
6.		Кресло для персонала	шт.	1	эконом	черный, серый		обивка, ткань, сетка	регулировка высоты и наклона	
7.		Стул для посетителей	шт.	0,25	эконом	черный, серый		каркас металлический, обивка ткань		
8.		Компьютер	компл.	1						
9.		Телефон	шт.	1						

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 76 Листов: 118

№ пп	Тех. комплект	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Серия	Цвет	Габаритные размеры, см	Материал	Доп. характеристики	Фото (в качестве примера)
10.		Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)	шт.	0,10						

* - Если рабочее пространство сотрудников организовано по типу «open-space». В случае расположения в кабинете - экран не приобретается.

III		Переговорная «Малая»								
1.		Стол	шт.	1	эконом	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	200x90x75	ЛДСП		
2.		Стул	шт.	15	эконом	черный		каркас металлический, обивка ткань, экокожа		
3.		Доска для записей («флип-чарт») или магнитно-маркерная доска	шт.	1						
4.		Вешалка для одежды	шт.	1						
IV		Переговорная «Стандарт»								

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 77 Листов: 118

№ пп	Тех. комплект	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Серия	Цвет	Габаритные размеры, см	Материал	Доп. характеристики	Фото (в качестве примера)
1.		Стол переговорный	шт.	3	эконом	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	200x90x75	ЛДСП		
2.		Стул	шт.	30	эконом	черный		каркас металлический, обивка ткань, экокожа		
3.		Доска для записей («флип-чарт») или магнитно-маркерная доска	шт.	1						
4.		Вешалка для одежды	шт.	1						
5.		Проекционное оборудование для проведения видеоконференций	компл.	1						
V	Переговорная «Большая»									

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 78 Листов: 118

№ пп	Тех. комплект	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Серия	Цвет	Габаритные размеры, см	Материал	Доп. характеристики	Фото (в качестве примера)
1.		Стол	шт.	4	эконом	выбеленный дуб, бук, светлые оттенки	2000x900x750	ЛДСП		
2.		Стул	шт.	60	эконом	черный		каркас металлический, обивка ткань, экокожа		
3.		Доска для записей («флип-чарт»)	шт.	1						
4.		Вешалка для одежды	шт.	2						
5.		Проекторное оборудование для проведения видеоконференций	компл.	1						
6.		Монитор с выводом изображений web-камер со строительных и	шт.	1						

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 79 Листов: 118

№ пп	Тех. комплект	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Серия	Цвет	Габаритные размеры, см	Материал	Доп. характеристики	Фото (в качестве примера)
		других ключевых участков								
VI Кофе-пойнт «Малый»										
1.		Сервировочная тумба	шт.	1	эконом	выбеленный дуб, бук, оттенки светлого	1200*600*235	ЛДСП		
2.		Кофемашина	шт.	1	эконом					
3.		Микроволновая печь	шт.	1	эконом					
4.		Электрочайник	шт.	1	эконом					
5.		Мини холодильник	шт.	1	эконом					
6.		Кулер	шт.	1					при необходимости	
VII Кофе-пойнт «Стандарт»										
1.		Гарнитур кухонный	шт.	1	эконом		180x60x180	каркас ДСП, фасад ДСП и пластик, столешница влагостойкая	шкаф подвесной (3 шт.), тумба под мойку, стол-тумба (2 шт.), смеситель, мойка, фартук	

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 80 Листов: 118

№ пп	Тех. комплект	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Серия	Цвет	Габаритные размеры, см	Материал	Доп. характеристики	Фото (в качестве примера)
2.		Стол	шт.	2	эконом	выбеленный дуб, бук, оттенки светлого	80x80x75	ЛДСП		
3.		Стул	шт.	8	эконом			каркас металлический, обивка экокожа		 
4.		Холодильник	шт.	1	эконом					
5.		Микроволновая печь	шт.	1	эконом					
6.		Кофемашина	шт.	1	эконом					
7.		Электрочайник	шт.	1	эконом					
8.		Кулер	шт.	1					при необходимости	
VIII	Кофе-пойнт «Большой»									

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 81 Листов: 118

№ пп	Тех. комплект	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Серия	Цвет	Габаритные размеры, см	Материал	Доп. характеристики	Фото (в качестве примера)
1.		Гарнитур кухонный	шт.	1	эконом		240x60x240	каркас ДСП, фасад ДС и пластик, столешница влагостойкая	шкаф подвесной (4 шт.), тумба под мойку, стол-тумба (3шт.), смеситель, мойка, фартук	
2.		Стол	шт.	4	эконом	выбеленный дуб, бук, оттенки светлого	80x80x75	ЛДСП		
3.		Стул	шт.	16	эконом			каркас металлический, обивка экокожа		
4.		Холодильник	шт.	1	эконом					
5.		Микроволновая печь	шт.	1	эконом					
6.		Кофемашина	шт.	1	эконом					
7.		Электрочайник	шт.	1	эконом					
8.		Кулер	шт.	1					при необходимости	



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 82 Листов: 118

ЭСКИЗ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДА ШТАБА И ЗДАНИЙ БГ, СОСТОЯЩИХ ИЗ ТИПОВЫХ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ 6 М X 2,5 М.

Основной цвет фасада: **1. Белый**

Обрамление контура
блоков, кровля: **1. темно-синий**
RAL: 5002


Цвет элементов
(дверные проемы,
оконные проемы и
т.п.): **1. Белый**
2. темно-синий
RAL: 5002

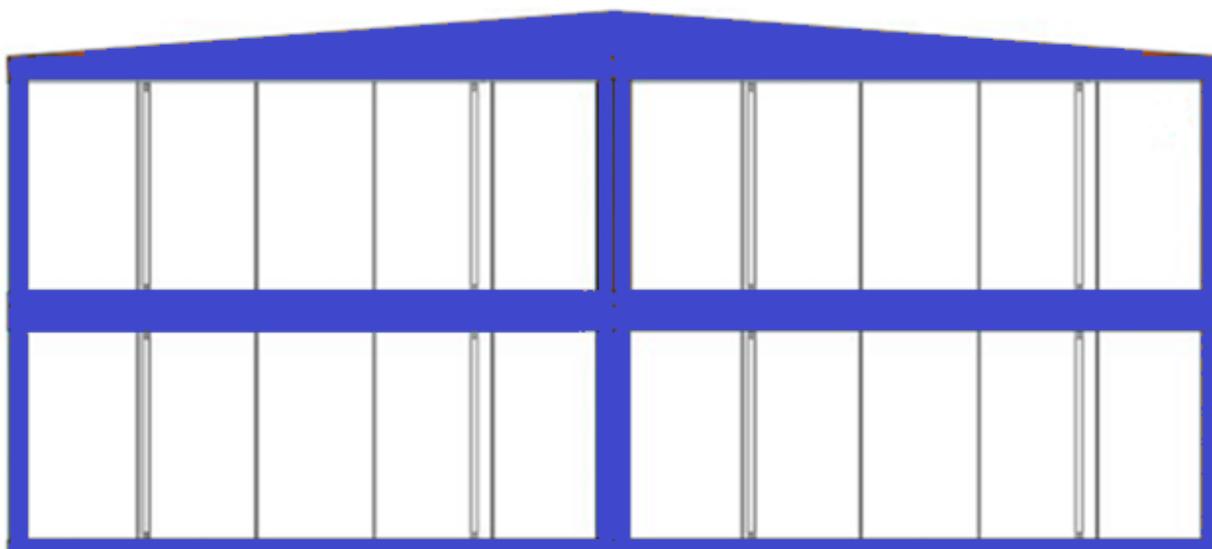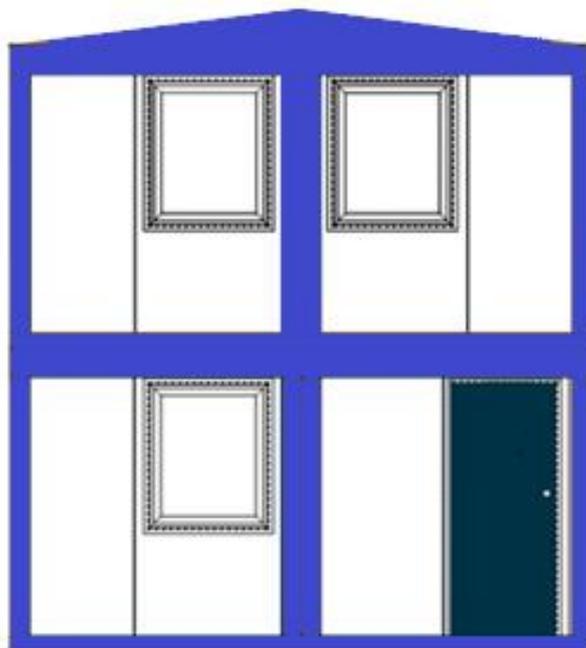

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 83 Листов: 118

ЭСКИЗЫ ЗНАКОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК

Объекты БГ (размер А4):

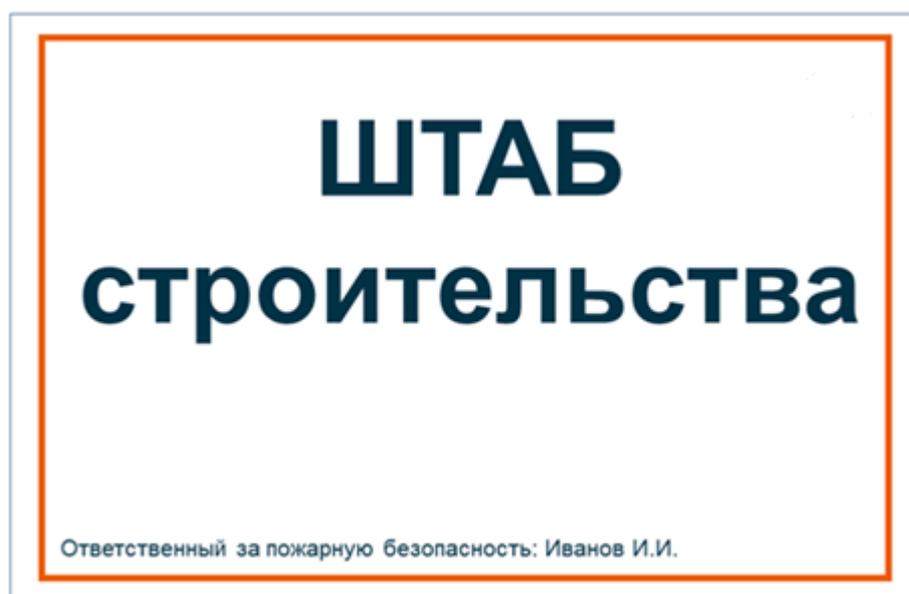

Помещения БГ (размер А4):




АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 84 Листов: 118

Строительные площадки (размер А3/А2):


<h1>Строительство здания ОПУ</h1>
«Наименование организации Субподрядчика», Ответственный производитель работ: Иванов И.И., тел.: _____

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 85 Листов: 118

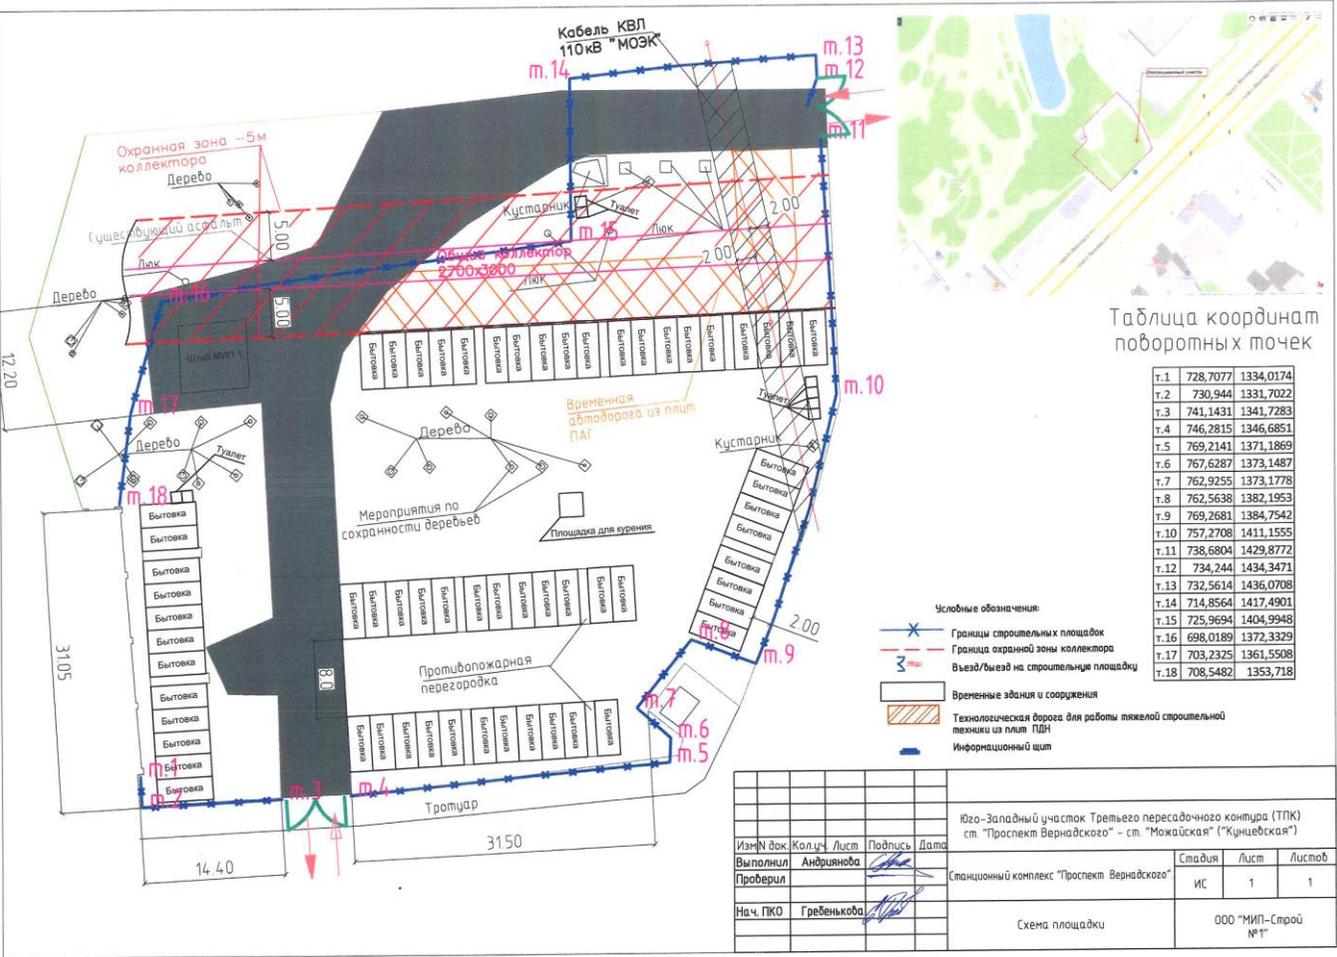


АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 86 Листов: 118

ЭСКИЗ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРНОЙ ПРЕГРАДЫ (брандмауэрной стены)

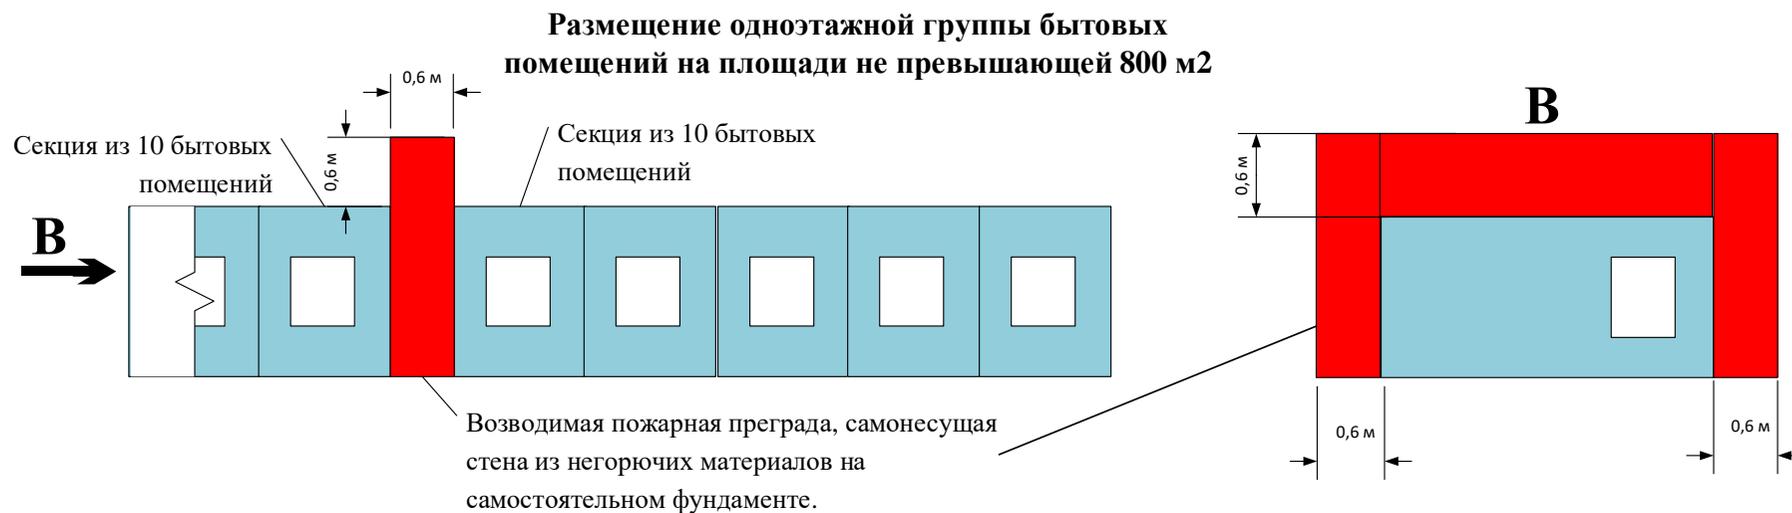

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 87 Листов: 118

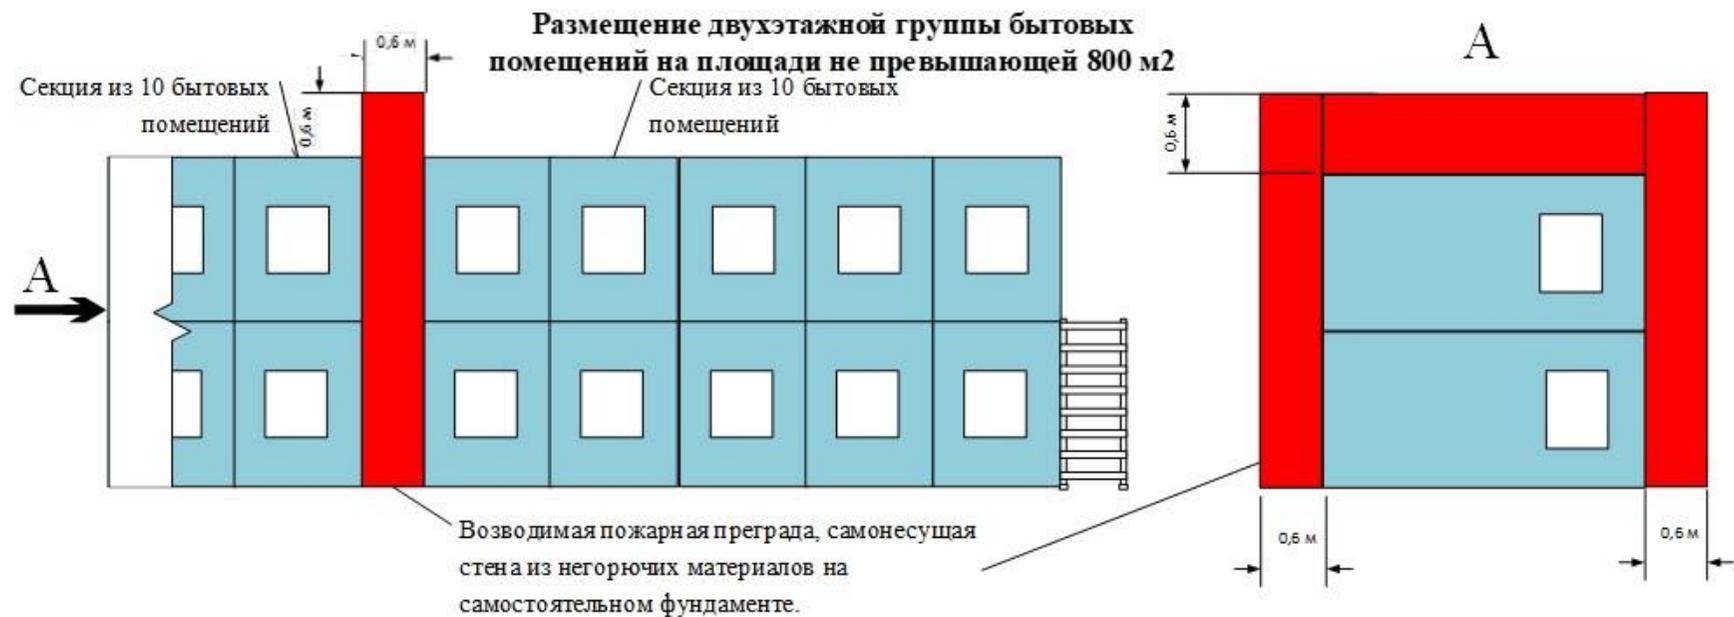

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 88 Листов: 118

ЭСКИЗ СХЕМЫ ПОЖАРНОГО ЩИТА И ИНВЕНТАРЯ




КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЖАРНОГО ЩИТА



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 89 Листов: 118

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

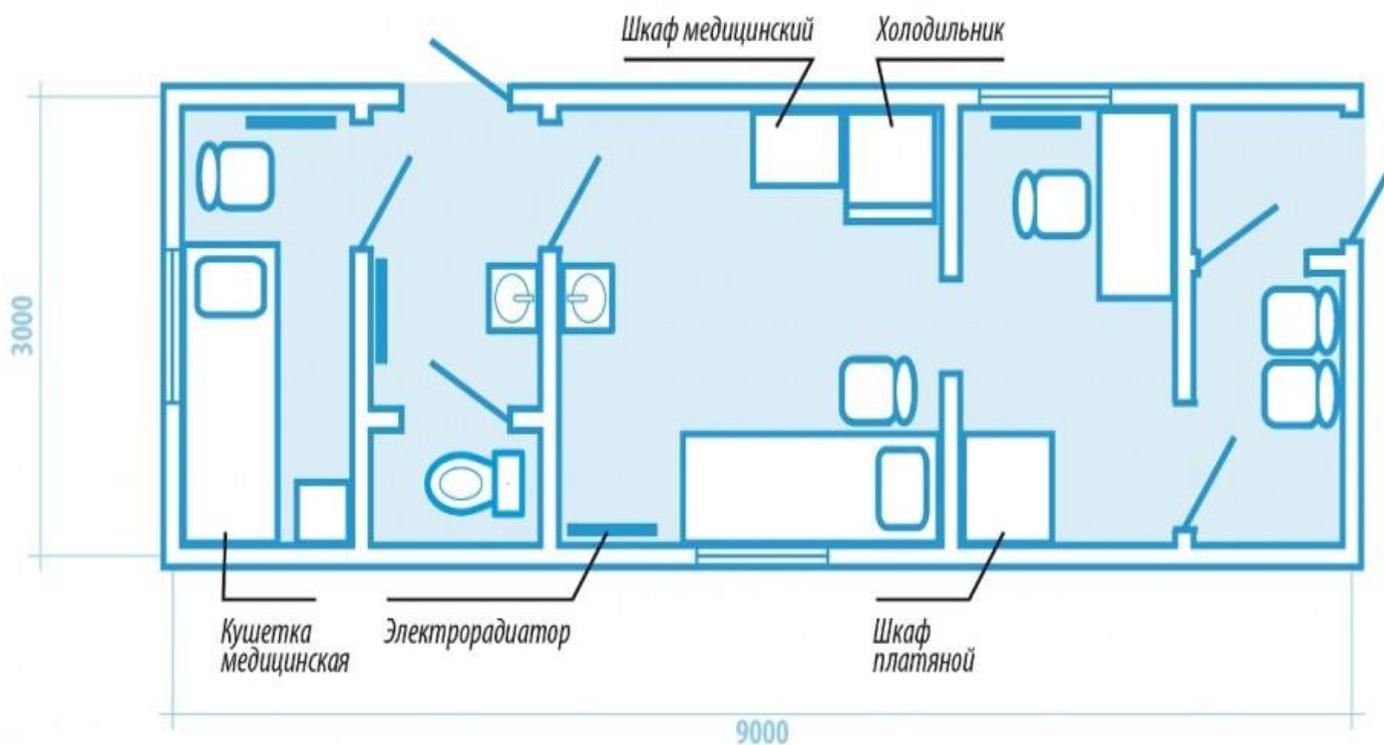

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 90 Листов: 118

ПУНКТ ПРИЕМА ПИЦЦЫ



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 91 Листов: 118

ГАРДЕРОБНАЯ



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 92 Листов: 118

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СУШКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 93 Листов: 118




АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 94 Листов: 118

НАБОР ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ С СОРБЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 95 Листов: 118

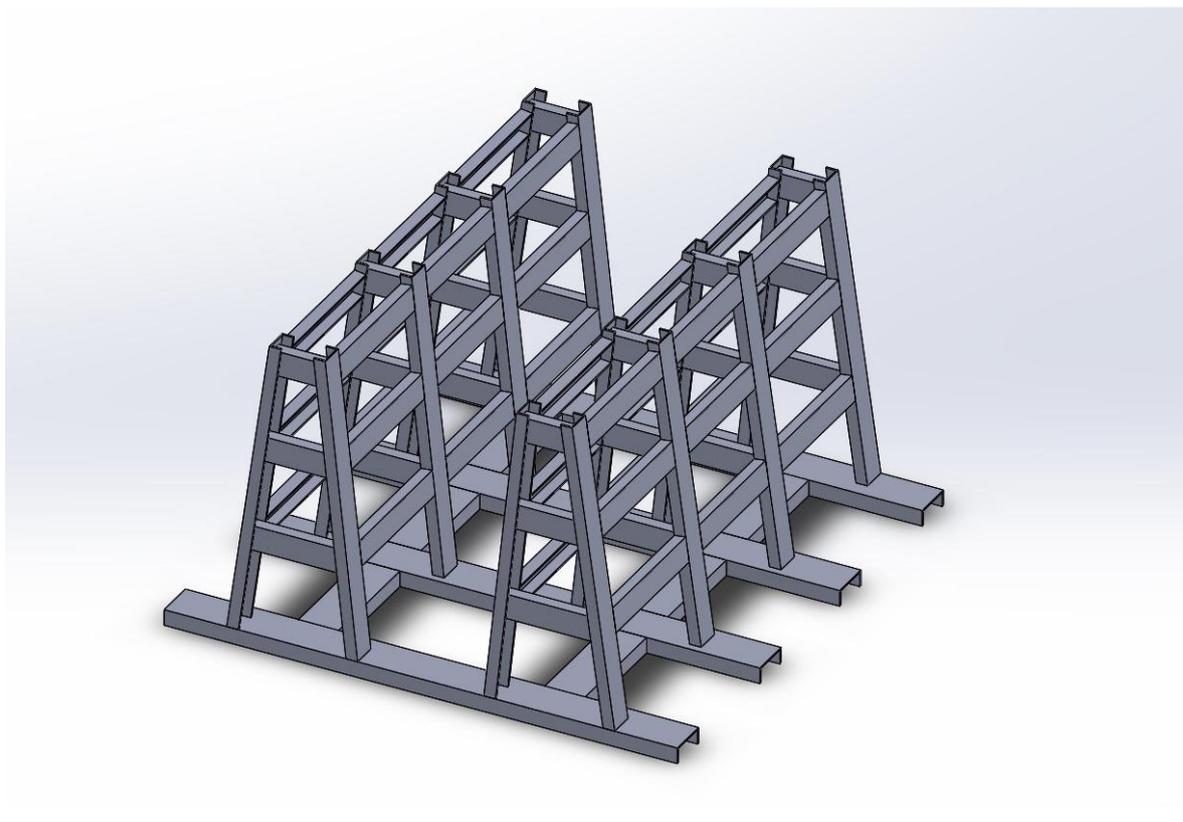

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 96 Листов: 118




АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 97 Листов: 118

ЭСКИЗ МЕСТА ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ




АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 98 Листов: 118

ЭСКИЗ МЕСТА ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

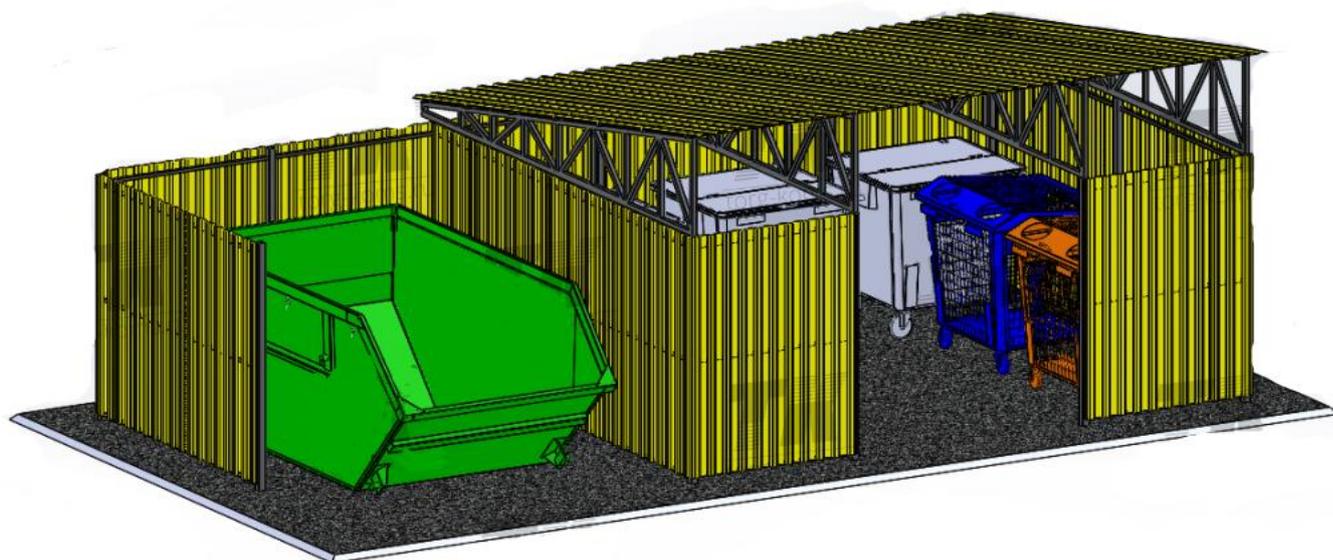

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 99 Листов: 118

ЭСКИЗ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

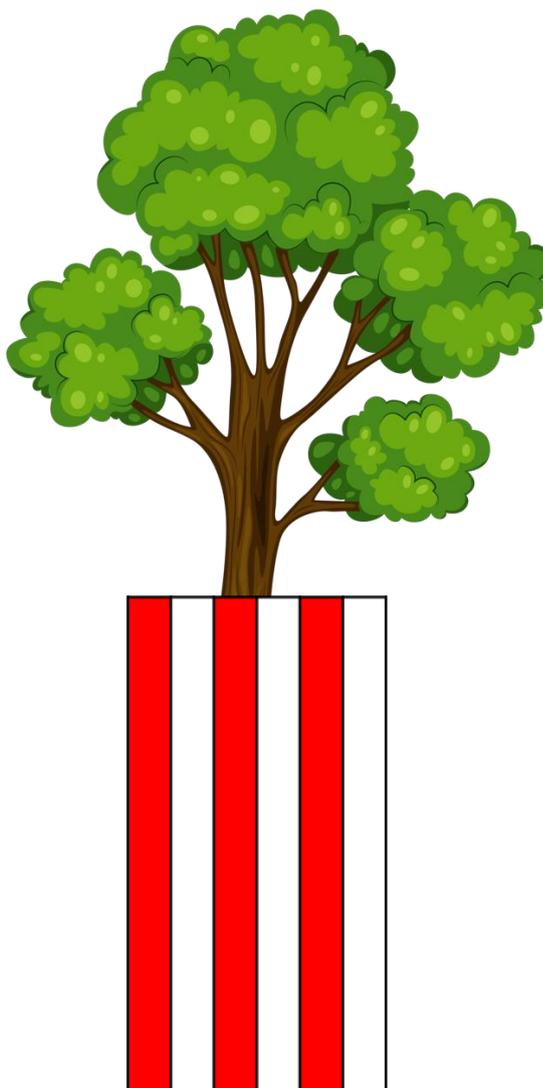

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 100 Листов: 118

ЭСКИЗ ПЛАНА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Варианты монтажа:

Крепление щита с жестким основанием на отдельные стойки;

Закрепление баннерной ткани с помощью люверсов;

Крепление щита на ограждение строительной площадки.

Допустимые размеры щита: 6000 x 3000, 4000x2000, 3000 x 1500.

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 101 Листов: 118




АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 102 Листов: 118

ЭСКИЗ МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ




АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 103 Листов: 118

ЭСКИЗ УСТАНОВКИ ПЛАСТИКОВОГО МУСОРОПРОВОДА

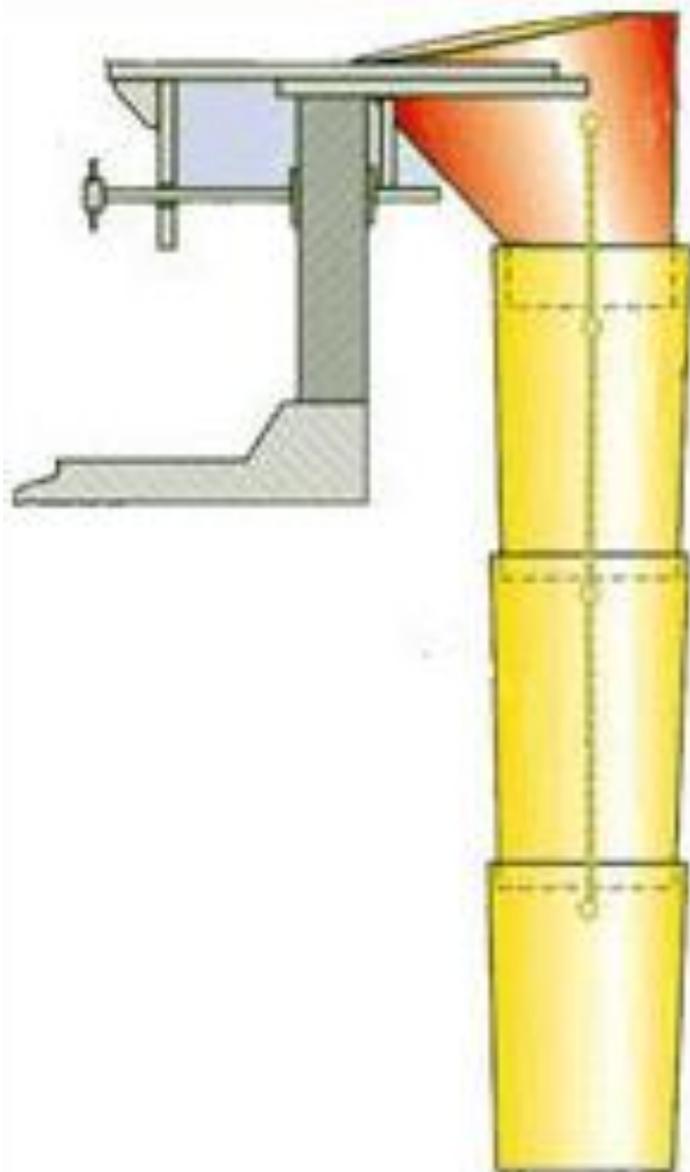


АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 104 Листов: 118

**АККУМУЛИРУЮЩИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТСТАИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ**

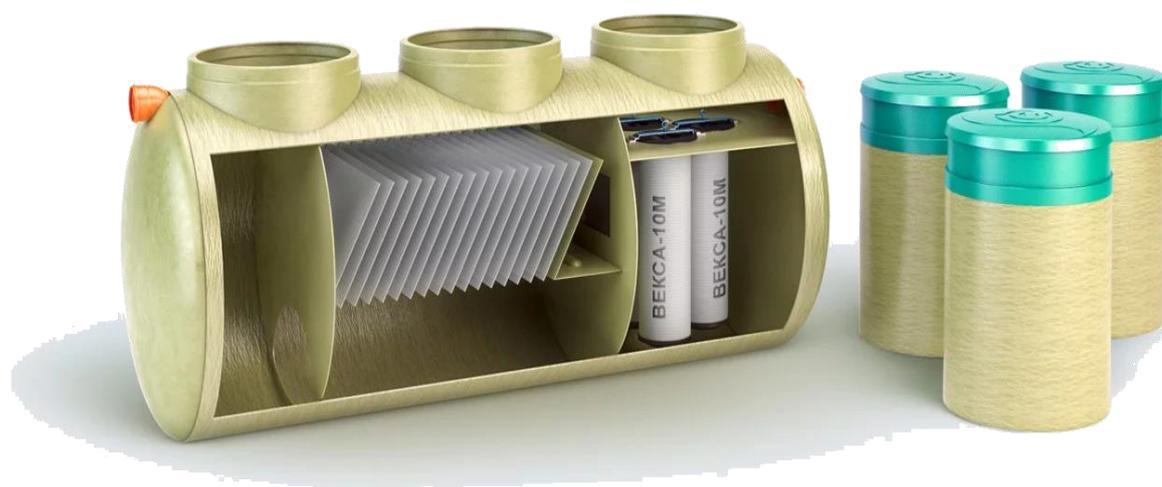

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 105 Листов: 118

СХЕМА ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ ОТ ОСТАТКОВ БЕТОНА В ЕМКОСТИ

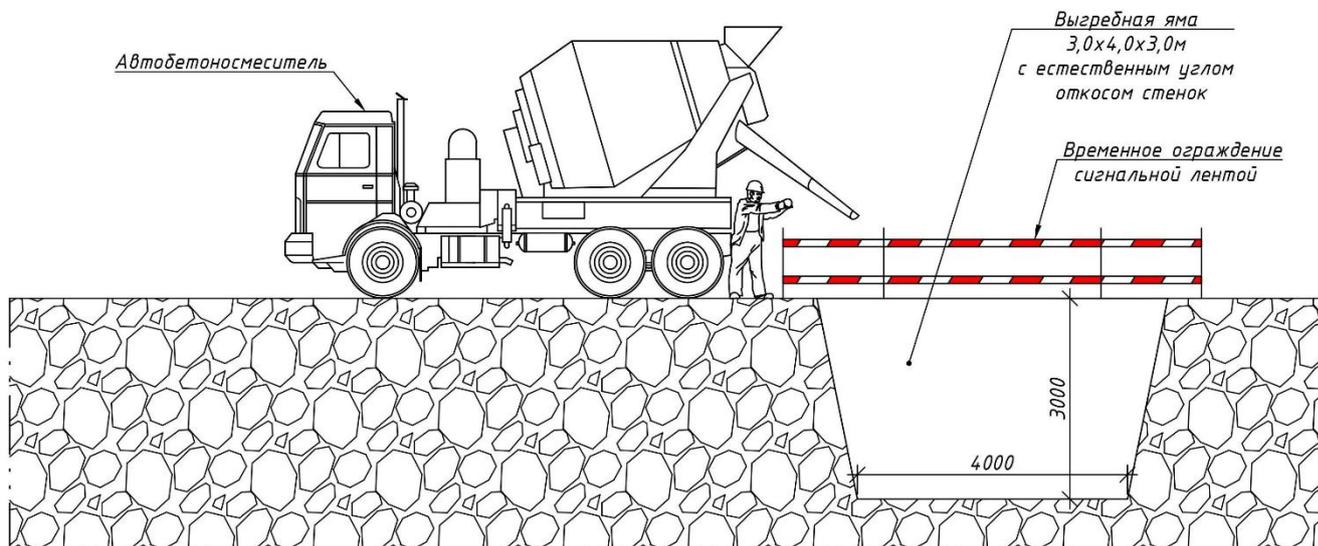


АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 106 Листов: 118

ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 107 Листов: 118

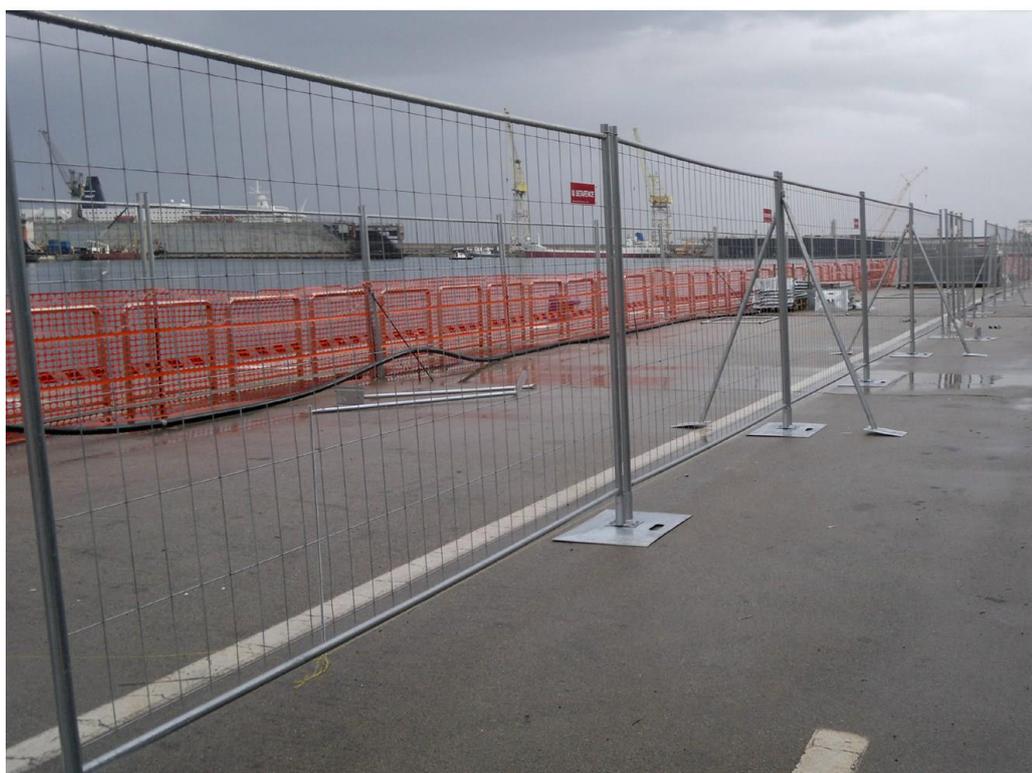

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 108 Листов: 118



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 109 Листов: 118



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 110 Листов: 118



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 111 Листов: 118

МОДУЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 112 Листов: 118

ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Объект проверки	Наличие Да/нет	Соответствие требованиям стандарта, Да/нет	Комментарий
Въездная группа			
Информационный щит (паспорт объекта)			
Схема движения транспорта			
Покрытие территории на въезде и выезде с площадки строительства			
Въездные ворота и ограждающие конструкции			
Освещение группы			
Чистота			
Посты охраны			
Устройство основания под посты из блок-контейнеров			
Колористическое оформление постов			
Подключение к сети электроснабжения			
Освещение прилегающей территории			
Стационарная телефонная связь			
Телефонный справочник			
Смотровые эстакады на въездах и выездах			
Чистота			
Штаб строительства			
Колористическое оформление штаба			
Покрытие площадки/территории, прилегающей к штабу			
Устройство основания под штаб			
Флагштоки			
Полотна			
Опрятный внешний вид полотна			
Освещение площадки перед штабом			
Информационная табличка на входной группе			
Пункт мойки/чистки обуви			
Чистота площадки/территории			
Чистота в помещениях штаба			

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 113 Листов: 118

Объект проверки	Наличие Да/нет	Соответствие требованиям стандарта, Да/нет	Комментарий
Состав штаба			
Рабочие помещения			
Комната охраны на входе в штаб			
Переговорная комната			
Помещения приема пищи			
Уборные			
Архив			
Комната отдыха водителей легкового транспорта			
Склад инвентаря, спецодежды и средств индивидуальной защиты			
Связь			
Запас спецодежды и СИЗ			
Кондиционирование и вентиляция			
Информационные таблички			
План эвакуации			
Огнетушители			
Пожарная сигнализация			
План эвакуации			
Питьевая вода			
Чистота			
Переговорная комната (оборудование, оформление)			
Генеральный план, графическая часть			
Стройгенплан, графическая часть всех этапов строительства/реконструкции			
График производства работ с основными вехами			
График выдачи РД			
График поставок материально-технических ресурсов			
График мобилизации персонала и движения машин и механизмов			
Доска "проблемы/пути решения"			
Стенд с номерами стационарных и мобильных телефонов ключевых сотрудников			
Оборудование для проведения видеоконференций;			

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 114 Листов: 118

Объект проверки	Наличие Да/нет	Соответствие требованиям стандарта, Да/нет	Комментарий
Монитор с выводом на него web-камер			
Доски для записей			
Бытовой городок, временный жилой городок			
Колористическое оформление			
Покрытие площадки/территории, прилегающей к БГ			
Устройство основания под здания БГ			
Подключение к сети электроснабжения			
Подключение к сетям ВиК			
Освещение территории			
Информационные таблички на входных группах			
План эвакуации			
Огнетушители			
Пожарная сигнализация			
Пожарные щиты			
Чистота территории			
Чистота помещений			
Помещения и элементы БГ			
Помещения городка			
Гардеробная			
Помещения для отдыха и обогрева рабочих			
Душевая			
Умывальная			
Помещение для сушки одежды и обуви			
Столовая			
Уборные			
Навесы для отдыха			
Места для курения			
Пожарные щиты			
Пункты мойки/чистки обуви			
Информационные таблички			
Чистота			
Лаборатория контроля качества			
Колористическое оформление штаба			
Покрытие площадки/территории, прилегающей к штабу			

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 115 Листов: 118

Объект проверки	Наличие Да/нет	Соответствие требованиям стандарта, Да/нет	Комментарий
Устройство основания под штаб			
Информационная табличка на входной группе			
Пункт мойки/чистки обуви			
Чистота площадки/территории			
Чистота в помещениях лаборатории			
Информационный щит с информацией о лаборатории и персонале			
Подключение к сети электроснабжения			
Подключение к сетям ВиК			
Огнетушители			
Пожарная сигнализация			
Склад инвентаря, спецодежды и средств индивидуальной защиты			
Связь			
Запас спецодежды и СИЗ			
Кондиционирование и вентиляция			
Контейнер для сбора и утилизации отходов после испытаний			
Устройство ограждения			
Освещение территории			
Устройство видеонаблюдения (охранного)			
Информационные таблички			
Чистота			
Пункты установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора			
Устройство покрытия площадки/территории			
Своевременность утилизации мусора			
Информационные таблички			
Чистота			
Защита зеленых насаждений			
Защитные щиты			
Туалеты на строительной площадке			
Туалетные кабинки			
Информационные таблички			
Чистота			
Участки работ			

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 116 Листов: 118

Объект проверки	Наличие Да/нет	Соответствие требованиям стандарта, Да/нет	Комментарий
Освещение			
Защитные ограждения			
Наличие web-камеры			
Устройство арматурных цехов (если требуется)			
Устройство сварочных постов (если требуется)			
Устройство места хранения взрывоопасных веществ (если требуется)			
Знаки безопасности			
Информационные таблички			
Чистота			
Пункты мойки колес			
Устройство пункта мойки колес			
Знаки безопасности			
Информационные таблички			
Чистота			
Места для курения			
Обустройство, включая наличие навеса			
Знаки безопасности			
Информационные таблички			
Огнетушитель			
Чистота			
Спецодежда и Логотипы			
Спецодежда на сотрудниках Общества			
СИЗ на сотрудниках Общества			
Спецодежда на сотрудниках субподрядчиков			
СИЗ на сотрудниках субподрядчиков			
Логотипы на технике Общества			
Логотипы на технике субподрядчиков			
Чистая техника			
Общая территория площадки строительства			
Чистота			
Прилегающая территория			
Чистота			
Учет и контроль численности персонала на объекте строительства			
Персонал Общества			

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 117 Листов: 118

Объект проверки	Наличие Да/нет	Соответствие требованиям стандарта, Да/нет	Комментарий
Персонал субподрядчика			
Пути прохода официальных делегаций			
Маршрут			
Актуальность			
Обзорные площадки (если требуются)			

Примечание: Поля, закрашенные серым цветом, не заполняются

АО «Мосинжпроект»	Единые требования к строительной площадке АО «Мосинжпроект»	СТО-75-05
Издание 2		Лист 118 Листов: 118